



JOONISTE JAOTUS TRASSIL M1:50000

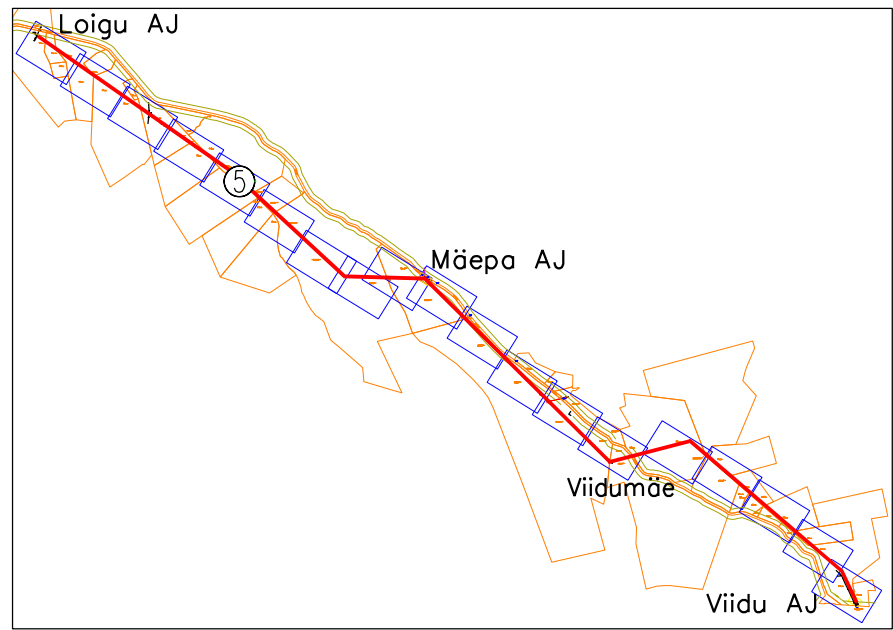



TINGMÄRGID

- rekonstrueeritav 10 kV õhuliin BLL-62
- projekteeritav uus puitmast
- 15 mastinumber
- projekteeritav tõmmits
- olemasolev r/b ja puitmast
- õhuliini lahklüliti
- olemasolev 10 kV õhuliin
- olemasolev 10 kV maakaabelliin
- olemasolev 0,4 kV maakaabel
- olemasolev 0,4 kV õhuliin
- maaüksuse piir



MÄRKUSED  
\* Alusplaanina on kasutatud OU DP Projektbüroo maamõõdutööd nr. 56-23-G.  
Koordinaadid L.EST'97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Tellija:	 Enefit Connect OÜ		Aadress:	Energia tn. 4 Pärnu	Töö nr:	IP6273
					Staadium:	TP
Töö nimetus:	Viidu 10 kV HL fiidri parendamine Viidu, Saaremaa IP6273		MTR reg.nr:	TEL 001753	Kuupäev:	04.10.23
			Reg. nr:	11445550	Leht/Lehti:	5/19
			Telefon:	51 64 840	Mõõt:	A3 1:1000
Joonise nimetus:	Asendiplaan 5-19		Projekteerija:	Leho Jõeäär	Allkiri:	