



TINGMÄRGID

-  Rek. 10/0,4 kV mastalajaam
-  Ol.olev KP-õhuliin
-  Ol.olev MP-õhuliin
-  Ol.olev ELA SA
-  Riigitee kaitsevöönd

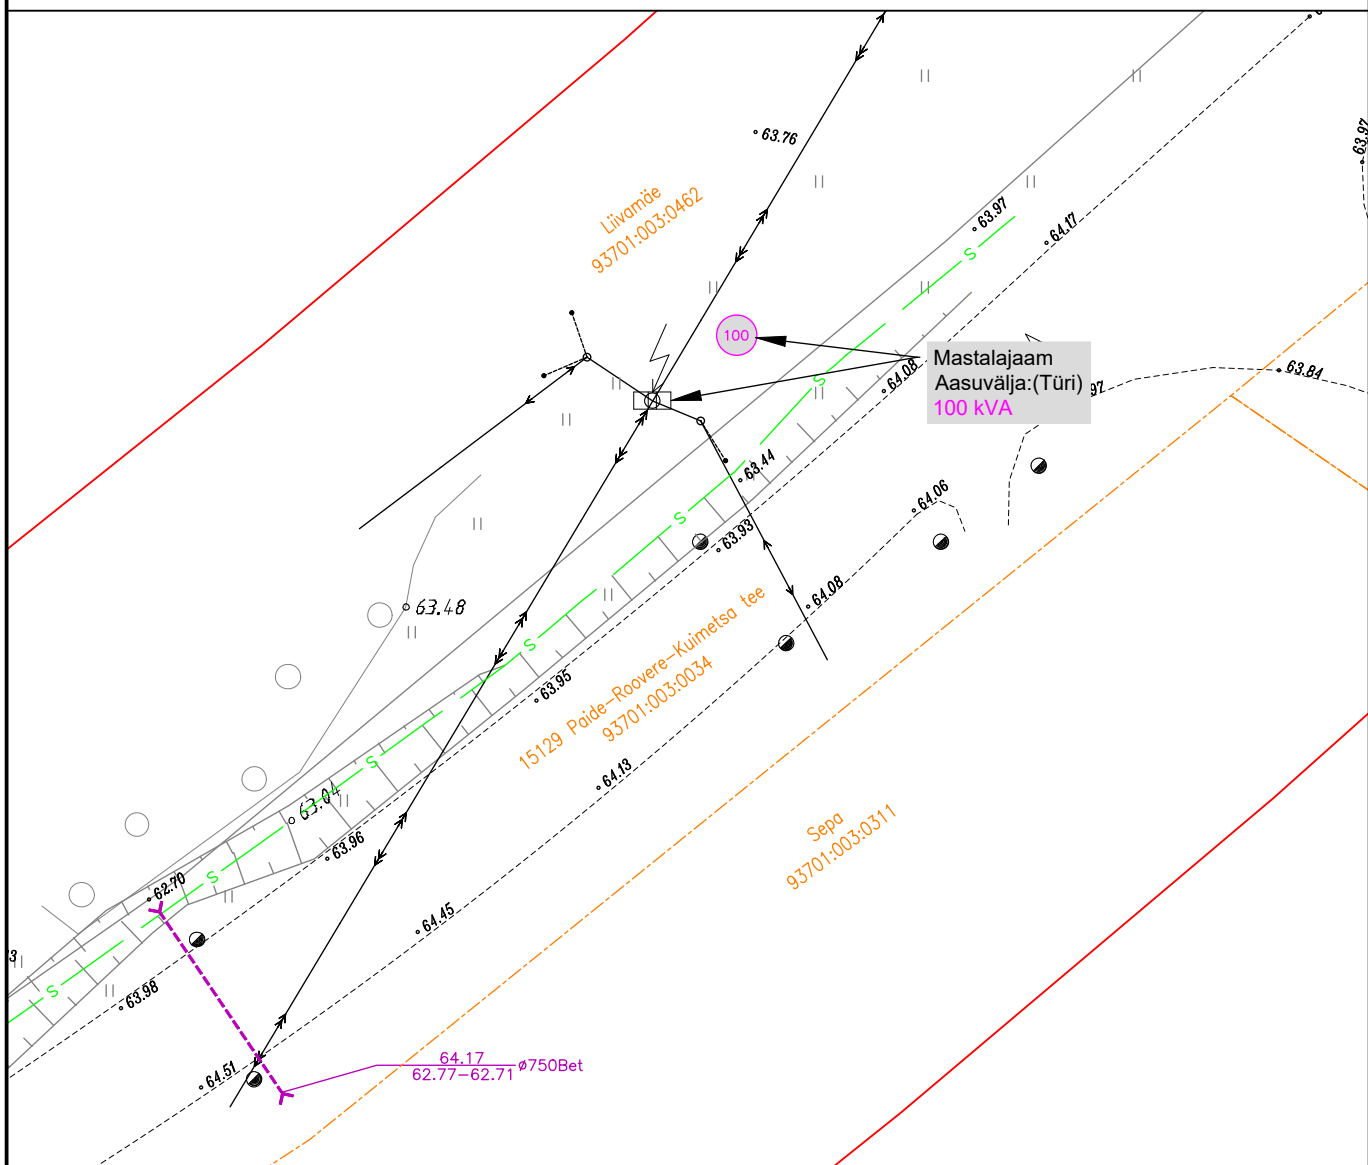

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 503524
2. Rekonstrueerida 10/0,4 kV mastalajaam vastavalt joonistele LC4467-1, LC4467-2 ja LC4467-3.
3. Taastada katted.
4. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Väätsa tugijaama peakaitsme suurendamine Kõrtsimasti kinnistul, Aasuvälja küla, Türi vald, Järva maakond				Tellijä:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	10/0,4 kV elektrivõrgu plaan				Joonise nr:	LC4467-1		
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris	Egert Siigur		13.11.2025	Möötkava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Egert Siigur			Staadium	TP	1	1