


33701:001:0334
Väike-Muhu

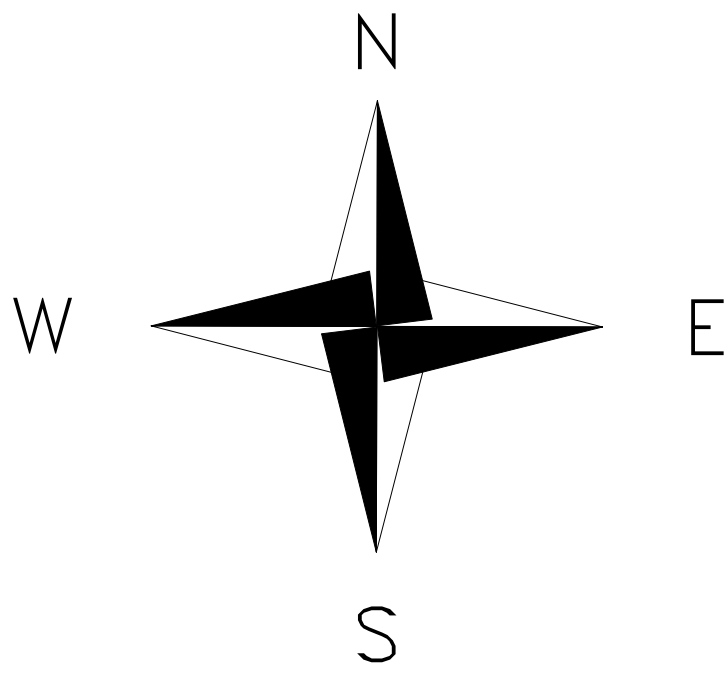

Olemasolev puitmast M23
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolev puitmast M22
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev r/b M21 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.
Paigaldada sädemikud.

Ol. olev r/b M20 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev r/b M19 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Asendada paljasõhuliini juhe
Klaasimeister I:KOS fiidri M7
kuni mastini M31 uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=2121/2227m.

Ol. olev r/b M18 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.
Paigaldada sädemikud.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritav masti tõmmits
- Olemasolev masti tugi

Märkus:
- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-072.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadeldava koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn Reg. nr: 10112 11445550	Kuupäev: 29.09.2025 Töö nr: ENS-25-072
Töö nimetus: Kose-KLAASIMEISTER I (M7-M31-M39 KOL), Kose alevik, Kose vald, Harjumaa IP7734	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 LK 3	Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	Mõõtka: 1:500 (A0)	