



Kaabel kinnisel meetodil

13182 Jaama-Kuningaküla tee alt
22901:008:0149

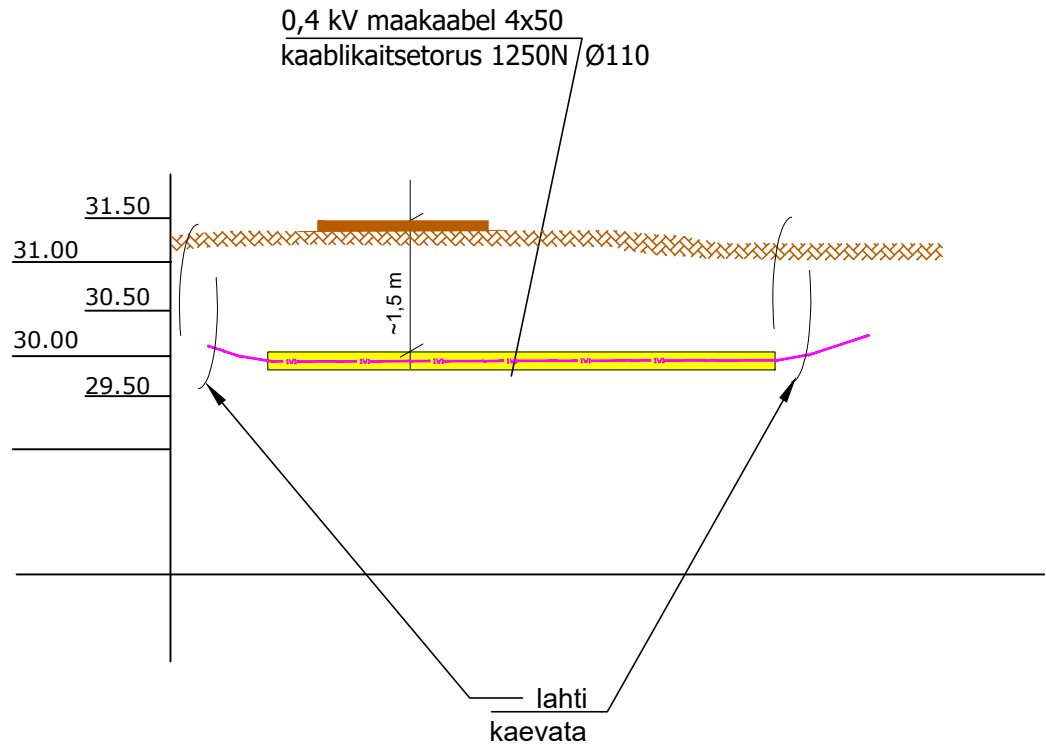


PAIGALDUS LÄBISUURUTAVAS TORUS TEE ALT

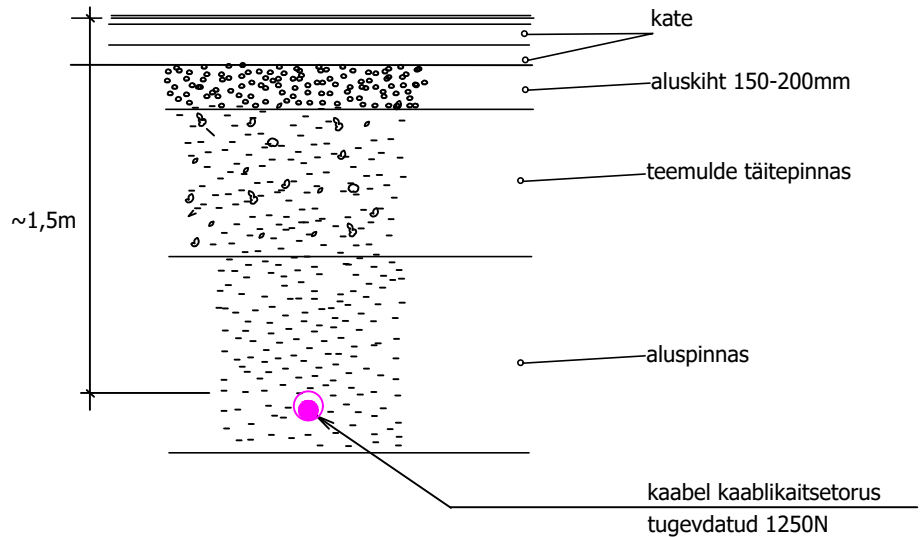

MÄRKUSED:

1. Kinnisel meetodil kaabel AXP 4G50 paigaldada tugevdatud kaablikaitsetorusse 1250N, sügavusega 1,5 meetrit tee alt.
2. Ristumine ehitada välja vastavalt Ettevõttestandardile EE 10421629-JV ST 5:2002.

Projekt:	Suvila elektrivõrguga liitumine Jaama tee 33, Jaama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond		Tellija:	ENEFIT CONNECT OÜ			
Joonis:	ASENDIPLAAN		Töö nr:	LR8320			
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</small>	Projekteeris	Irina Massejeva	17.10.2023	Joonise nr:	EL-4-01		
	Kontrollis	Priit Mürsepp		Möötkava:	1:500	Lehti	Lehti
				Stadium:	Tööprojekt	1	1