
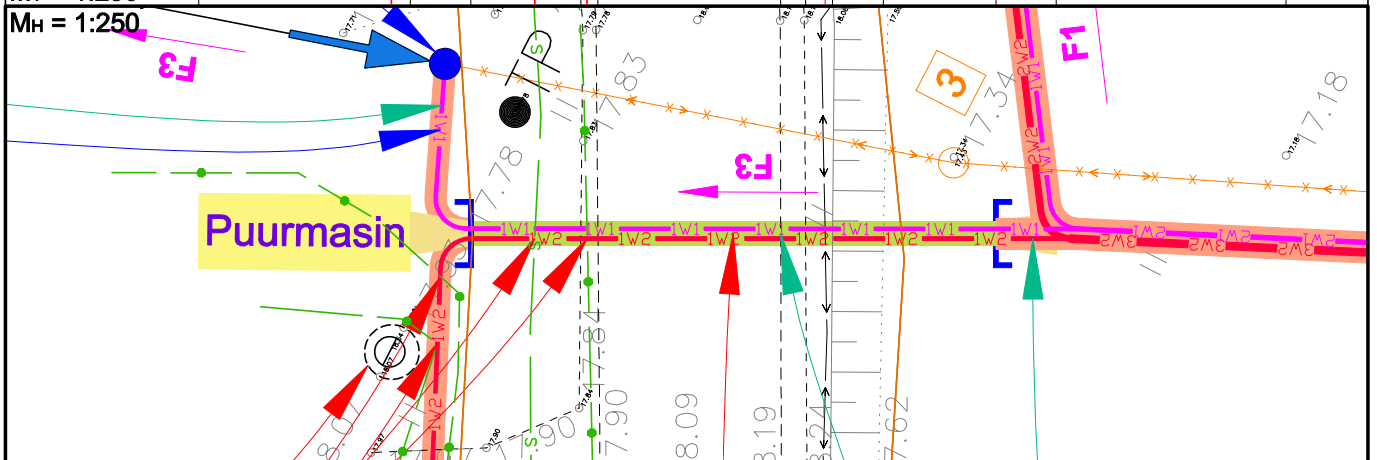


# 10 kV ja 0,4 kV maakaablite ristumine Kõrvalmaantee nr 21118 Sõmera-Kärla-Uduvere tee, km 1,49

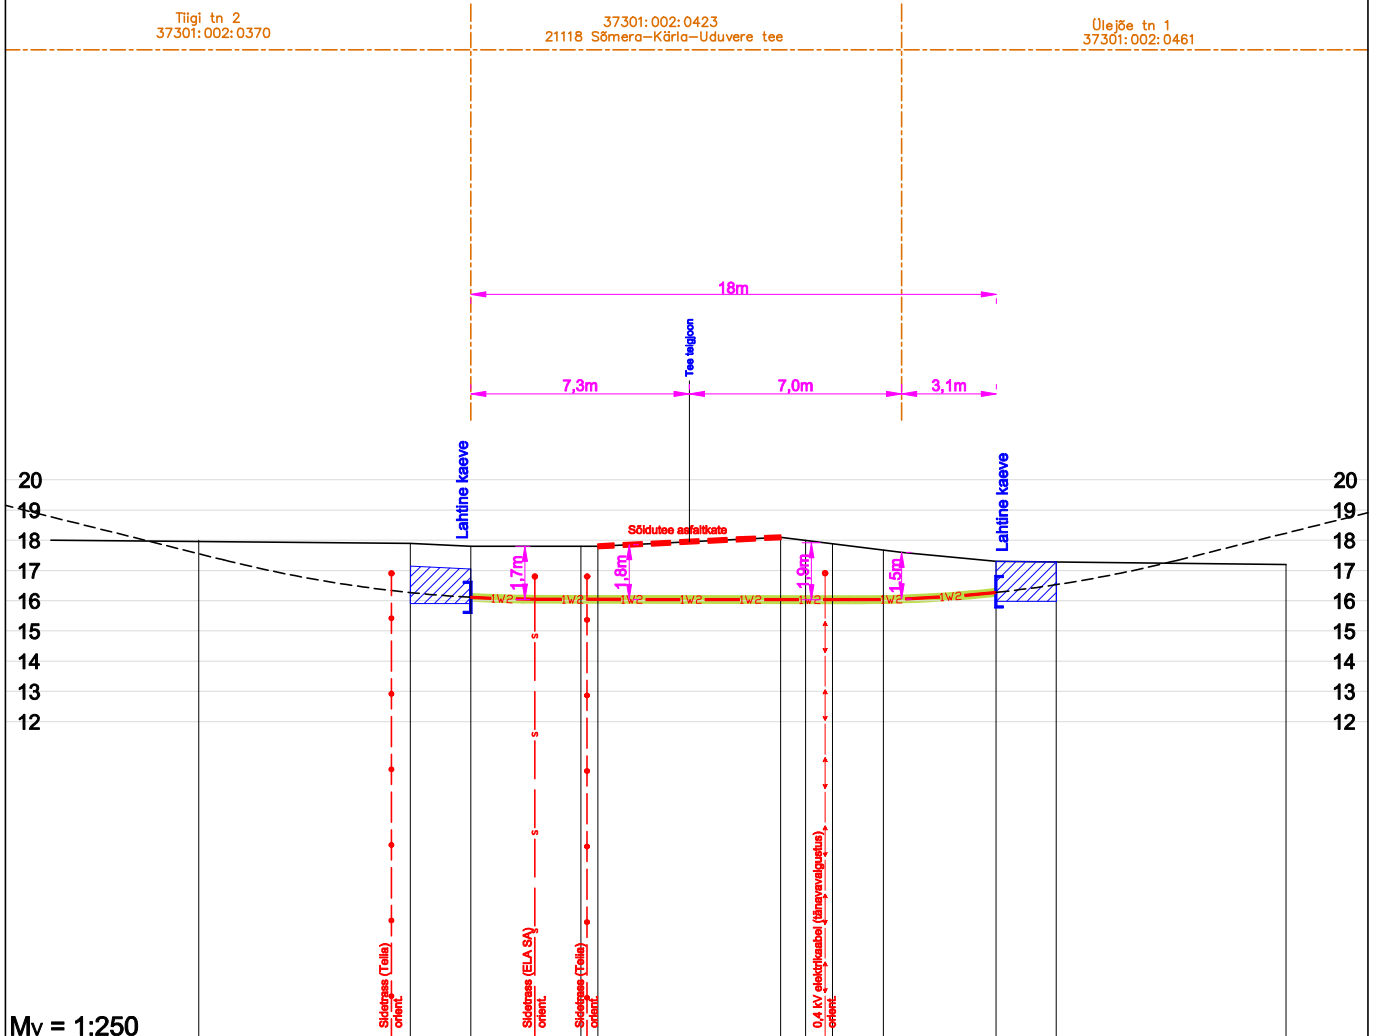

Projekt:			Tellija:		
Karu-Kärla 10 kV liini rekonstrueerimine, II ETAPP Kärla-Kirikuküla ja Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond			Elektrilevi OÜ		
Joonis:			Joonise nr:		
Ristmäväli			IP6322-6		
Projekteeris			Möötkava		
Mikk Reiter			1:250		
Tel. 5348 2352			Leht		
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmetsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee			Lehti		
Staadium			Tööprojekt		
			4		
			7		