
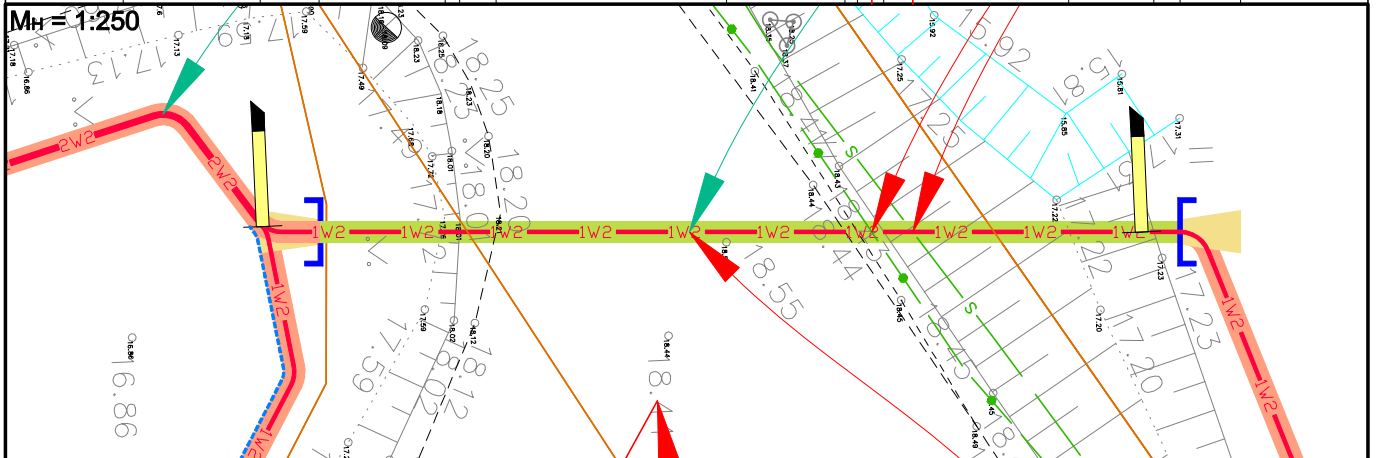


10 kV maakaabli ristumine Kõrvalmaantee nr 21118 Sõmera-Kärla-Uduvere tee, km 1,71

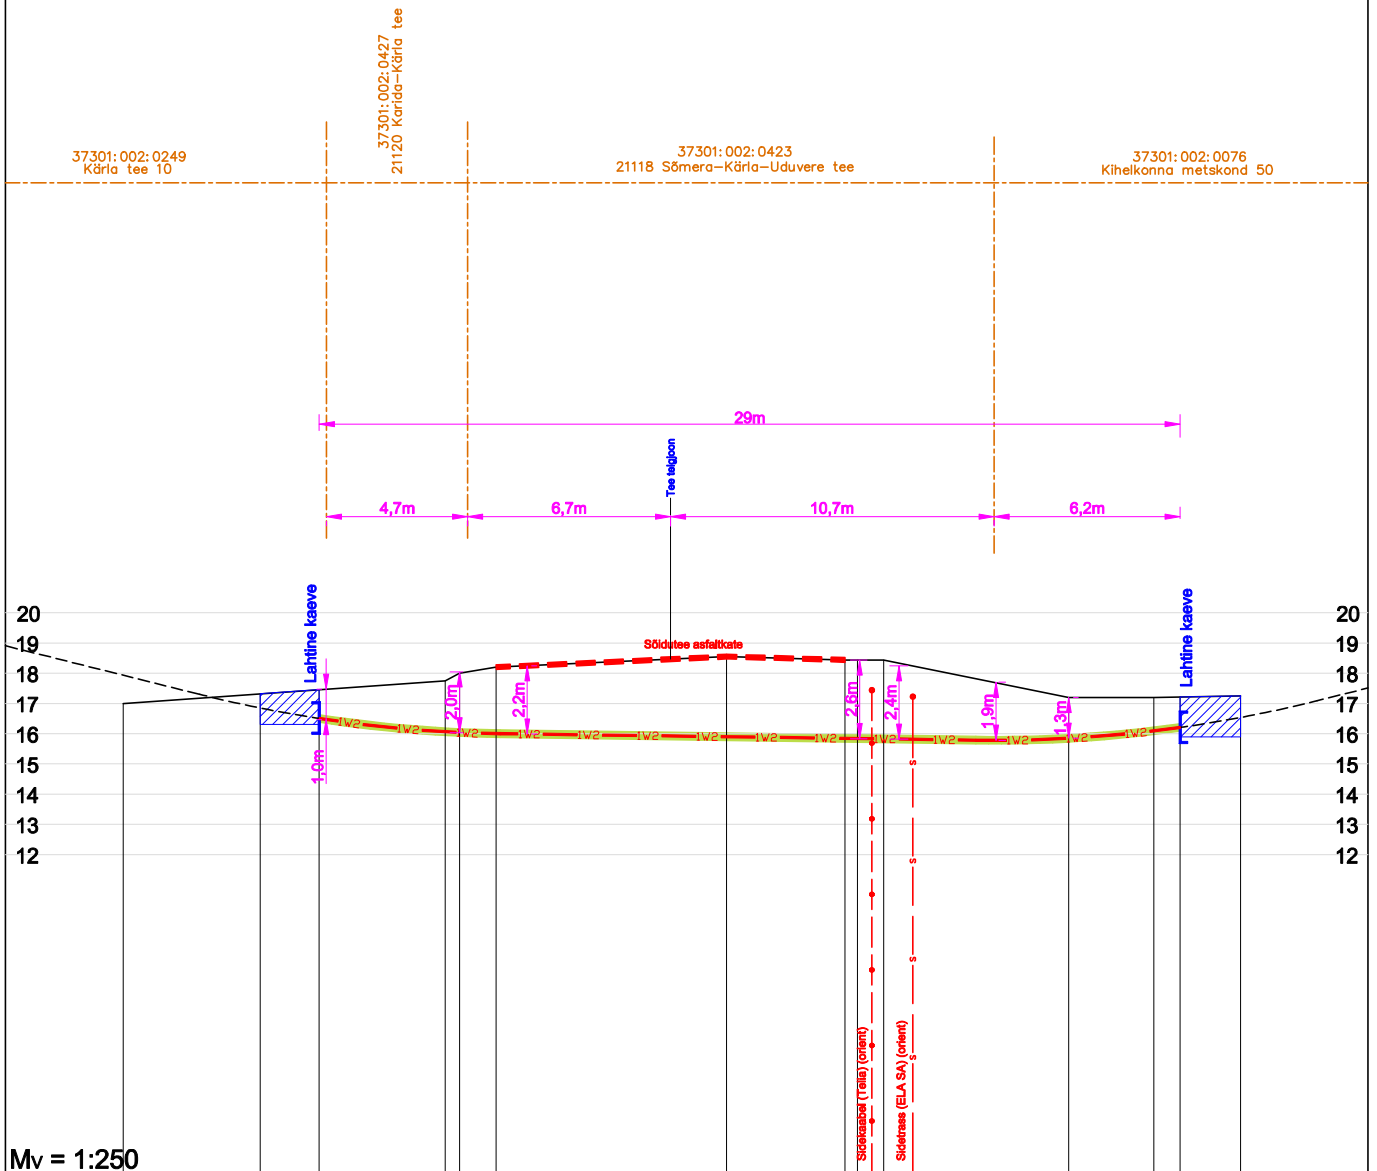

Projekt:			Tellija:			
Karu-Kärla 10 kV liini rekonstrueerimine, II ETAPP Kärla-Kirikuküla ja Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond			Elektrilevi OÜ			
Joonis:			Joonise nr:			
Ristmäväl			IP6322-6			
Projekteeris			Möötkava			
Mikk Reiter			1:250			
Tel. 5348 2352			Leht			
Möötkava			Leht			
Staadium			Tööprojekt			
5			7			