


Tingmärgid:


- Projekteeritav liitumiskilp
- Projekteeritav jaotuskilp
- Projekteeritav reservtoru
- Projekteeritav madalpinge maakaabelliin kaitsetorus
- Kaabli paigaldus kinnisel meetodil
- Olemasolev madalpinge maakaabelliin
- Kinnistu piir
- Taasatav haljastus ca 448 m<sup>2</sup>

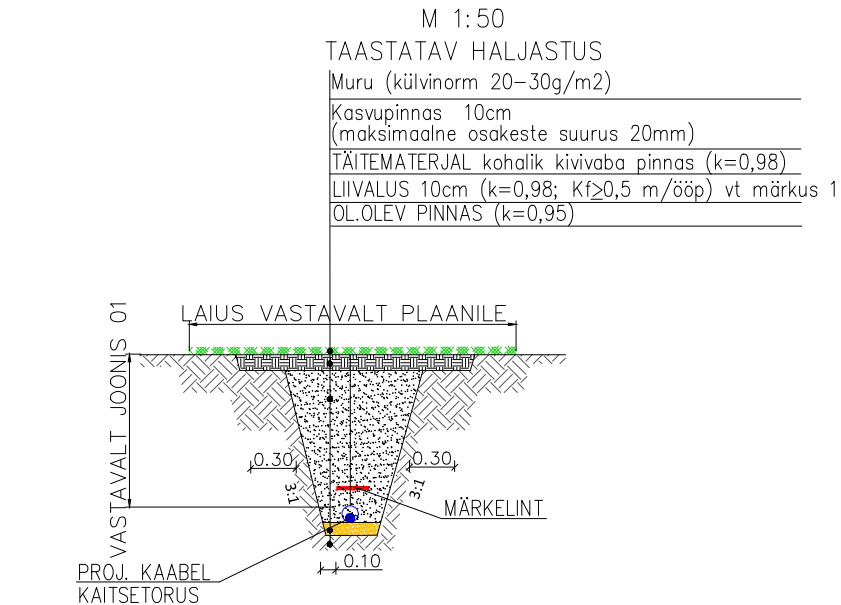

- Katete taastamise märkused:**
1. Kivise pinnase korral rajada toru alla liivapadi.
  2. Katete taastamisel säilitada töödele eelnenu vertikaalplaneering.
  3. Muruseemet külvata kui kaevik rajatakse hooldatud murukattega alale.

- MÄRKUSED:**
1. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivale seadusandlusele ja normatiividele.
  2. Pärast ehitustööd taastada pinnase endine olukord ning korradada ehitusjälg. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
  3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
  4. Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaitsevöönditega, milles töötamine kooskõlastada vastava tehnovõrgu valdajaga.

Alusplaani on kasutatud:  
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 12779G). Koostamise aeg: 23.10.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellijä: 		Address: Piliikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207		Koopäev: 06.11.2024	
Töö nimetus: Teelimaajama liitumine elektrivõrguga, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, Raja küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond.TÖÖPROJEKT		MTR: TEL003344		Töö nr: LC2576	
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Reg nr: 14217559		Joonise nr: 01	
		Telefon: 53726646		Mõõtkava: M 1:500/A2	
		e-mail: andres.pukka@elram.ee			
		Projekteerija: Andres Pukka			
		Kontrollija: Andres Pukka		Muudatus: Ver 1	