


RISTUVA KOMMUNIKATSIOONI TOESTAMINE Põhimõtteline skeem

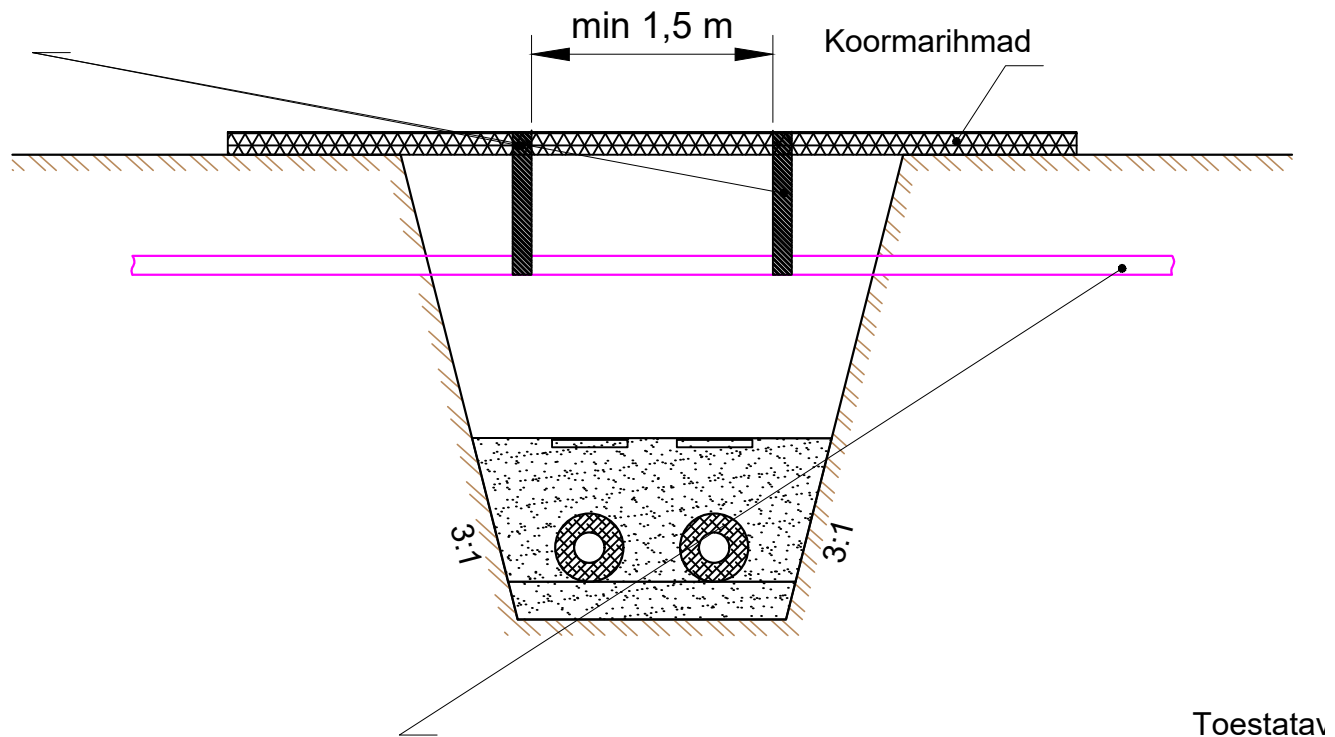

Toestatav

MÄRKUSED

1. Projekteeritud kaugküttevõrgu torustike ristumisel kõrgepinge, madalpinge, tänavavalgustuse ja sidekaablitega, tuleb kõik eelpoolviidatud kaablid kaitsta vastavalt tehnovõrgu valdaja poolsetele nõuetele, eeskirjadele ja standarditele
2. Tõstvate rihmade minimaalne vahekaugus on 1,5 meetrit.



Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: SW Energi OÜ			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Võsa tn, Rapla linn; II osa Kaugküttetorustik			1136	TP
Joonise nimetus: Ristuva kommunikatsiooni toestamine			Kaust nr.	
Projektijuht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Joonise nr: 7-41	
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: -	
Insener	R. Maide	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 26.09.2024	
Faili nimi: 1136_TP_SVV.dwg				