



Võsa tn 24

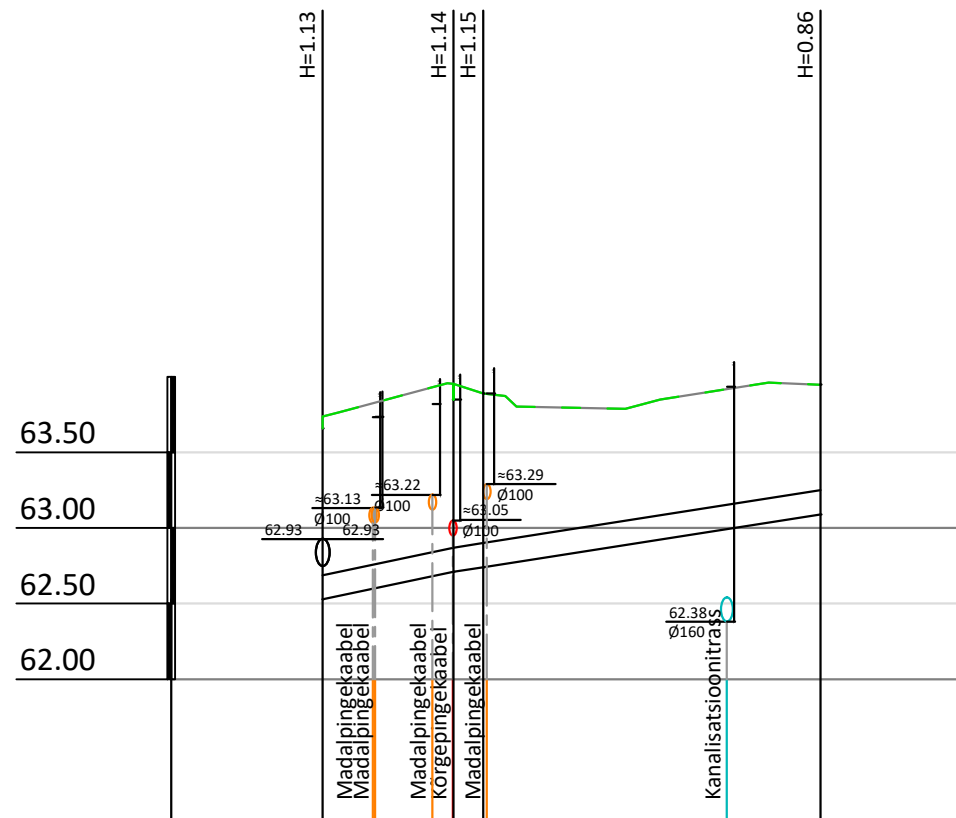


KAEVU TÄHIS	HS-11	N-23	N-24	YK-11
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS	63.66	63.85	63.89	63.95
MAAPIND TORU PEALE	0.97	0.98	0.99	0.70
KÕRGUSMÄRK TORU PEALE ABS	62.69	62.87	62.90	63.25
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.13	1.14	1.15	0.86
LANG	0.0211 8.7 0.0157 24.3			
PIKKUS (m)				
TORU PIKKUS	- 32.9m			
TORU LÄBIMÕÖT	DN65			
VAHEKAUGUSED (m)	8.7	2.0	22.3	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN				

Viljandi mnt 79 magistraal

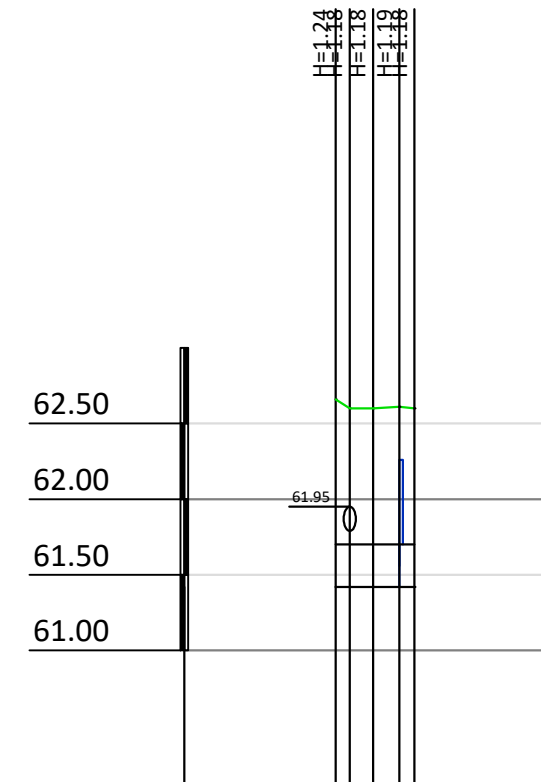

KAEVU TÄHIS	HS-13	YK-15	SV-4	N-25	YK-16
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS	62.66	62.60	62.60	62.60	62.60
MAAPIND TORU PEALE	0.96	0.90	0.90	0.90	0.90
KÕRGUSMÄRK TORU PEALE ABS	61.70	61.70	61.70	61.70	61.70
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
LANG	0.0000 5.2				
PIKKUS (m)					
TORU PIKKUS	- 5.2m				
TORU LÄBIMÕÖT	DN150				
VAHEKAUGUSED (m)	0.9	1.7	1.0	1.0	1.0
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN					

Trev haru

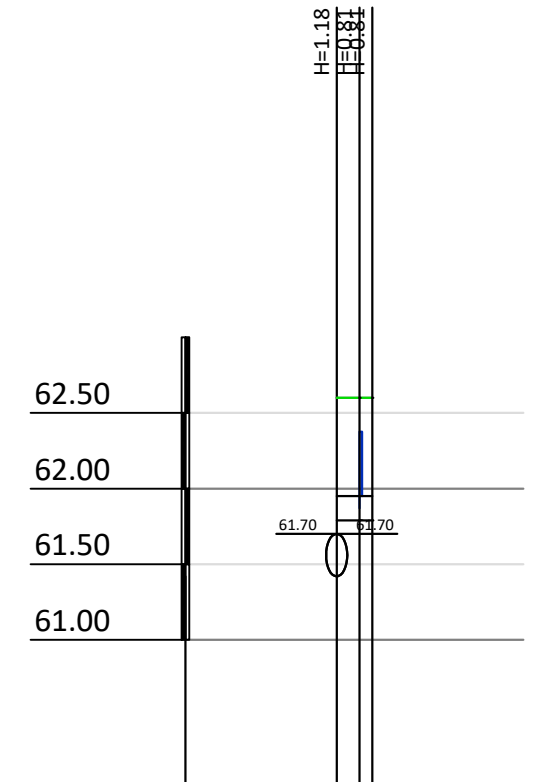

KAEVU TÄHIS	YK-17	SV-5	HS-13
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS	62.60	62.60	62.60
MAAPIND TORU PEALE	0.65	0.65	0.65
KÕRGUSMÄRK TORU PEALE ABS	61.95	61.95	61.95
TORU RAJAMISSÜGAVUS	0.81	0.81	0.81
LANG	0.0000 2.3		
PIKKUS (m)			
TORU PIKKUS	- 2.3m		
TORU LÄBIMÕÖT	DN65		
VAHEKAUGUSED (m)	1.0	1.8	1.0
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN			

MÄRKUSED:

- Olemasolevate kaugküttetorustike kõrgused on täpselt teadmata ning pikiprofiili koostamisel oletatud.
- Ehitustööde käigus täpsustada olemasolevate torustike kõrgused ning vastavalt vajadusele teha torustiku kulgemisel kõrguslikud muudatused kokkuleppel võrguvaldajaga.
- Männi tn 3 ja 5 hoonete ühendused ol. ol torustikuga teha pealt või alt hargnemisena vastavalt olukorrale, kõrgused täpsustada kaevetööde käigus.
- Enamus ristuvate kommunikatsioonide kõrgused on gealusel ebatäpsed või puudulikud. Kaevetööl ristuvate kommunikatsioonide aladel tuleb olla ettevaatlik, et mitte vigastada teisi kommunikatsioone.
- Kui eelisoletatud kaugküttetorustik jääb maapinnale lähemale kui 0.5m, siis katta torustikud koormusjaotusplaadiga.



Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: SW Energia OÜ			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Võsa tn, Rapla linn; II osa Kaugküttetorustik			1136	TP
Joonise nimetus: Pikiprofiil			Kaust nr. SVV	
HS-11 kuni YK-11; YK-15 kuni YK-16; HS-13 kuni YK-17			Joonise nr: 6-05	
Projektijuht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:50/1:500	
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 18.11.2024	
Insener	R. Maide	/allkirjastatud digitaalselt/		
Faili nimi: 1136_TP_SVV.dwg				