



# Tüüpne sisendsõlm

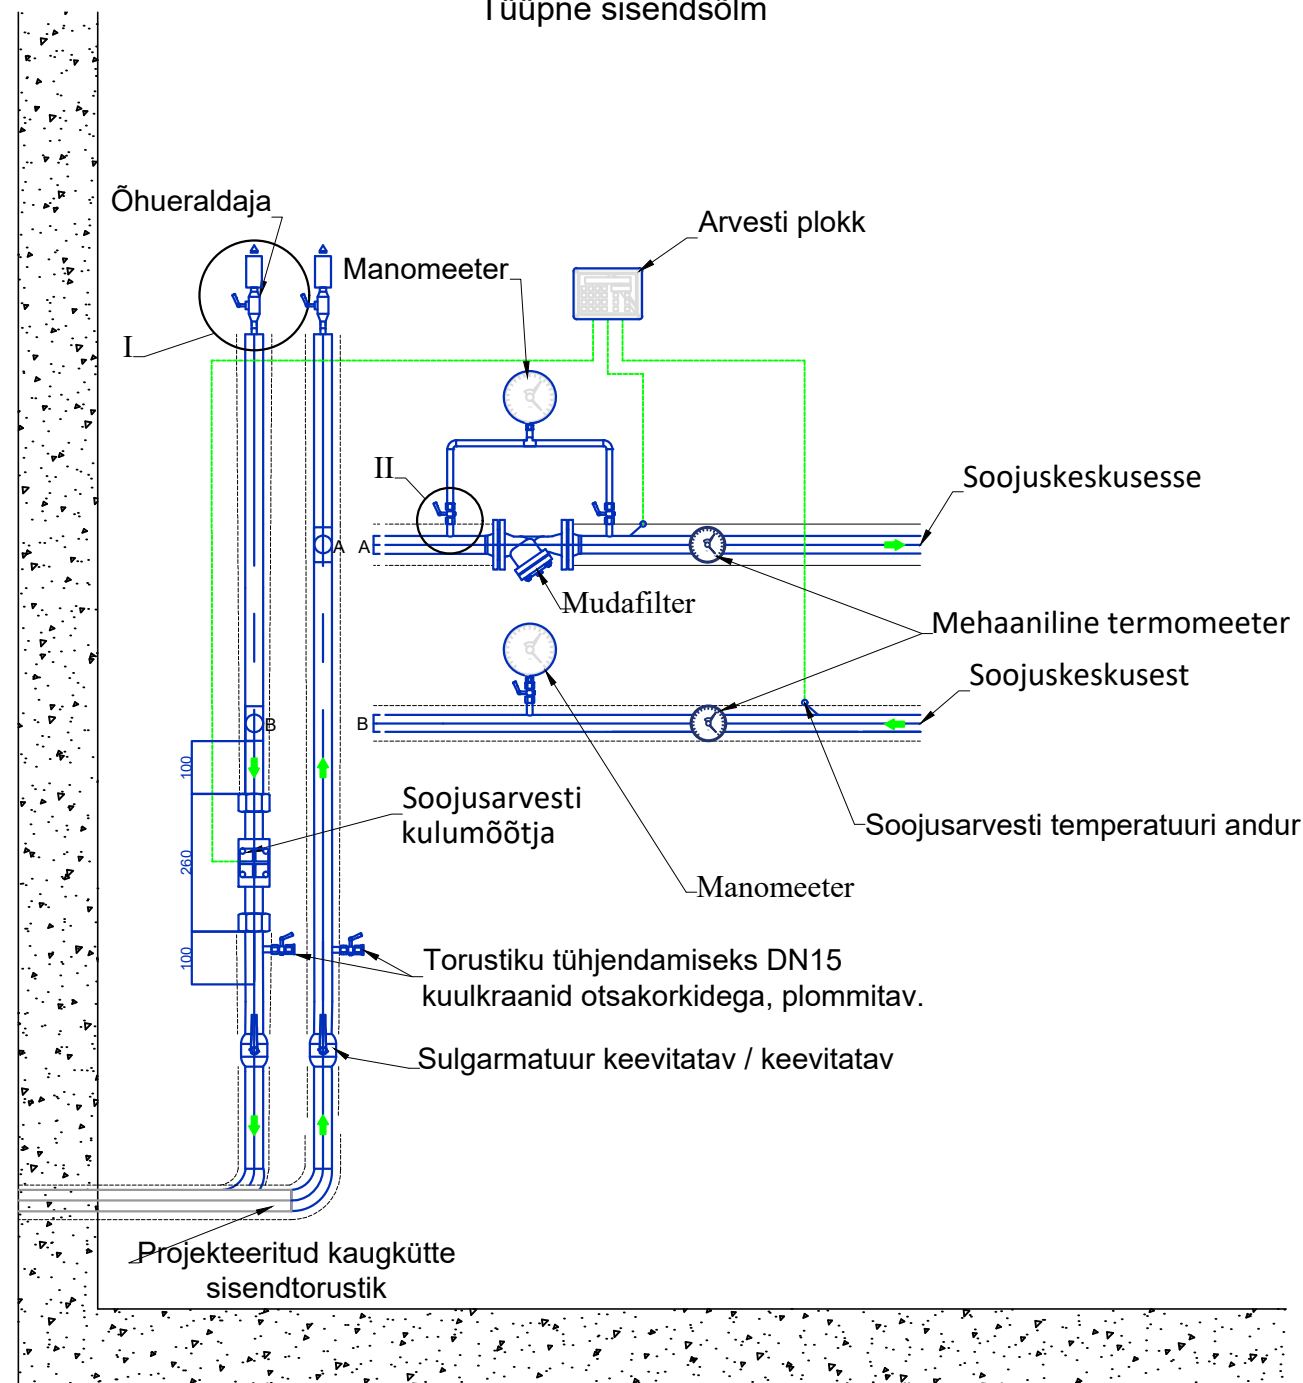


1. Kaugkütte sisendtorustik ja sisend-mõõtesõlme torustik isoleerida kivi- või klaasvillast isolatsioonikoorikutega ning katta PVC kattega.
2. Võrguettevõtja poolse paigaldustööde järelvalve teostamist korraldab: Juri Frorip, tel 5534066, e-post: juri.frorip@swenergia.ee

I  
M 1:5

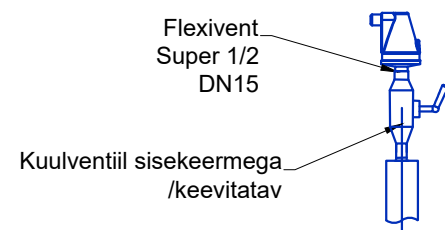

II  
M 1:5

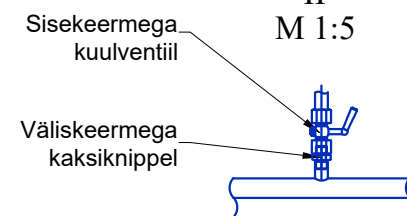

**TERMOPILT**  
PROJEKTEERIMISTÖÖD

Suur-Jõe 63, Pärnu  
Tel (+372) 6016500  
www.termopilt.ee

**OÜ TERMOPILT**  
Registrikood: 11216921  
MTR: EEP000638  
TEL003100

Tellija: SW Energia OÜ			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Võsa tn, Rapla linn; II osa Kaugküttetorustik			1136	TP
Joonise nimetus: SOOJUSKESKUS Sisendsõlm			Kaust nr. SVV	
Projekti juht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Joonise nr: 6-01	
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: -	
Insener	R. Maide	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 07.10.2024	
Faili nimi: 1136_TP_SVV.dwg				