
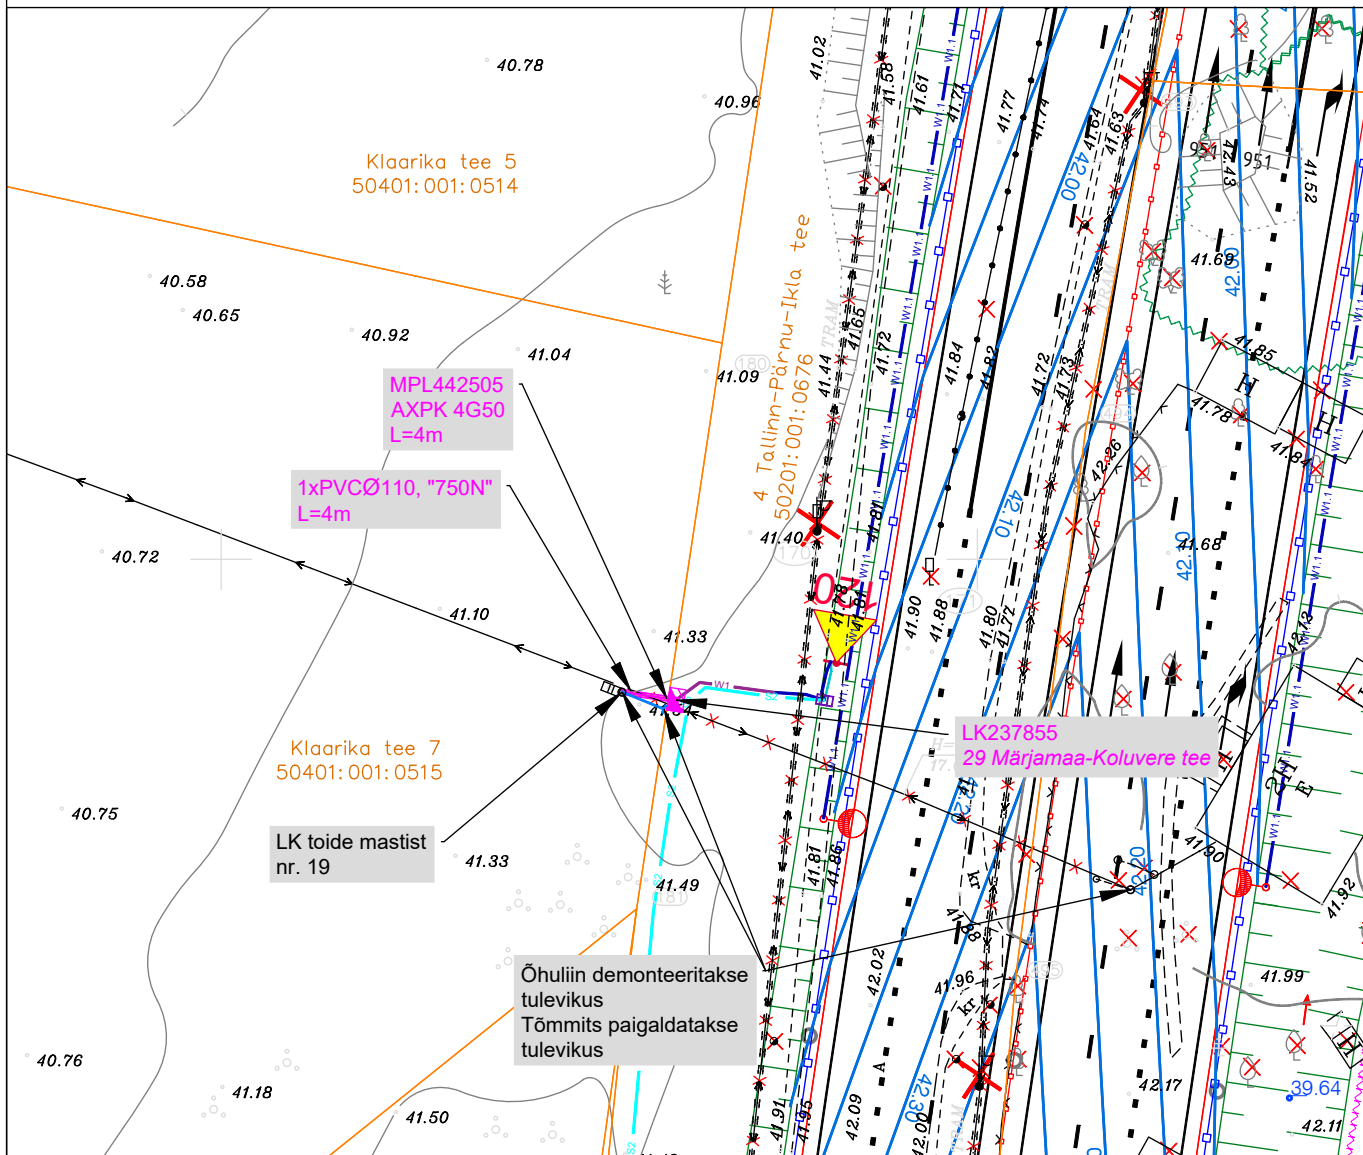



*TINGMÄRGID*

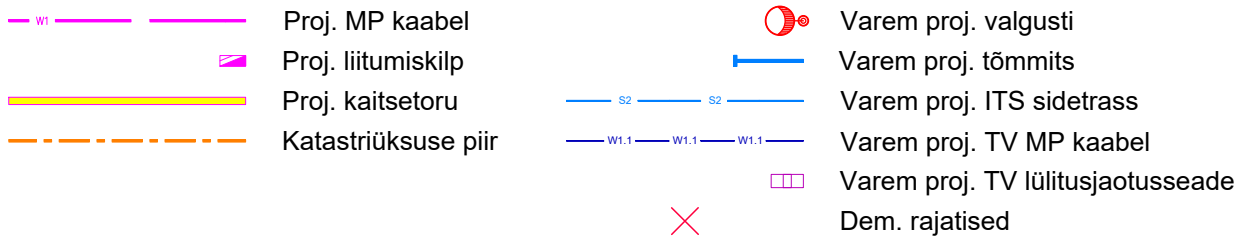

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 500567
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin, liitumiskilp vastavalt joonistele LC4228-1 ja LC4228-2.
3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele, arvestada vertikaalplaneeringuga.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:			4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee kinnistu liitumine madalpingel, Orgita küla, Märjamaa vald, Rapla maakond			Tellija:			Elektrilevi OÜ					
Joonis:			0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:			LC4228-1					
<div> <b>CONNECTO</b></div> <div>AS Connecto Eestl Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>			Projekteeris	Egert Siigur		15.09.2025		Möötkava			1:500		Leht	Lehti
			Kontrollis	Egert Siigur							Staadium		TP	