

Line Engineering OÜ

Töö nr.: EL2358

Tellijad : KT Invest OÜ, reg nr 10788029. Aardla tn 23e, 50110 Tartu linn;
Eftar OÜ; reg nr 16319885. Aardla tn 23e, 50110 Tartu linn.

Peatöövõtja: Altren Projekt OÜ, reg nr 12609551. Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Alltöövõtja: Line Engineering OÜ, reg nr 10945245. Raadiraja 22-14, Tila küla, Tartu vald

**Tartu maakond, Kambja vald, Õssu küla, Eerika tee 19 maaüksuse
detailplaneeringu ning Laikasküla maaüksuse detailplaneeringu järgse taristu
projekteerimine.**

Köide 3. Välisvalgustus.

Põhiprojekt.

Projekteerija: Enn Kippasto

Vastutav spetsialist: Enn Kippasto (A-pädevuse tunnistuse nr EL-388-22)

2023a.

04 detsember

Line Engineering OÜ

Raadiraja 22 – 14 Tila küla
60532 Tartu vald Tartumaa
ennkippasto@gmail.com

Ettevõtja äriregistrikood:
10945245

Registreeringu number:
EL10945245-0001

Sisukord

Sisukord.....	2
1. Asukoht.....	3
2. Tehnilised näitajad.....	3
3. Seletuskiri.....	4
3.1 Üldosa.....	4
3.2 Tehniline lahendus.....	5
3.2.1 Valgustusklassi valik.....	5
3.2.2 Projekteeritud valgustus.....	7
3.2.3 Valgustitele esitatavad nõuded.....	7
3.2.4 Projekteeritud 0,4 kV valgustuse maakaabelliin.....	9
3.2.5 Projekteeritud valgustuse juhtimiskilp.....	10
3.2.6 Maandus ja kaitseviisid.....	10
3.2.7 Tähistused.....	11
4. Maastiku ja teede taastamine.....	11
4.1 Ehitusobjektilt liikuvate masinatega kanduva mustuse likvideerimine.....	11
5. Keskkonnakaitse.....	11
6. Töötervishoid ja tööohutusnõuded.....	12
7. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve.....	12
8. Käidujuhend kaabel.....	12
9. Andmetabelid.....	14
9.1 Spetsifikatsioon.....	14
9.1.1 Täpsustav mahtude tabel.....	16


Joonised

Nimetus	Joonise nr
Tänavavalgustuse asendiplaan, tingmärgid (M 1:500)	E101- E102
Tänavavalgustuse skeem.	E201
Tänavavalgustuse lülituskilbi skeem	E202
Kaevikud	E301

Lisad

1. Valgusarvutuste tulemused
2. Kooskõlastused (asuvad üldkaustas)

1. Asukoht

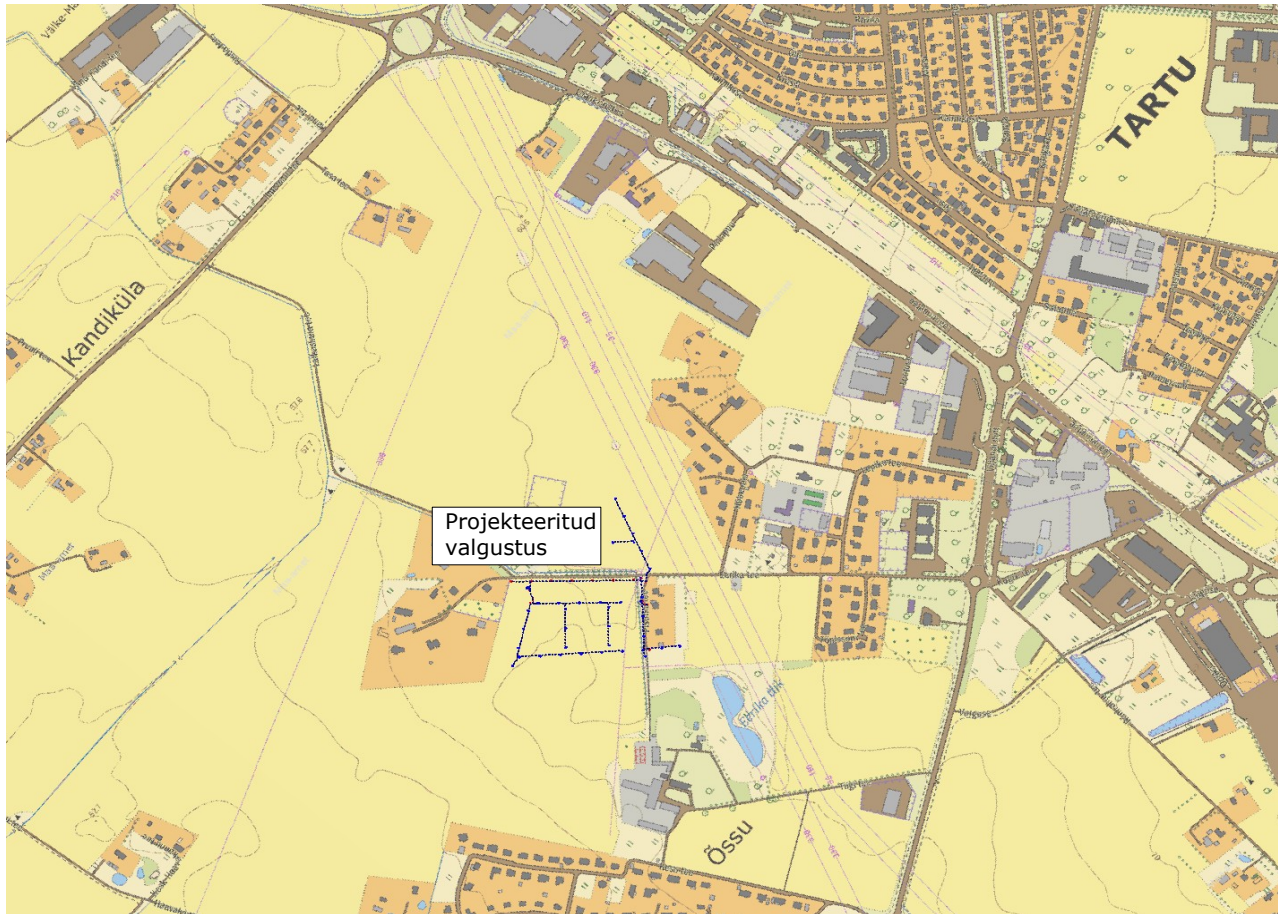

2. Tehnilised näitajad

Projekteeritud maakaablitrass	1530	jm
Projekteeritud valgusti mast	51	tk
Projekteeritud valgustuse lülituskilp	1	tk

3. Seletuskiri

3.1 Üldosa

Käesoleva projekti osaga on lahendatud Kambja vallas Õssu külas projekteeritud Rimmelga tee, Västriku tee, Pistriku tee, Kuldnoka tee ja Rästa tee välisvalgustus. Käesolev projekt on osa TPK Projekt OÜ töö nr 5123 teedeehituslikule osale. Projekteerimisel on kasutatud OÜ GPK Partnerid geoalusplaani töö nr G26-1105-2022S, koostatud koostatud 05.2022, koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekteerimisel on arvestatud

- "Ehitusseadustik";
- „Asjaõigusseadus AÕS”;
- "Seadme ohutuse seadus";
- Elektrilevi OÜ ettevõttestandardid, juhendid;
- EVS-EN 61140-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;
- EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest;
- EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;
- EVS-HD 60364-4-443 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest;
- EVS-HD 60364-5-51 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised;
- EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest;
- EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud;
- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;
- Eesti Standard EVS-HD 60364-5-54:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaaliühtlustusjuhid;
- EVS-EN 13201 „Teevalgustus“;
- EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;
- Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja õigusaktid.

Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne tööde algust tutvuda kooskõlastuste tingimustega ning arvestada nende nõudmistega. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrass maha märkida. Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid tööde teostamisest nende maaüksusel.

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel.

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid lahendada töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada! NB! Ehitustöödeks valida aeg kui maapinna kahjustused on minimaalsed.

3.2 Tehniline lahendus

3.2.1 Valgustusklassi valik

Mootorliikluspiirkonna valgustusklassi valik				
Parameeter	Variandid	Kirjeldus		Kaaluväärtus Vw
Projektkiirus v kiiruse piirväärtus	Aeglane	V ≤ 40 km/h		-2
Liiklusvoog	Möödukas	35...65% suurimast väärtusest	15...45% suurimast väärtusest	0
Liiklus-koosseis	Üksnes mootorliiklus			0
Sõiduteede eraldamine	Ei ole			1
Teesõlmede tihedus	Möödukas	≤3	≥3	0
Pargitud sõidukid	On			1
Ümbruse valgustus	Nõrk			-1
Liiklus-keerukus	Lihtne			0
			Vs: -1	
			Vs KORRIGEERITUD: 0	
			M = 6 – Vs=5	
			VALGUSTUSKLASS: M6	
			Normsurused	L[cd/m²] ≥0,3
				Uo ≥0,35
				Ul ≥0,4
				Ti [%] ≤20

Jalakäijate ja aeglaselt liikuvate sõidukite valgustusklassi valik			jalg- ja jalgrattateed	
Parameeter	Variantid	Kirjeldus	Kaaluväärtus Vw	Väärtus jalgteel
Liikluskiirus	Väga madal	Kõnnikiirus	0	0
Kasutamise intensiivsus	Vaikne		-1	-1
Liikluskoosseis	Jalakäijad ja jalgratturid		1	1
Pargitud sõidukid	Ei ole		0	0
Ümbruse valgustus	Nõrk		-1	-1
Näotuvastus	Mittevajalik		0	0
			Vs:	-1
			Vs KORRIGEERITUD:	0
			P = 6 – Vs	6
			VALGUSTUSKLASS :	P6
		Normsuurus	Ekesk [lx] ≥	2
			Emin [lx] ≥	0,4

3.2.2 Projekteeritud valgustus

Juhistiku süsteem- kaablitrassid TN-C, valgusti mastis TN-C-S, 230/400V, valgustus sõiduteel vastab valgustuse klassile M6 ja jalgteel P6 või suurem.

Sõidutee valgustus on projekteeritud uutele kuumtsingitud koonilistele metallmastidele H=8m konsooliga V=1m (nn P110B108).

Jalgtee valgustus on projekteeritud uutele kuumtsingitud koonilistele metallmastidele H=6m konsoolita V=1m (nn A106S). Mastidele paigaldada leedvalgustid Vizulo CL 3000K, IP66, IK08, klass 1, CLO sisse lülitatud, valgustite täpsed parameetrid on toodud spetsifikatsioonis. Lisaks valgustid peavad vastama punktile 3.2.3.

Ülekäiguraja valgustus on projekteeritud vastavalt standardile EVS 935, vertikaalne valgustihedus ülekäiguraja teljel 1m kõrgusel >30lx ja nurkades jalgteel 1m kaugusel, mitte väiksem kui 4lx. Mastidele paigaldada leedvalgustid Vizulo Mini Martin 4000K, IP66, IK08, klass 1, CLO sisse lülitatud, valgustite täpsed parameetrid on toodud spetsifikatsioonis. Lisaks valgustid peavad vastama punktile 3.2.3. Ülekäiguraja valgustid paigaldada 8m mastidel 6m kõrgusele tüvekonsoolile ja 6m koonilistele kuumtsingitud metallmastidele (nn A106S).

Valgustite paigalduskõrgused on toodud asendiplaani joonistel ja skeemidel. Vähemalt 2m raadiuses jalandist peab olema tasane maapind. Kallakule paigalduse korral peab olema ühtlaselt langev/tõusev maapind.

Valgustite paigaldusnurk 8 ja 6m mastidel on projekteeritud 0° sõidutee valgustid dimmerdada öötundidel (23.00 kuni 06.00) 40%-ti. Ülekäiguraja valgustust ei dimmerdata. Dimmerdus teostada eelprogrammeerimisega.

3.2.3 Valgustitele esitatavad nõuded

1.1 Üldine

- Valgustid peavad vastama kehtivale madalpingedirektiivile ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile;
- Valgustid peavad valgusti tootelehel esitatud toimivusnäitajate õigsuse tõendamiseks omama CE ja ENEC+ märgist koos kehtivate sertifikaatidega ja koos sertifitseerinud labori numbriga. Projekti koosseisu lisatakse valgustite CE ja ENEC+ kehtivad vastavussertifikaadid või viited avalikele andmebaasidele, kust on võimalik vastavust kontrollida;
- Kõik valgustid peavad olema uued ning omama vähemalt 5 aastast garantiid valgustile tervikuna. Nõutav on tootjapoolne ametlik tõendav dokument;
- Kõik valgustid peavad sobima kasutamiseks kohalikes kliimatingimustes ja Eestis tagatud pingekvaliteedil (EVS-EN 50160 Avalike elektrivõrkude pingetunnussuured).
- Nõuded valgusti konstruktsioonile
 - Valgusti korpus koos jahutuselemendiga peab olema valmistatud ilmastikule vastupidavast alumiiniumist või samaväärsest või paremate soojusvahetuslike omadustega metallist, tagamaks loomulikku soojusvahetust. Sundjahutamist (näit ventilaator, pumbad vms) kasutada ei ole lubatud. Valgustis kasutatavad erinevad omavahel kokku puutuvad materjalid ei tohi tekitada aktiivseid galvaanilisi paare;
 - Valgusti tehniline lahendus peab tagama kliimatingimustele vastava pikaajalise valgustisisese mikrokliima, kaitsma valgusti tihendeid ega laskma kondensatsiooniveel valgustisse tekkida;
 - Valgusti pealispind peab olema sile, ilma jahutusribideta. Lubatud on madalamad (kuni 2,5 cm kõrgused) ribad, mis täidavad ka kujunduslikke ja/või valgusti korpuse tugevduse eesmärgi;
 - Kõik valgusti komponendid peavad olema tuvastatavad, omama tootja nime, tootekoodi ning olema ligipääsetavad ja eemaldatavad ilma komponenti või valgustit kahjustamata, st LED moodulid ja

elektrilised komponendid ei tohi olla korpuse külge liimitud ja peavad ka garantiijärgselt olema vahetatavad selleks ettenähtud tingimustes;

- Valgustile peavad olema teostatud IP ja IK katsetused. Valgusti kaitseaste peab olema vähemalt IP66 ja löögikindlus vähemalt IK08, kuni 4 m kõrgusele paigaldatavatel valgustitel IK10. Valgusti IP ja IK peavad olema tagatud kogu lubatud eluea jooksul;

- Valgusti konsoolikinnitus peab tagama valgusti muutumatu asendi konsoolil ka tugevate tuulte korral. Lisakinnitusvahendite kasutamine ei ole lubatud. Valgusti paigaldusnurka peab saama vajadusel muuta. Selleks peab valgusti kinnitus olema varustatud nurgakraadidega. Valgusti kaal peab jääma masti taluvuspiiridesse. Valgustile peab olema tehtud laboris vibratsiooni testid, tellijal on õigus kahtluse korral nõuda tootjalt/edasimüüjalt testi esitamist;

- Vältimaks töömaal valgusti avamist peab valgusti olema eelnevalt varustatud paigalduskaabliga, mille mark, soonte arv ja pikkus on toodud spetsifikatsioonis. Kaabli viik valgustisse peab vastama valgusti kaitseastmega. Kaabli mark, soonte arv ja pikkus on projekti spetsifikatsioonis kajastatud. Valgusti paigalduskaablina tohib kasutada valgustimüüja garantiiga kaetud, õues kasutamiseks mõeldud ilmastikukindlat 3-soonelist (ühe soone ristlõige ei tohi olla väiksem kui 1,5 mm²), Eesti kliimatilistesse tingimustesse sobivat kaablit. Kaabel peab olema painduv vähemalt kuni -15 kraadi °C juures;

- Valgusti juhtimiskontroller peab jääma välja poole valgusti korpust, käesolevas projektis valgusti kontrollerit ei paigaldata;

- Valgusti optiline süsteem peab olema valmistatud LED valgustile sobivast materjalist koos optikat kaitstava klaaskattega, mis tagab pikaajalise valguse läbipaistvuse vastavalt valgusti toimivusnäitajatele;

- Valgusti korpus ja optikat kaitsev klaaskate peab olema kergesti hooldatav ja puhastatav;

- Valgusti peab taluma keskkonnatemperatuuri -40...+50 °C. Valgusti tunnus toimivusnäitajad peavad olema tagatud töökeskkonna temperatuuril -25...+25 °C. Külmemas keskkonnas peavad valgustid talitlema, kuid kõrvalekalle toimivusnäitajatest on lubatud. Piiratud talitluses töötamine ei tohi vähendada valgusti eluiga;

- Valgustil peab olema rõhutasandussüsteem või samaväärne lahendus, millega on tagatud, et valgustisse ei teki kondentsvett. Kui LED moodul ja juhtimissüsteem asuvad teineteisest eraldatud kambrites, peab rõhutasandussüsteem toimima mõlema kambri jaoks. Kui valgustil puudub rõhutasandussüsteem, peavad valgusti ja LED moodul olema mingil muul viisil efektiivselt kaitstud valgustisse koguneva kondensvee tekke ja väliskeskkonna tolmu valgustisse sattumise eest. Informatsioon rõhutasandussüsteemi olemasolu või kondensvee teket välistava meetme kohta peab olema leitav valgusti tootelehel või kasutusjuhendist. P

- Nõuded valgusti elektrilistele parameetritele

- Valgusti peab olema eraldi seadmega kaitstud min 10 kV liig- ja impulsspingete eest. Lisaliigpingepiirik tuleb valgustis ühendada jadaühendusse. mis tähendab seda, et liigpingepiiriku eluea lõppedes lülitub välja ka valgusti. Täiendava liigpingekaitse seadme näitajad peavad olema kantud seadmele ja olema järgmised:

- Nimilahendusvool $I_n \geq 5$ kA;

- Piiriku lubatud talitluspinge $U_c \geq 10$ kV;

- Maksimaalne impulssvool $I_{max} \geq 10$ kA;

- Kaitsetase $U_p \leq 1,5$ kV - selle hetkväärtuse juures rakendub kaitse (vastavalt standardile IEC 60364-4-44 peavad tundlike teedevalgustite elektroonikaseadmete piirikud impulssliigpinge tasandama alla 1,5 kV);

- Samaväärselt peavad olema kaitstud ka juhtimisahelad.

- Valgusti võimsustegur $\cos\phi$ peab vastavalt standardile IEC 61000-3-2 ning täisvõimsusel talitlemisel olema $\cos\phi > 0,9$;
- Valgustid peavad omama sisse lülitatud konstantvalgusvoo (CLO) funktsiooni arvestades tingimust, et valgusti eluea lõpul ei tohi liiteseadisest LED moodulile antav päriverool ületada väärtust 750 mA;
- Nõuded valgusti toimivusnäitajatele
 - Valgusti toimivusnäitajad peavad olema vähemalt L80 100000h, +25°C juures;
 - Valgusti peab olema goniomeetriliselt testitud vastavalt standardile EVS-EN 13032;
 - Valgustist saadava valguse värvsustemperatuur (CCT) võib olla < 3000 K ja ülekäiguraja valguste värvustemperatuur 4000K. Valgustitele lubatav värvsustemperatuuri erinevus võib sama paigaldise valgustitel olla vastavalt MacAdami ellipsitele SDCM < 5 ;
 - Valgusti värviesitusindeks CRI peab olema ≥ 70 ;
 - Teevalgustite valgusviljakus võiks olla vähemalt 135 lm/W 3000 K ja 4000 K korral. Põhjendatud erisusena on lubatud kasutada arvutuslikul teelõigul kuni 10% väiksema erivõimsusnäitajaga (power density indicator) ja energiatarbimis näitajaga (annual energy consumption indicator) valgusteid kohtadesse, kus olud nõuavad taha või kõrvale levivat valgust piirava optilise lahenduse kasutamist juhul, kui valitav valgusti täidab kõiki teisi kehtivas standardis EVS-EN 13201:2015 esitatud nõudeid.
- Nõuded valgustite juhtimisele ja hämardamisele
 - Valgustid peavad olema varustatud DALI liiteseadmega mis võimaldavad ka tootjapoolset valgusti hämardamiseks mõeldud eelprogrammeerimist. Näha ette valgustuse hämardamine eelprogrammeerimisega öötundidel 40%-ti (kella 23.00 kuni 06.00).
 - Valgustite individuaalseks juhtimiseks ja töö korrasoleku jälgimiseks tuleb kasutada valgusteid mis on eelprogrammeeritud. Valgustite käitumismudel programmeerida seadistuse käigus.
- Nõuded esitatavale informatsioonile
 - Valgusti pakendil peab muu hulgas olema tootja nimi, kood, seerianumber ja tootmise kuupäev, nimisisendvõimsus, valgusvoog 25° C juures, lähim värvsustemperatuur, värviesituse üldindeks;
 - Valgusti peab omama tootja firma poolt väljastatud korrektset eesti- ja/või inglise keelset paigaldus- ja hooldusjuhendit;
 - Valgustite või valgustites kasutatavate liiteseadiste tooteleht või kasutusjuhend peab sisaldama infot käivitusvoolude suuruse ja aja kohta. Samuti peab olema välja toodud mitu valgustit võib konkreetse suuruse ja karakteristikuga kaitselüliti ahelase ühendada;
 - Pakutavatel valgustitel peavad olema valgusarvutuste teostamiseks EULUMDAT arvutusfailid. Valgustite tarnijal peab olema valmisolek tellija nõudmisel mõõtelabori goniomeetriliste protokollide esitamiseks. Valgusarvutusfailid peavad olema saadaval tootja kodulehelt vabalt alla laetavana ilma registreerimise ja parooli taotluseta. Testprotokollid ei kuulu kolmandatele osapooltele avaldamiseks.
 - Eelistatud on tooted mis omavad keskkonnasõbraliku taaskasutus komponentidest toodetud valgustid ja mida tootja on kinnitanud vastava dokumendiga.

3.2.4 Projekteeritud 0,4 kV valgustuse maakaabelliin.

0,4 kV maakaabelliini väljaehitamisel juhinduda Elektrilevi OÜ P342 0,4-20kV võrgustandard – 0,4kV kaabelliinid.

Kaabli paigaldamisel järgida nõutavat vähimat horisontaalset ja vertikaalset vahekaugust teiste kommunikatsioonidega vt. Tabel 3.1. Kaabli montaažil jälgida kaablitootja poolt lubatud painderadiusi ja tõmbejõudusid. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsevööndis ja puutüvele ≤ 2 m teostada käsitsi. Ehitustööde käigus näha ette meetmed olemasolevate liinirajatiste

kaitse tagamaks nende säilivus ehitustöödel, tagada normatiivsed sügavused ja vahekaugused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2016 „Linnatänavad” nõuetega.

Valgustite toitekaabliks pinnases on projekteeritud AXP 4G25 maakaabel. Maakaabel paigaldada kogu ulatuses kaablikaitsetorusse d75mm (roheline), kaablikaitsetorude rõngasjäikused on toodud asendiplaanidel. Juhistikusüsteem TN-C, 230/400V. Jalgtee ja sõidutee muldes täita kaevik sõelutud liivaga. Kaablitööd teostada enne katete paigaldustööd. Teede kõva- ja aluskatted ; haljastus koos mineraalmullaga teeehitusprojekti.

Tabel 3.1 Kaabli vahekaugused ja paigaldussügavused paigaldatuna torus

Nimetus	Vahekaugus v. Sügavus , m	
Pinnases, mitteharitav maa	$\geq 0,7$	
Sõidutee, parkla, jalgtee, liiklemiseks avatud õu	$\geq 1,0$	
Kõrvalmaantee all / maantee muldest 1m kaugemal	$\geq 1,5$	
Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas	1	
Truupide põhjast	≥ 1	
Puutüvedest	$\geq 2,0$, sügavus >1m vastavalt juurestikule	
	Paralleelkulgemisel	Ristumisel
Vee- ja kanalisatsioonitoru	$\geq 1,0$	$\geq 0,25$
Sidekaabel	0,25....0,5	$\geq 0,15$
Gaasitoru	$\geq 1,0$	$\geq 0,3$
Kaugküttetorustik v. Kanali pealispind	$\geq 2,0$	$\geq 0,25$
Elektrikaabel	$\geq 0,07$	$\geq 0,1$

3.2.5 Projekteeritud valgustuse juhtimiskilp.

Projekteeritud valgustus ühendatakse projekteeritud valgustuse lülituskilbi VJK „Västriku” toitele. Tellida Elektrilevi OÜ-lt elektriliitumine valgustuse juhtimiskilbile 3x10A.

Juhtimiskilbi paigaldusel järgida elektropaigaldise ehitamise nõudeid. Kilp koostada vastavalt joonisele E202. Juhistiku süsteemi jõuahelad TN-C, sekundaarahelad (juhtimine) TN-S, 230/400V. Elektriline ühendus kaabliga AXP 4G25 Elektrilevi OÜ liitumiskilbist.

3.2.6 Maandus ja kaitseviisid

Projekteeritud valgusti mastidele, vastavalt skeemile joonis E201 ehitada välja maanduspaigaldised. Metallmastid ühendada PE juhiga.

Kõikides madalpingepaigaldistes peab maanduspinge vastama $U_f \leq 67V$ ja puutepinge $U_p \leq 50V$. Käesolevas elektropaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi kaitseviise: põhikaitsena (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingeldiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist;

rikkekaitsena (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud kaitsepotsiaaliühthlustussüsteemi väljaehitamise, millega tagatakse elektropaigaldise pingeltide juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50V AC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s ja lõppahelas (valgusti) on tagatud väljalülitusaeg 0,4s vastavalt EEI T8:96 „Puutepingekaitse projekteerimine“ nõuetele.

3.2.7 Tähistused

Märkseiltide paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ ettevõttestandardist P346 0,4-20kV võrgustandard – tähistused.

Projekteeritud 0,4kV maakaabel tähistada vajalike märkesiltidega. Kaablid tuleb kogu trassi ulatuses tähistada hoiatuslindiga, mis peab olema kollast värvi ning sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga. Märkelint paigaldada elektrikaabli kaitsetorust 0,3m ülespoole. Valgusti masti klemmi-komplektile ja luugi siseküljele (ainult valgusti) märkida faseering. Tähistused peavad olema vastupidavad keskkonna mõjudele.

4. Maastiku ja teede taastamine

Peale ehitustööde lõppu taastada pinnase ja teekatte endine olukord. Korrastada kõik ehitusjäljed! Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle, utiliseerida ladustades selleks omavalitsuses ettenähtud korrale. Kaevikute laius sõltub kaeve meetodist ja pinnasest. Kaevise täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist, sügavamale paigaldada peenem pinnas. Vt. kaevikute ristlõiked joonis E301. Teede muldes täita kaevik sõelutud liivaga. Projekteeritud pinna ja teekatted on antud ja käsitletud teehitusprojekti.

Kaevetööd tuleb läbi viia vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuete kohaselt. Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid.

Töövõtja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate kooskõlastustingimustega ja neid täitma.

Enne kaevetöödega alustamist tuleb töövõtjal koos olemasolevate võrguvaldajatega täpsustada ja maha märkida olemasolevate kommunikatsioonide asukohad töömaal ja täpsustada kommunikatsioonide sügavused. Töövõtjal tuleb kommunikatsioonide vahetus läheduses täita valdajate poolt ettenähtud (kirjutatud) nõudeid.

Kaablite lahtikaevamisi või mullatöid nende läheduses võib teha ainult kaableid ekspluateeriva organisatsiooni loal. Seejuures peab olema tagatud kaablite puutumatus järelevalve kogu tööde teostamise ajal. Lahtikaevatud kaablid tuleb läbiriippumise vältimiseks kinnitada ja mehhaanilise vigastamise eest kaitsta.

Juhul kui maapinnas või veekogus töid teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise või selle olemasolule viitavat märgistust, tuleb tööd koheselt peatada ja võtta tarvitusele abinõud võimaliku liinirajatise kaitseks ja omaniku väljaselgitamiseks.

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (drenaažitorud, sademeveetorud, truubid, veetorud jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetamist. Vajadusel tuleb olemasolevad torustikud asendada uutega.

4.1 Ehitusobjektilt liikuvate masinatega kanduva mustuse likvideerimine

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab Töövõtja kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning veekandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine.

5. Keskkonnakaitse

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadeist ning ei tohi kahjustada keskkonda.

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule lähemal kui 30 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende

puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhiste. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus.

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras.

6. Töötervishoid ja tööohutusnõuded

Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitaja peab tööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne tööde algust. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. Kommunikatsioonide tsoonis tuleb kaevata käsitsi.

Ehitaja peab tagama, et töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele. Ehitustööde teostajal peavad olema olemas määruses nõutud dokumendid.

7. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve

Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelvalve teostamisega.

Projektis tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest vastutab tööde teostaja. Ehitaja teostab kasutuselevõtukontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kontrolli toimingud vormistatakse kirjalikult. Vastuvõtukontroll allkirjastatakse kahepoolselt tellija ja ehitaja poolt. Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkimata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest.

Peale ehitustööde lõpetamist on töövõtjal kohustus esitada Kambja Vallavalitsusele ehitise täitedokumentatsioon, teostusjoonised esitada nii paberkandjal kui ja digitaalselt. Teostusmöödistus tuleb teha avatud kaevikuga ja peab kajastama ka maanduskontuuri. Kaetud tööde akt peab sisaldama selgeid fotosid terve kaeviku ulatuses kõigist objekti kaablikaevikutest.

8. Käidujuhend kaabel

Kaabelliinid

Kaabelliinide koormusi ja pingeid võrgu mitmesugustes punktides mõõdetakse vastavalt normidele. Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi.

Kaabelliine vaadatakse üle järgmise sagedusega:

- a) maasse, kanalitesse ja hoonete seintele paigaldatud kaablite trassid vähemalt – 1 kord 3 aasta jooksul;
- b) otsmuhvid 1 kord aastas.

Line Engineering OÜ

Töö nr EL2358. Tartu maakond, Kambja vald, Õssu küla, Eerika tee 19 maaüksuse detailplaneeringu ning Laikasküla maaüksuse detailplaneeringu järgse taristu projekteerimine. Välisvalgustus. PP

Koostas: Enn Kippasto /allkirjastatud digitaalselt/

04.12.2023 a.

13

Andmed ülevaastustel avastatud ebanormaalsuste kohta tuleb kanda järgnevateks kõrvaldamiseks defektide raamatusse.

Suurvee ajal ja pärast paduvihmasid tuleb ringkäike teha väljaspool järjekorda.

Kaabelliinil ohtliku potentsiaali või uitvoolu ohtliku tiheduse avastamisel võetakse meetmed, et vältida kaabli kahjustamist elektrikorrosiooni tõttu. Kaabelliine remonditakse ülevaastuste ja teimide alusel välja töötatud graafiku järgi. Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast otsast. Kaablite lahtikaevamisi või mullatöid nende läheduses võib teha ainult kaableid ekspluateeriva organisatsiooni loal. Lahtikaevatud kaablid tuleb läbirippumise vältimiseks kinnitada ja mehhaanilise vigastamise eest kaitsta. Töökohale paigaldatakse signaaltuled ja hoiatusplakatid. Valgusteid hooldada 4 aasta järel. Käidujuhendi täpsustab ehitaja vastavalt paigaldatud seadmetele.

Koostas: Enn Kippasto

9. Andmetabelid**9.1 Spetsifikatsioon**

Seadme nimetus	Tüüp	Tehnilised andmed	Kogus	Möödühik	Märkus
Maakaabel	AXPK 4G25	1kV	1940	m+4%	
Otsamuhv AXPK 4G25-le	EPKT	1kV (25mm ²)	100	tk	
Kaablikaitsetoru	552053	750N, Ø75mm	1685	m+4%	
Kaablikaitsetoru		1250N, Ø75mm	10	m+4%	
Kaablikaitsetoru-käänik		Ø75mm, 1m	49	tk	
Kaablihoiatuslint	171521	125x2,0	1744	m+4%	
Valgusti metallpost kooniline 8m, 1m konsool	P110B108	H=8m, V=1m, d1=145mm, d3=60mm	37	tk	
Valgusti metallpost kooniline 6m, konsoolita	A106S	H=6m, d3=60mm	14	tk	
Tüvekonsool 8m masti tüvele		V=0,2m, d3=60mm	2	tk	
Metallposti jaland 8m mastile	RBJ-4,5B	128-168mm, 314kg	37	tk	
Metallposti jaland 6m mastile	RBJ-4B	100-143mm, 273kg	14	tk	
Kaitsekumm 8m masti ja jalandile			37	tk	
Kaitsekumm 6m masti ja jalandile			14	tk	
Metallposti klemmikomplekt	SV15.06		53	tk	Sisaldab kaitsmepesa
Sular klemmi-komplektile		4A, gG	53	tk	
Valgustuse juhtimiskilp		IP34D, 230/400V 3x32A, kaks fiidrit	1	kmpl	Sokliga
Sõidutee leedvalgusti	Vizulo MRS 035 730 L01 AA016	klass I, IP66, 3000K, valgusti tarbitav võimsus 35W, valgusvoog 4587lm, CRI>=70, IK08, CLO sisse lülitatud, valgustites tuleb kasutada liigpingepiirikut kaitsetase 1,5kV mille maksimaalne impulsspinge on	37	tk	Vastavalt valgustitele esitavatele nõuetele p.3.2.3 Koos toitekaabeldusega HORN-F 3G1,5 L=9m. Valgustuse hämardamine eelprogrammeerimisega öötundidel 40%-ti (kella 23.00 kuni 06.00).

Line Engineering OÜ

Töö nr EL2358. Tartu maakond, Kambja vald, Õssu küla, Eerika tee 19 maaüksuse detailplaneeringu ning Laikasküla maaüksuse detailplaneeringu järgse taristu projekteerimine. Välisvalgustus. PP

Koostas: Enn Kippasto /allkirjastatud digitaalselt/

04.12.2023 a.

15

		10kV			
Jalgtee leedvalgusti	Vizulo CL 010 730 L22 A006	klass I, IP66, 3000K, valgusti tarbitav võimsus 10W, valgusvoog 1169lm, CRI>=70, IK08, CLO sisse lülitatud, valgustites tuleb kasutada liig- pingepiirikut kaitse- tase 1,5kV mille maksimaalne impulsspinge on 10kV	8	tk	Vastavalt valgus- titele esitavatele nõuetele p.3.2.3 Koos toitekaabeldusega HORN-F 3G1,5 L=6m. Valgustuse hämardamine eelprogrammeerimi- sega öötundidel 40%- ti (kella 23.00 kuni 06.00).
Ülekäiguraja leedvalgusti	Vizulo MRS 050 740 L36 AA024	klass I, IP66, 4000K, valgusti tarbitav võimsus 50W, valgusvoog 7186lm, CRI>=70, IK08, CLO sisse lülitatud, valgustites tuleb kasutada liig- pingepiirikut kaitse- tase 1,5kV mille maksimaalne impulsspinge on 10kV	8	tk	Vastavalt valgus- titele esitavatele nõuetele p.3.2.3 Koos toitekaabeldusega HORN-F 3G1,5 L=7m
Maandustarvikud					
Maandusklemm maandusvardale	C		66	tk	
Maandusvarda komplekt	219 20x 1500	Vt joonis E007 L=1,5m	22	kmpl	Komplekt sisal- dab kahte maandusvarrast
Maandusjuht	HK 25	Cu 25mm ²	220	m	
Katete taastamine					
Sõelutud liiv			388	m ³	
Purustatud kruus			15	m ³	Mastide tihendamiseks
Purustatud killustik			5	m ³	Masti vundamendi alla
Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete parameetrid jääksid samaks, valgustid peavad vastama p 3.2.2 nõuetele (kooskõlastada tellija ja projekteerijaga). Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumist tutvuda olukorraga kohapeal ja <u>antud ala teeprojektiga</u> . Seletuskiri on spetsifikatsiooni osa. Kaevetööde maht sõltub tehnikast ja tööde järjekorrast. Katete taastamised teeprojektis.					

9.1.1 Täpsustav mahtude tabel

Maksear tilkli nr	Nimetus	Mõõt- ühik	Kogus
80308	Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega	m	1530
80311	1kV otsamuhvi montaaž	tk	100
80312	Valgustuse lülituskilbi paigaldus (sokliga)	kmpl	1
80314	Kordusmaanduse rajamine	tk	22
80316	Valgustuse metallmasti (h=8m), jalandi ja valgusti montaaž	tk	35
80316	Valgustuse metallmasti (h=8m), jalandi ja kahe valgusti montaaž	tk	2
80316	Valgustuse metallmasti (h=6m), jalandi ja valgusti montaaž	tk	14
80324	Kontrolltoimingud	objekt	1
80325	Mahamärgimine ja teostusmõõdistus	m	1530
	Elektrivõrguga liitumine 3x10A	kmpl	1

Line Engineering OÜ

Töö nr EL2358. Tartu maakond, Kambja vald, Õssu küla, Eerika tee 19 maaüksuse detailplaneeringu ning Laikasküla maaüksuse detailplaneeringu järgse taristu projekteerimine. Välisvalgustus. PP

Koostas: Enn Kippasto /allkirjastatud digitaalselt/

04.12.2023 a.

17

JOONISED