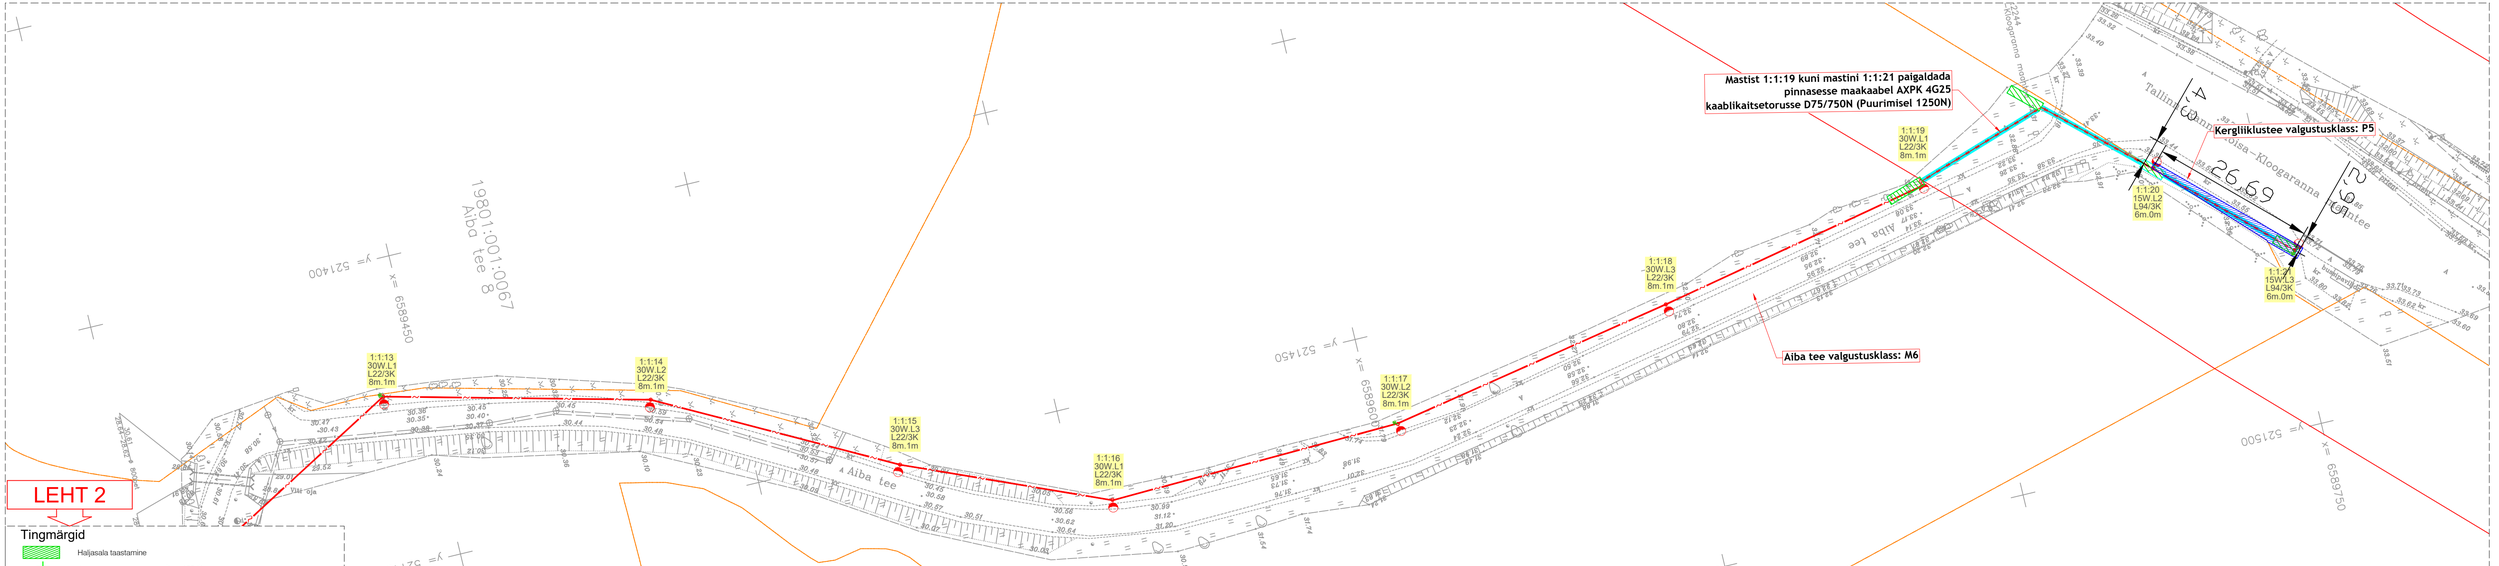

Tingmärgid

- Haljasala taastamine
- Korduvmaanduspaigaldis Rm<100 Ω
- Projekteeritud uus puitmast koos konsooli ja valgustiga.
- Projekteeritud uus metallmast koos valgustiga.
- Projekteeritud maakaabel AXPK 4G25
- Projekteeritud õhuliin puitmastidel EX 4x25
- 1 7W.L3 5369I4K 7m.7m — Valgusti number; valgusti võimsus; Optika nr/ valgusti värvitemperatuur (4K=4000K ja 3K=3000K); Valgusti kõrgus/konsooli pikkus
- Projekteeritud maakaabel AXPK 4G25 kinnisel meetodil. Kaitsetoru 1250N
- S — Olemasolev sidekaabel
- V — Olemasolev veetrass
- G — Olemasolev gaasitrass
- K — Olemasolev kanalisatsioonitrass
- T — Olemasolev keskküttetrass
- Olemasolev madalpinge kaabel
- Olemasolev keskpinge kaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- SK — Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass

Taastamine

KATETE TAASTAMINE
HALJASALAL
KAEVIKU VARISEMISNURK 1:1



Riigitee alusel maal on maakaablite minimaalne paigaldussügavus 1m ja ristumistel minimaalselt 1,5m ümbritsevast maapinnast. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus 1,2 m ümbritsevast maapinnast. Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule.

Mõõtkava: 1:500	*Staadium:* PP	*Eriala:* EL	*Objekti aadress:* Aiba tee, Viti küla, Harku vald, Harju maakond
ELCAD:			*Töö nimetus:* Aiba tee tänavavalgustus
Joonise nimetus: Asendiplaan leht 1			ELTAM ELEKTER OÜ ELTAM,Mammaste,Põlva63309 Tel.079 93 012 reg.10533430 EL10533430–0001 16.09.2002
Töö number: 00202–24	*Joonise number:* EL–1	*Jooniste nr (arv):*	*Koostas:* Mattias Herzmann; *Kontrollis:* Marko Liblik; *Kuupäev:* 15.05.2024