


LÕIGE 1-1 M 1:50


Sõidutee ristlõige

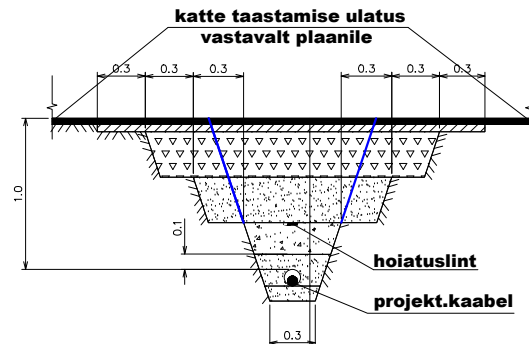

ASFALTBETON AC 12 surf (tardkivimist)	4 cm
ASFALTBETON AC 16 base	5 cm
PAEKILLUSTIK E $\geq$ 170 MPa	
fraktsioon 16/32 ja 32/63	30 cm
kiilekillustiku fraktsioon 8/16-kulu 25 kg/m ²	
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf $\geq$ 1.0 m/ööp)	30 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf $\geq$ 0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf $\geq$ 0.5 m/ööp)	
LIIV Kf $\geq$ 0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

LÕIGE 3-3 M 1:50


Haljasala ristlõige

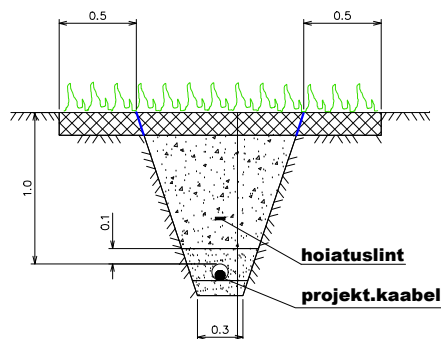

MURU	
KASVUPINNAS (märkus 1)	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.92) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.96, Kf $\geq$ 0.5 m/ööp)	
LIIV Kf $\geq$ 0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92	

LÕIGE 2-2 M 1:50

Kruuskatte ristlõige

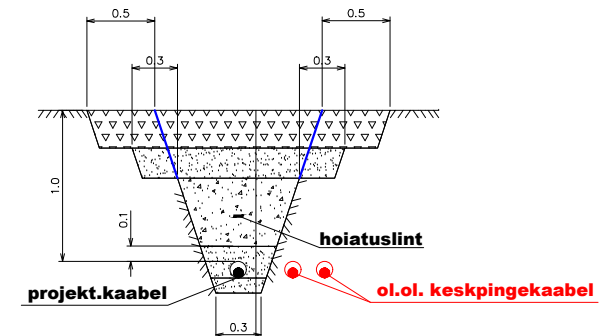

PURUSTATUD KRUUS E $\geq$ 170 MPa	
segu nr. 6 (märkus 2)	25 cm
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf $\geq$ 1.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf $\geq$ 0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf $\geq$ 0.5 m/ööp)	
LIIV Kf $\geq$ 0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

MÄRKUSED:

1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
2. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.
3. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive ($\geq$ 15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid aineid ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

Infra Projekt

MTR nr EEP004290, ELK000145

Infra Projekt OÜ
Kummeli tee 94, 11912 Tallinn
tel. 56497872
sergei.tunka@gmail.com

Tellija	Elektrilevi OÜ Veskiposti tn 2, 10135 Tallinn, Eesti Tel. : (+372) 715 4230
Projekteerija	S. Tunka
Vast. spets.	S. Tunka
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7	

Tallinn, Nõmme LO,
Nõmme-Kase tn 12c liitumine

Joonise nimetus

RISTLÕIKED

Kuupäev	12.2025
Mõõtkava	1:50
Staadium	TP
Töö nr.	LC3879
Joonise nr.	TL-5-02