


From: Svetlana Belogurova <Svetlana.Belogurova@enefit.ee>
Sent: 05 April 2023 13:29:19
To: Ida-Virumaa
Cc: Viktoria Valdas; Irina Grintsevich
Subject: Enefit Power AS

Tere!

Enefit Power AS pöördub Teie poole ohtlike puude raiumise küsimuses.
Katastriüksusel nr 85101:011:0200 (Vaivara – Viivikonna – Sirgala, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn) asub meie raudtee Sõtke – Vaivara jaamavahe (kaardil on märgitud punasega).
Raudtee ääres kasvavad puud, mis võivad kukkuda ja takistada raudteeveeremi liikumist.
Lisatud failis tähistavad valgete täppidega raiumiseks kuuluvad puud – kokku 21 tk. Puude keskmine läbimõõt on 25 ÷ 40 cm ja kõrgus on ~ 8 ÷ 15 m. Kohal ohtlikud puud ka märgitud oranž värviga.
Rongiliikluse ohutuse tagamiseks palume abi selle probleemi lahendamisel. Kas RMK annab loa puude raiumiseks?
Meie ettevõttes puuduvad puude raiumiseks koolitatud inimesed ja raiutud puud pole meil võimalik transportida. Kas RMK-l on võimalik selle töö teostada jamalistel tingimustel?

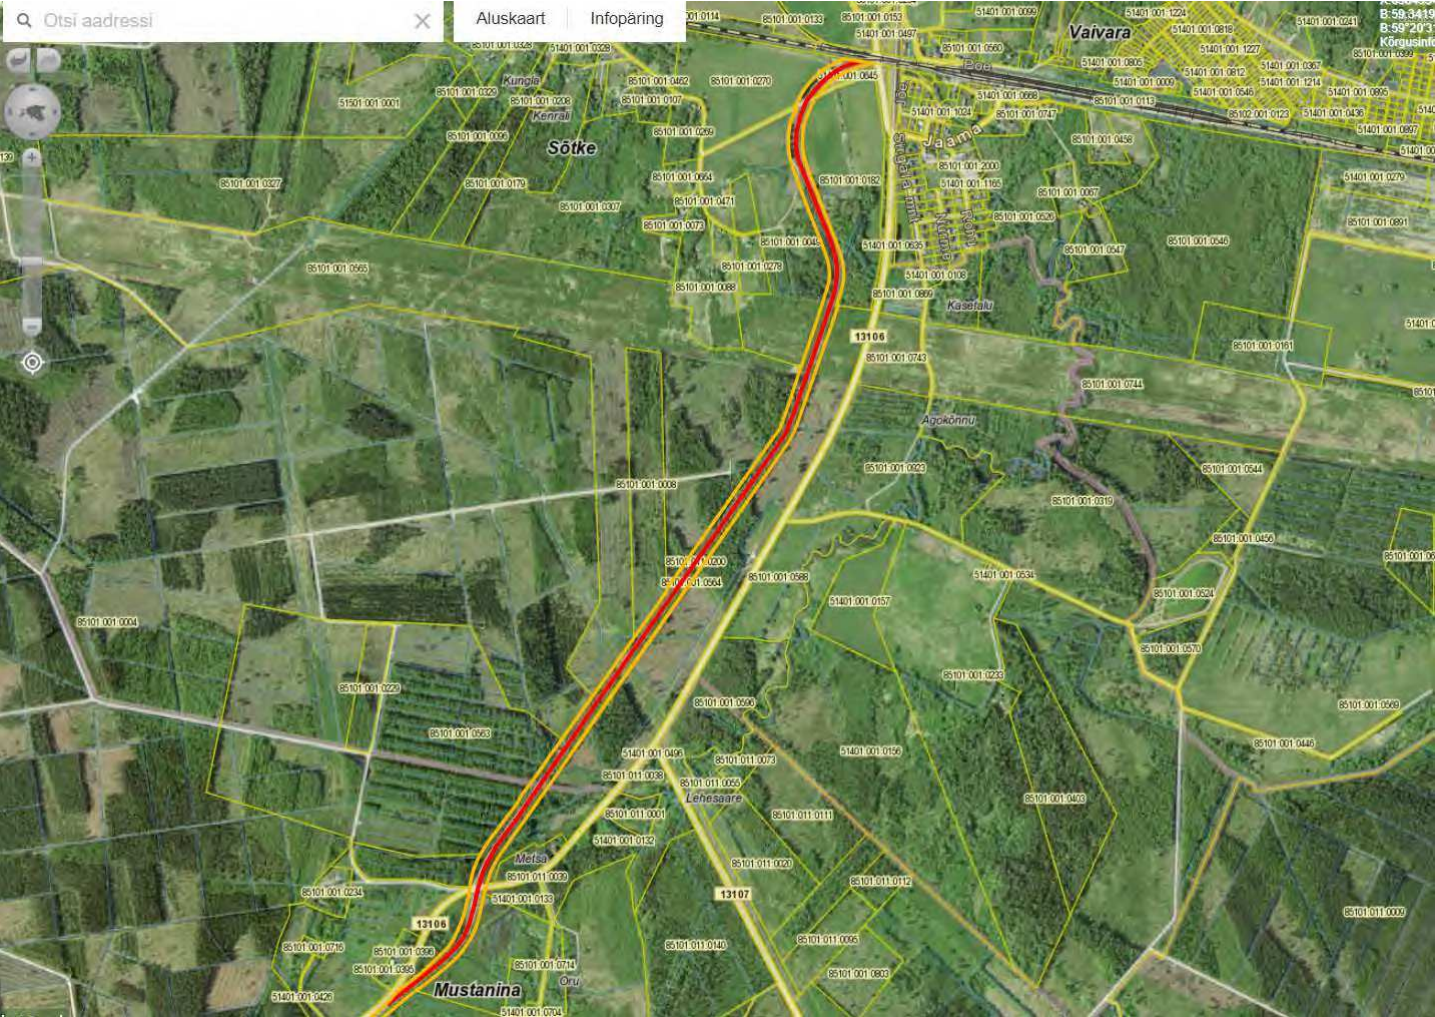

Lugupidamisega
Svetlana Belogurova
Raudteeinsener

Enefit Power AS [En](#) [En](#) [En](#)
+372 5870 4855 | +372 336 4558 | svetlana.belogurova@enefit.ee
Auvere küla, 40107 Ida-Virumaa Narva-Jõesuu | [energia.ee](#)

