



31701:001:0238
Risttee

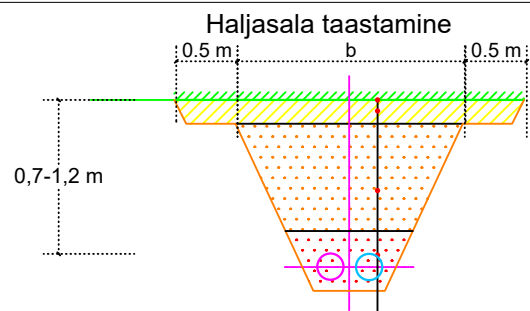

Murukülv (külvihtedus 20 g/m²)
Muru kasvualus, II klass 10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)
Kaabli ümbruse materjalid

Kilbi paigaldus

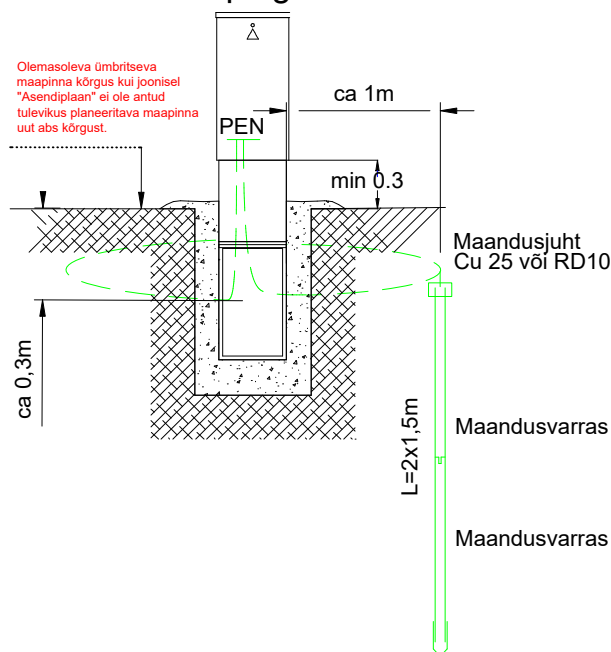

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga

- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnine meetod)
- Projekteeritud reservtoru 750N
- Projekteeritud reservtoru 1250N (kinnine meetod)
- Projekteeritud tarbija kaitsetoru
- Kinnistu piir
- Kaeviku piirid
- Projekteeritud raadamine, ca 300 m²
- Puurimise kaevik

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS töö nr. EN-26-042.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

31701:001:0495
Liblika

1,2 m

Teostada võsa raiet maakaabli trassil

Projekteeritud mastalajaama fiidrist F2 ehitada välja maakaabel AXPk 4G240 (MPL447567) kuni projekteeritud voolutrafoodega liitumiskilbini **LK240541**, L=396 / 409 m
Maakaabliga samas trassis paigaldada reservtoru D160, L=396 m

Kaabli kaitsetorud:

Lahtine meetod - 750N, D110mm
Kinnine meetod - 1250N, D110mm
Reservtoru lahtisel meetodil- 750N, D160 mm
Reservtoru kinnisel meetodil- 1250N, D160 mm

Kaablite paigaldussügavused (va asendiplaani eriviited):

haljasalal - min 0,7m;
tee all - min 1,5 m;
kraavi põhjast min 1,0 m põhjast sügavamal;
Transpordiameti teemaal - min 1,2 m

Tellija:  elektrilevi

Töövõtja:  enersense

Aadress: Mõigu 3, Tallinn
10112
Reg. nr: 11445550

Kuupäev: 30.04.2026

Töö nr: ENS-26-042

Töö nimetus: Ambuse kruusakarjääri liitumine
Lümandu küla, Kohila vald, Rapla maakond
LC4949

E-mail: egle.ninep@enersense.com
Tel nr: +372 5597 1898

Joon nr: 001/2

Versioon: v01

Joonise nimetus: Asendiplaan

Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt
Kontrollis: Sander Kotter

Möötkava:1:500