

Teeveere
28203:005:0281

Metsaserva
28301:001:1940

Projekteeritud jaotuskilp
- Nr:JK68089
- Kõrgusmärk: 70.14
- JK paigaldada uksega sõidutee suunas.

Projekteeritud tarbijakaabli reservtorud
- Ø75mm, 450N, L_{TORU}=4m, L_{TRASS}=2m
- Tarbijakaabli reservtoru ots tuua maa peale ja tihendada

Projekteeritud liitumiskilp
- Nr:LK228520
- Aadress: Metsaserva
- Kõrgusmärk: 70.14
- LK paigaldada proj JK68089 kõrvale, eest vaadatult paremale.

Ümbertõstetav 0,4kV maakaabel torus
- Lahtine kaeve: Ø110mm, 450N, L_{TORU}=3m, L_{TRASS}=2m
- Sügavus: min 0,7m

Olemasolev 0,4kV maakaabel torus AXP4 4G120 (Nr: 12143)
- AJ Mosina kuni JK68089 kaablile uus Nr: MPL4252626
- Teha kaablile sisselõige ja ühendada proj. jaotuskilpi JK68089


Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: MPL4252626 (JM1<-->JK68089)
- AXP44G120, L_{KAABEL}=6m, L_{TRASS}= 3m
- Lahtine kaeve: Ø110mm, 450N, L_{TORU}=5m, L_{TRASS}=3m
- Sügavus: min 0,7m

TINGMÄRGID

- 1W1 Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud kaitsetoru 450N
- Projekteeritud 0,4kV jaotuskilp
- Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
- Olemasolev madalpinge maakaabelliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev kinnistupiir

Tühermaa taastamise ristlõige

Katte taastamise
ulatus vastavalt plaanile

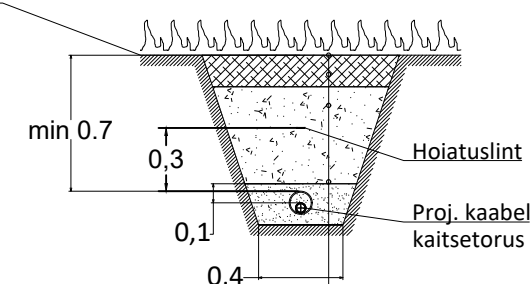


TAGASITÄIDE (Kt=0,92, Kf≥0,5 m/ööp)
(Märkus nr. 2) 0,65m
LIIV (Kt=0,98, Kf>0,5 m/ööp) 0,1m

MÄRKUSED:

- Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmek, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid ning jäätmek. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.
- Haritaval põllumaal paigaldada kaabel või kaabel koos toruga minimaalselt 1,0m sügavusele.

MÄRKUSED:

- Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 468168.
- Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geopartner OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: GEO-24-4206; kuup.: 04.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis)
- Kaabli paigaldamisel teiste tehnormajatisete kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnormajatisete kaitsevööndis tegutsemise korrast tagades nõutavad kujud.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr. EL-01	Mõõtkava 1:250 / A3	Leht 1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Metsaserva kinnistu liitumine elektrivõrguga	Muudatus		Kuupäev
Koostas	H. Turja					
Kontrollis	H. Turja					
Proj. kood	LC1175		Aadress:	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg. nr. EL10360030-0001		
Töö nr.	24_THR902479		Mäeküla, Kambja vald, Tartu maakond			
Kuupäev	12.04.2024		24_THR902479_TP_EL-01_ASEND_240412_HT			