


**TINGMÄRGID**

	4W1	Projekteeritud 4x 0,4 kV maakaabel
		750N kaitsetorus
		Projekteeritud 750 N reservtoru
		Projekteeritud 0,4 kV RLA kilp
		Olemasolev kinnistupiir
	2W1	Olemasolev 2x 0,4kV maakaabelliin
		Tühermaa taastamise ala

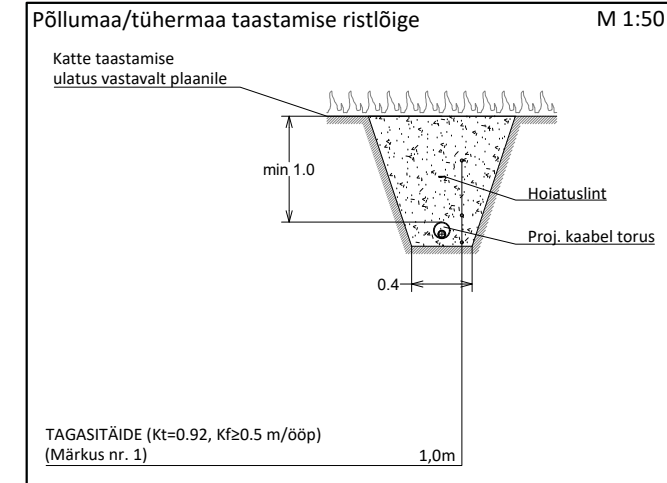

- MÄRKUSED:**
- Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid ning jätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.
  - Haritavaal põllumaal paigaldada kaabel või kaabel koos toruga minimaalselt 1,0m sügavusele.

**MÄRKUS:**  
1) Geodeetilise alusplaani koostas Geoalus OÜ, töö nr 23-G457, 21.11.2023, kõrgused on EH2000 kõrgussüsteemis.

Tellija:	Alexela AS	Joonis:	Katete taastamise asendiplaan	Joonise nr	Möötkava	Leht
Stadium	Tööprojekt	Töönimetus:	Alexela Kuusalu tankla varutoide	EL-02	1:200 / A3	1/1
Koostas	R.Kasuk			Muudatus		Kuupäev
Kontrollis	R.Kasuk					
Proj.kood		Address:	Kuusalu tee 50, Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001		
Töö nr	24_1310					
Kuupäev	14.05.2024		24_1310_TP_EL-02_KATTED_240514_RK			