

Lp. Keio Altoja
LEONHARD WEISS OÜ
k.altoja@leonhard-weiss.com

Teie 29.06.2023 e-kiri

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr 3-
1.1/2023/4187

Projekti kooskõlastus RMK hallatavatel kinnistutel

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskust (edaspidi RMK) keskpinge maakaabli rajamise projekti „Otepää-Vidrike 10 kV fiidri rekonstrueerimine I-etapp“, mis puudutab RMK hallatavaid maaüksuseid (RMK maad).

Projektis nähakse ette tööd Valgamaal, Otepää vallas riigi omandis olevale RMK maale Aakre metskond 64, tunnusega 63602:002:2000, KV12564.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega ning kooskõlastab maakaabli rajamise projekti järgmistel tingimustel:

1. RMK maade, mida liin läbib s.h. liini kaitsevöönd ja töödeks kasutatavad alad viia peale tööde lõppemist endisesse seisukorda 1-kuu jooksul;
2. kasvavate puude raie ala märkida tellija poolt looduses;
3. peale ala märkimist kontakteeruda RMK-ga, et otsustada raiedokumentide esitamise vajadus;
4. tähistada katastriüksuse piiripunktid, et need tööde käigus säiliks. Piirmärkide kahjustamisel taastada need vastavalt piirprotokollis kirjeldatule.


Ühtlasi juhime tähelepanu, et Aakre metskond 64 katastriüksuse projekteeritud ala asub Otepää Looduspargi Otepää piiranguvööndis ning sellest tulenevalt tuleb tegevus katastriüksusel kooskõlastada kaitseala valitsejaga, kelleks on Keskkonnaamet;

Teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK üldaadressile rmk@rmk.ee.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Risto Sepp
Valgamaa metsaülem

5130147 valgamaa@rmk.ee

Lisa: skeem

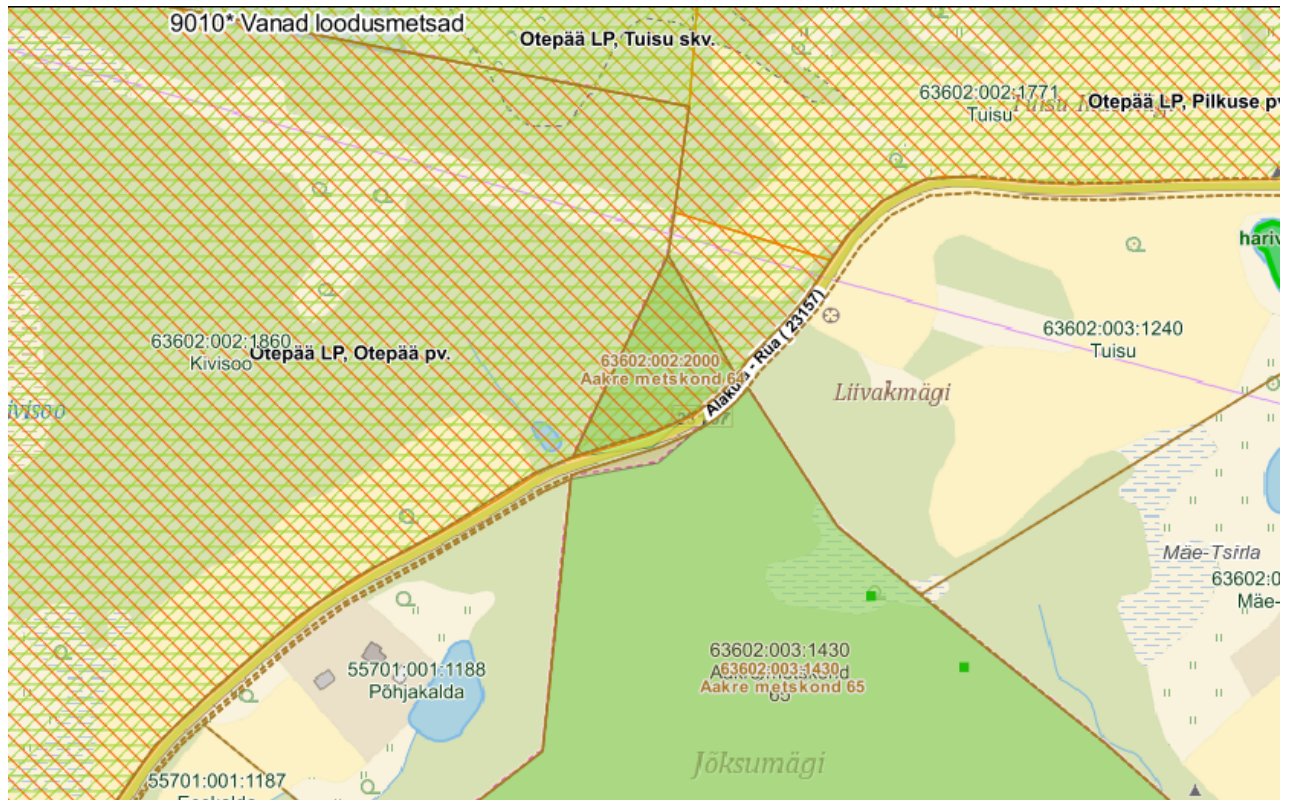

Teadmiseks: Tanel Täheste, Urve Jõgi