




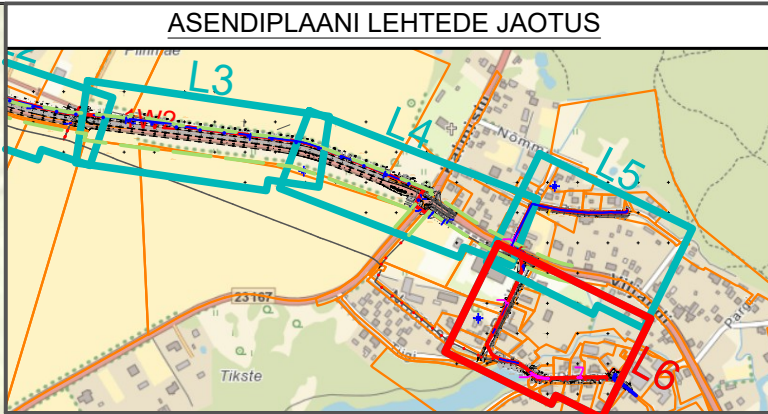
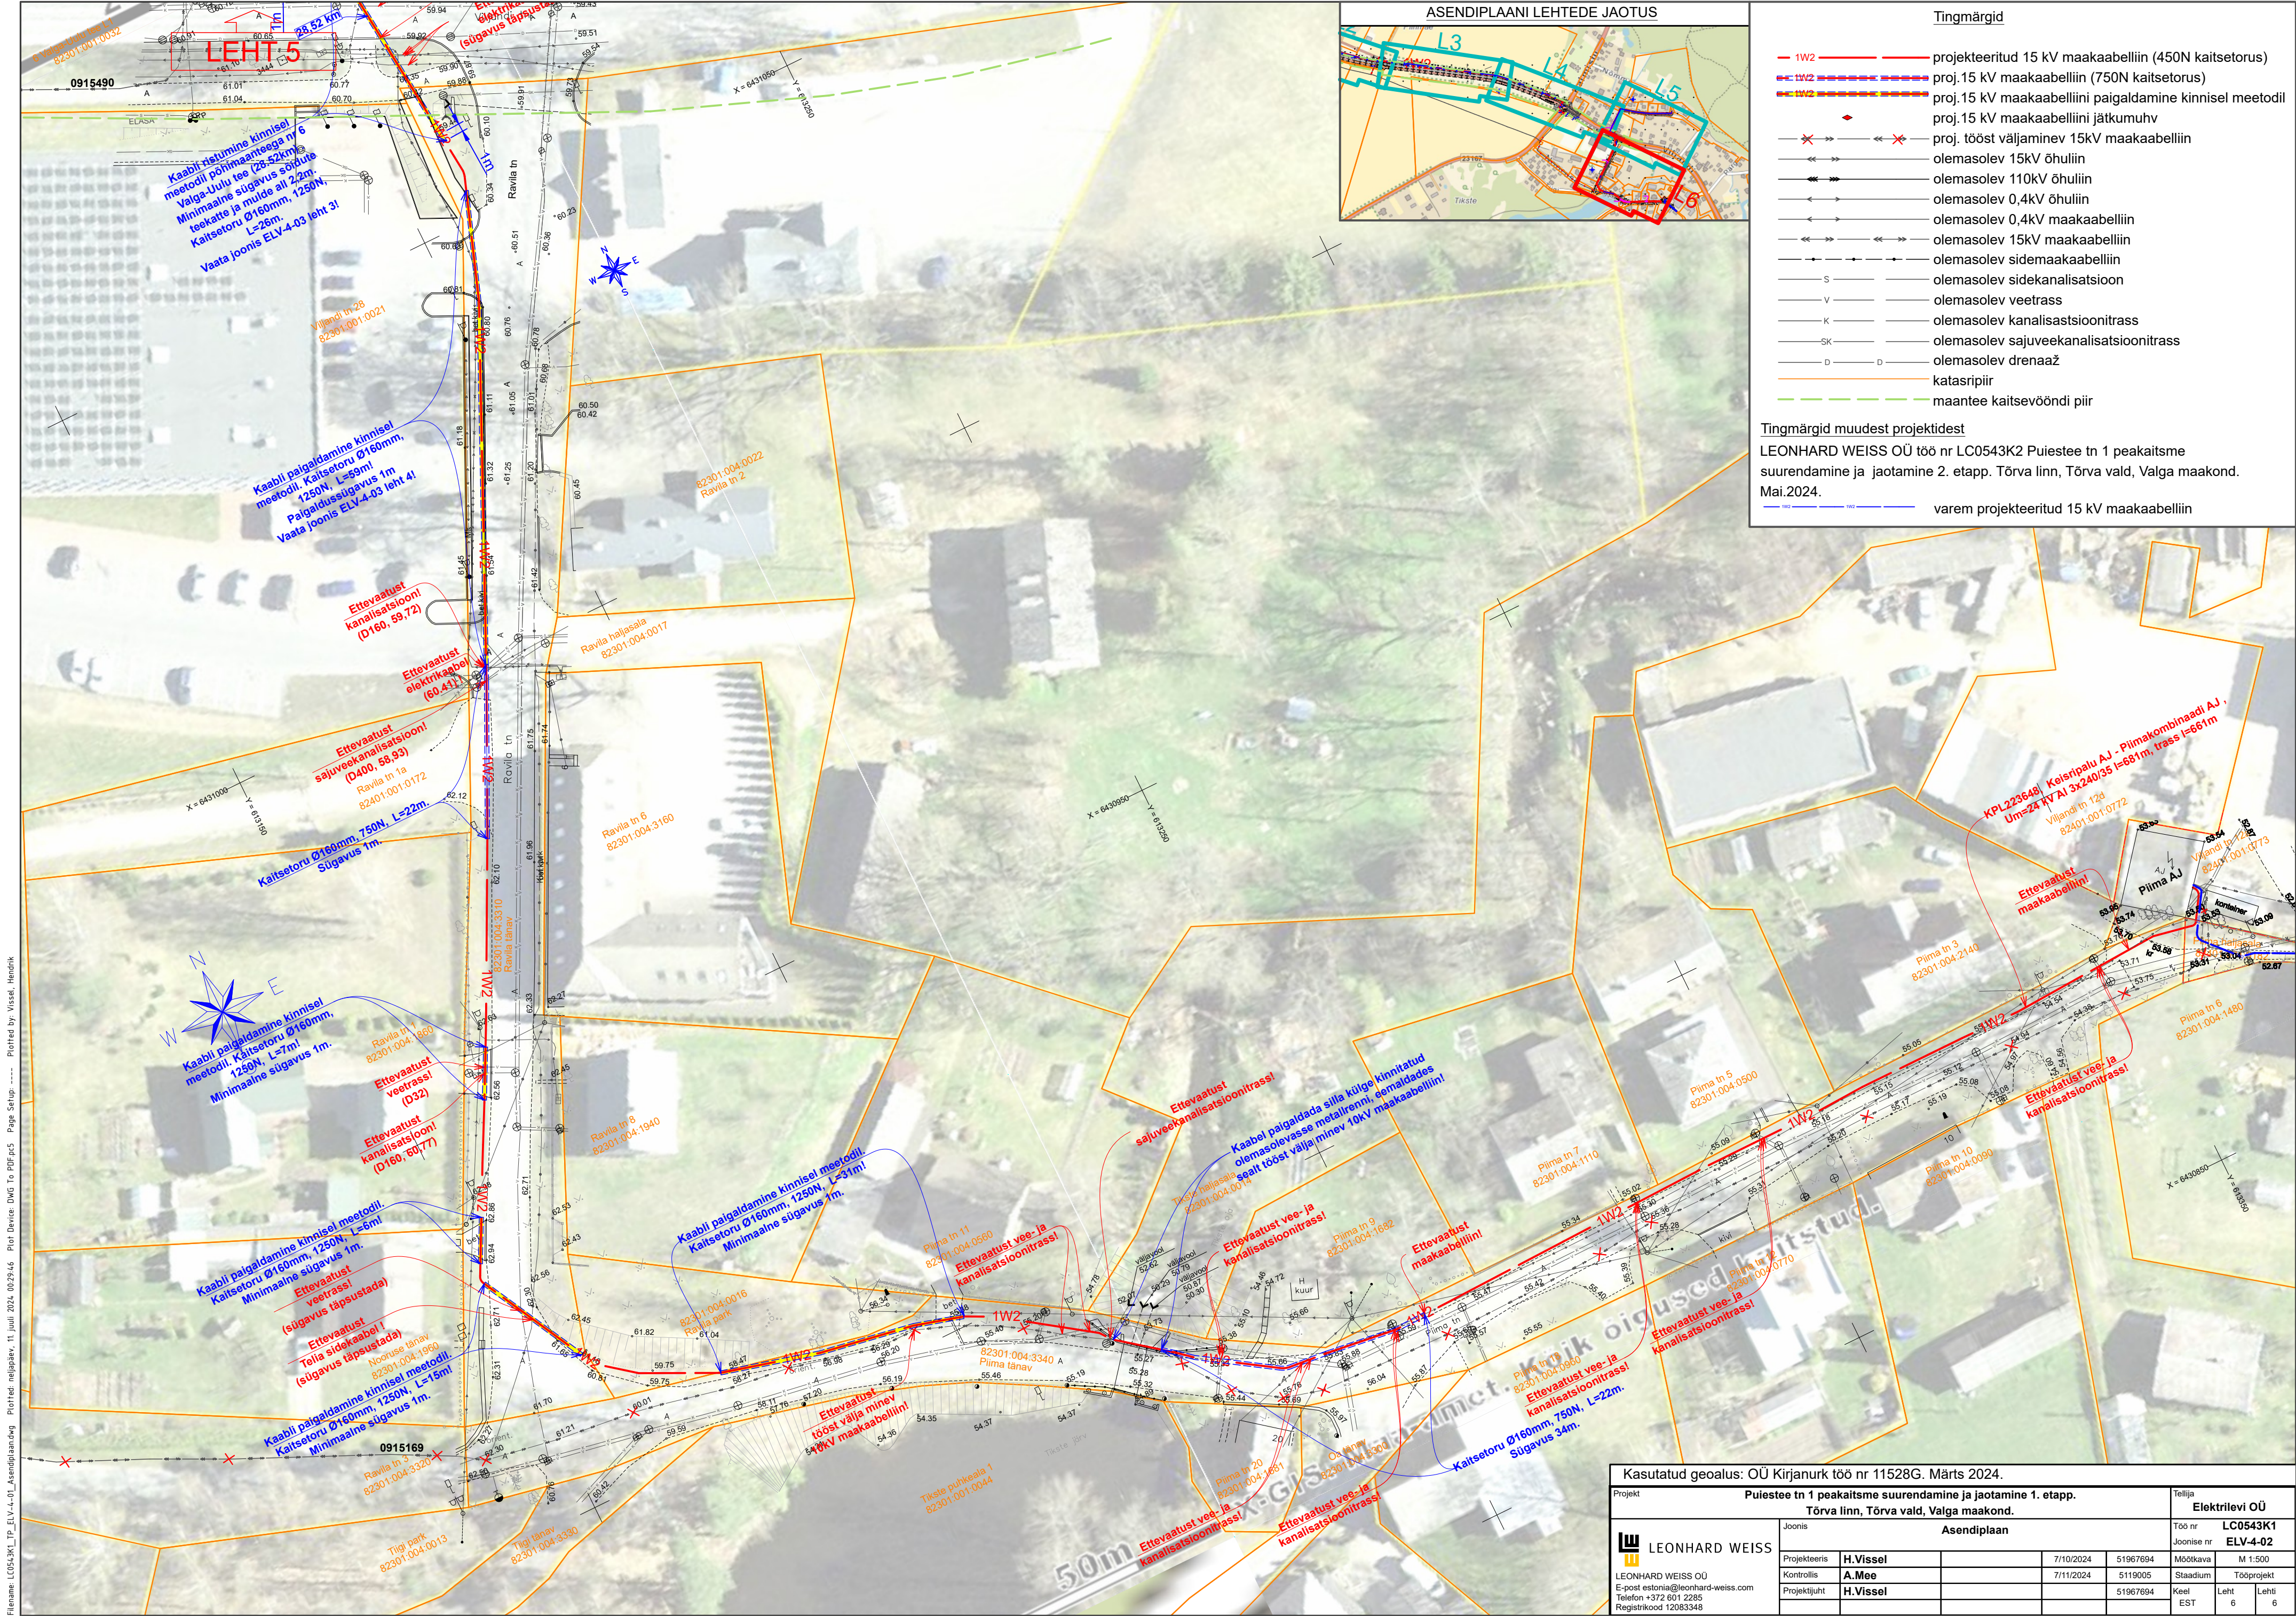
Tingimärgid	
— 1W2 —	projekteeritud 15 kV maakaabelliin (450N kaitsetorus)
— 1W2 —	proj. 15 kV maakaabelliin (750N kaitsetorus)
— 1W2 —	proj. 15 kV maakaabelliini paigaldamine kinnisel meetodil
— 1W2 —	proj. 15 kV maakaabelliini jätkumuhv
— X —	proj. tööst väljaminev 15kV maakaabelliin
— — —	olemasolev 15kV õhuliin
— — —	olemasolev 110kV õhuliin
— — —	olemasolev 0,4kV õhuliin
— — —	olemasolev 0,4kV maakaabelliin
— — —	olemasolev 15kV maakaabelliin
— — —	olemasolev sidemaakaabelliin
— — —	olemasolev sidekanalisatsioon
— — —	olemasolev veetrass
— — —	olemasolev kanalisatsioonitrass
— — —	olemasolev sajuveekanalisatsioonitrass
— — —	olemasolev drenaaž
— — —	katasriipir
— — —	maantee kaitsevööndi piir

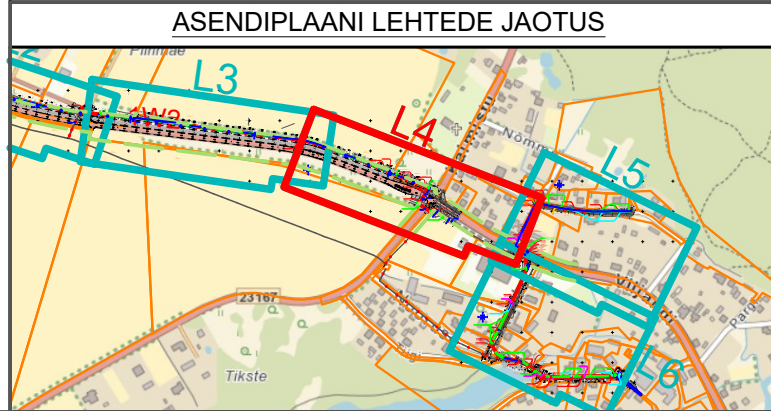

Kasutatud geoloog: OÜ Kirjanurk töö nr 11528G. Märts 2024.		Töö nr LC0543K1	
Projekt Puistee tn 1 Pekatsme suurendamine ja jaotamine 1. etapp.		Joonise nr ELV-4-02	
Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond.		Asendiplaan	
LEONHARD WEISS		Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS OÜ		Töö nr LC0543K1	
E-post: leonhard@leonhard-weiss.com		Joonise nr ELV-4-02	
Telefon: +372 601 2285		Projektis H. Vissel	
Registrikood: 12083348		Kontrollis A. Mee	
		Projektijuht H. Vissel	
		7/10/2024	
		51967694	
		5119005	
		51967694	
		Mootkava M 1:500	
		Stadium Toopjekt	
		Keel Leht Leht	
		EST 4 6	



Kasutatud geaalus: OÜ Kirjanurk töö nr 11528G. Märts 2024.											
Projekt									Tellija		
Puiestee tn 1 peakitsme suurendamine ja jaotamine 1. etapp.									Elektrilevi OÜ		
Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond.											
<div> LEONHARD WEISS</div> <div>LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348</div>		Joonis			Asendiplaan			Töö nr LC0543K1			
								Joonise nr ELV-4-02			
		Projekteeris		H.Vissel		7/10/2024		51967694		Mõõtkaava M 1:500	
		Kontrollis		A.Mee		7/11/2024		5119005		Staadium Tööprojekt	
		Projekti juht		H.Vissel				51967694		Keel Leht 5 Leht 6	
										EST	



Tingmärgid

- 1W2 ————— projekteeritud 15 kV maakaabelliin (450N kaitsetorus)
- 1W2 ————— proj.15 kV maakaabelliin (750N kaitsetorus)
- 1W2 ————— proj.15 kV maakaabelliini paigaldamine kinnisel meetodil
- proj.15 kV maakaabelliini jätkumuhv
- proj. tööst väljaminev 15kV maakaabelliin
- olemasolev 15kV õhuliin
- olemasolev 110kV õhuliin
- olemasolev 0,4kV õhuliin
- olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- olemasolev 15kV maakaabelliin
- olemasolev sidemaakaabelliin
- S ————— olemasolev sidekanalisatsioon
- V ————— olemasolev veetrass
- K ————— olemasolev kanalisatsioonitrass
- SK ————— olemasolev sajuveekanalisatsioonitrass
- D ————— olemasolev drenaaž
- katasripiir
- maantee kaitsevööndi piir

Tingmärgid muudest projektidest

LEONHARD WEISS OÜ töö nr LC0543K2 Puistee tn 1 peakaitsme suurendamine ja jaotamine 2. etapp. Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond. Mai.2024.

———— varem projekteeritud 15 kV maakaabelliin

Kasutatud geolus: OÜ Kirjanurk töö nr 11528G. Märts 2024.					
Projekt	Puistee tn 1 peakaitsme suurendamine ja jaotamine 1. etapp. Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond.				Tellija
	Asendiplaan				Elektrilevi OÜ
Joonis					Töö nr LC0543K1
Projekteeris	H.Vissel	7/10/2024	51967694	Mõõtkaava	M 1:500
Kontrollis	A.Mee	7/11/2024	5119005	Staadium	Tööprojekt
Projektjuht	H.Vissel		51967694	Keel	Leht
				EST	6
					6