

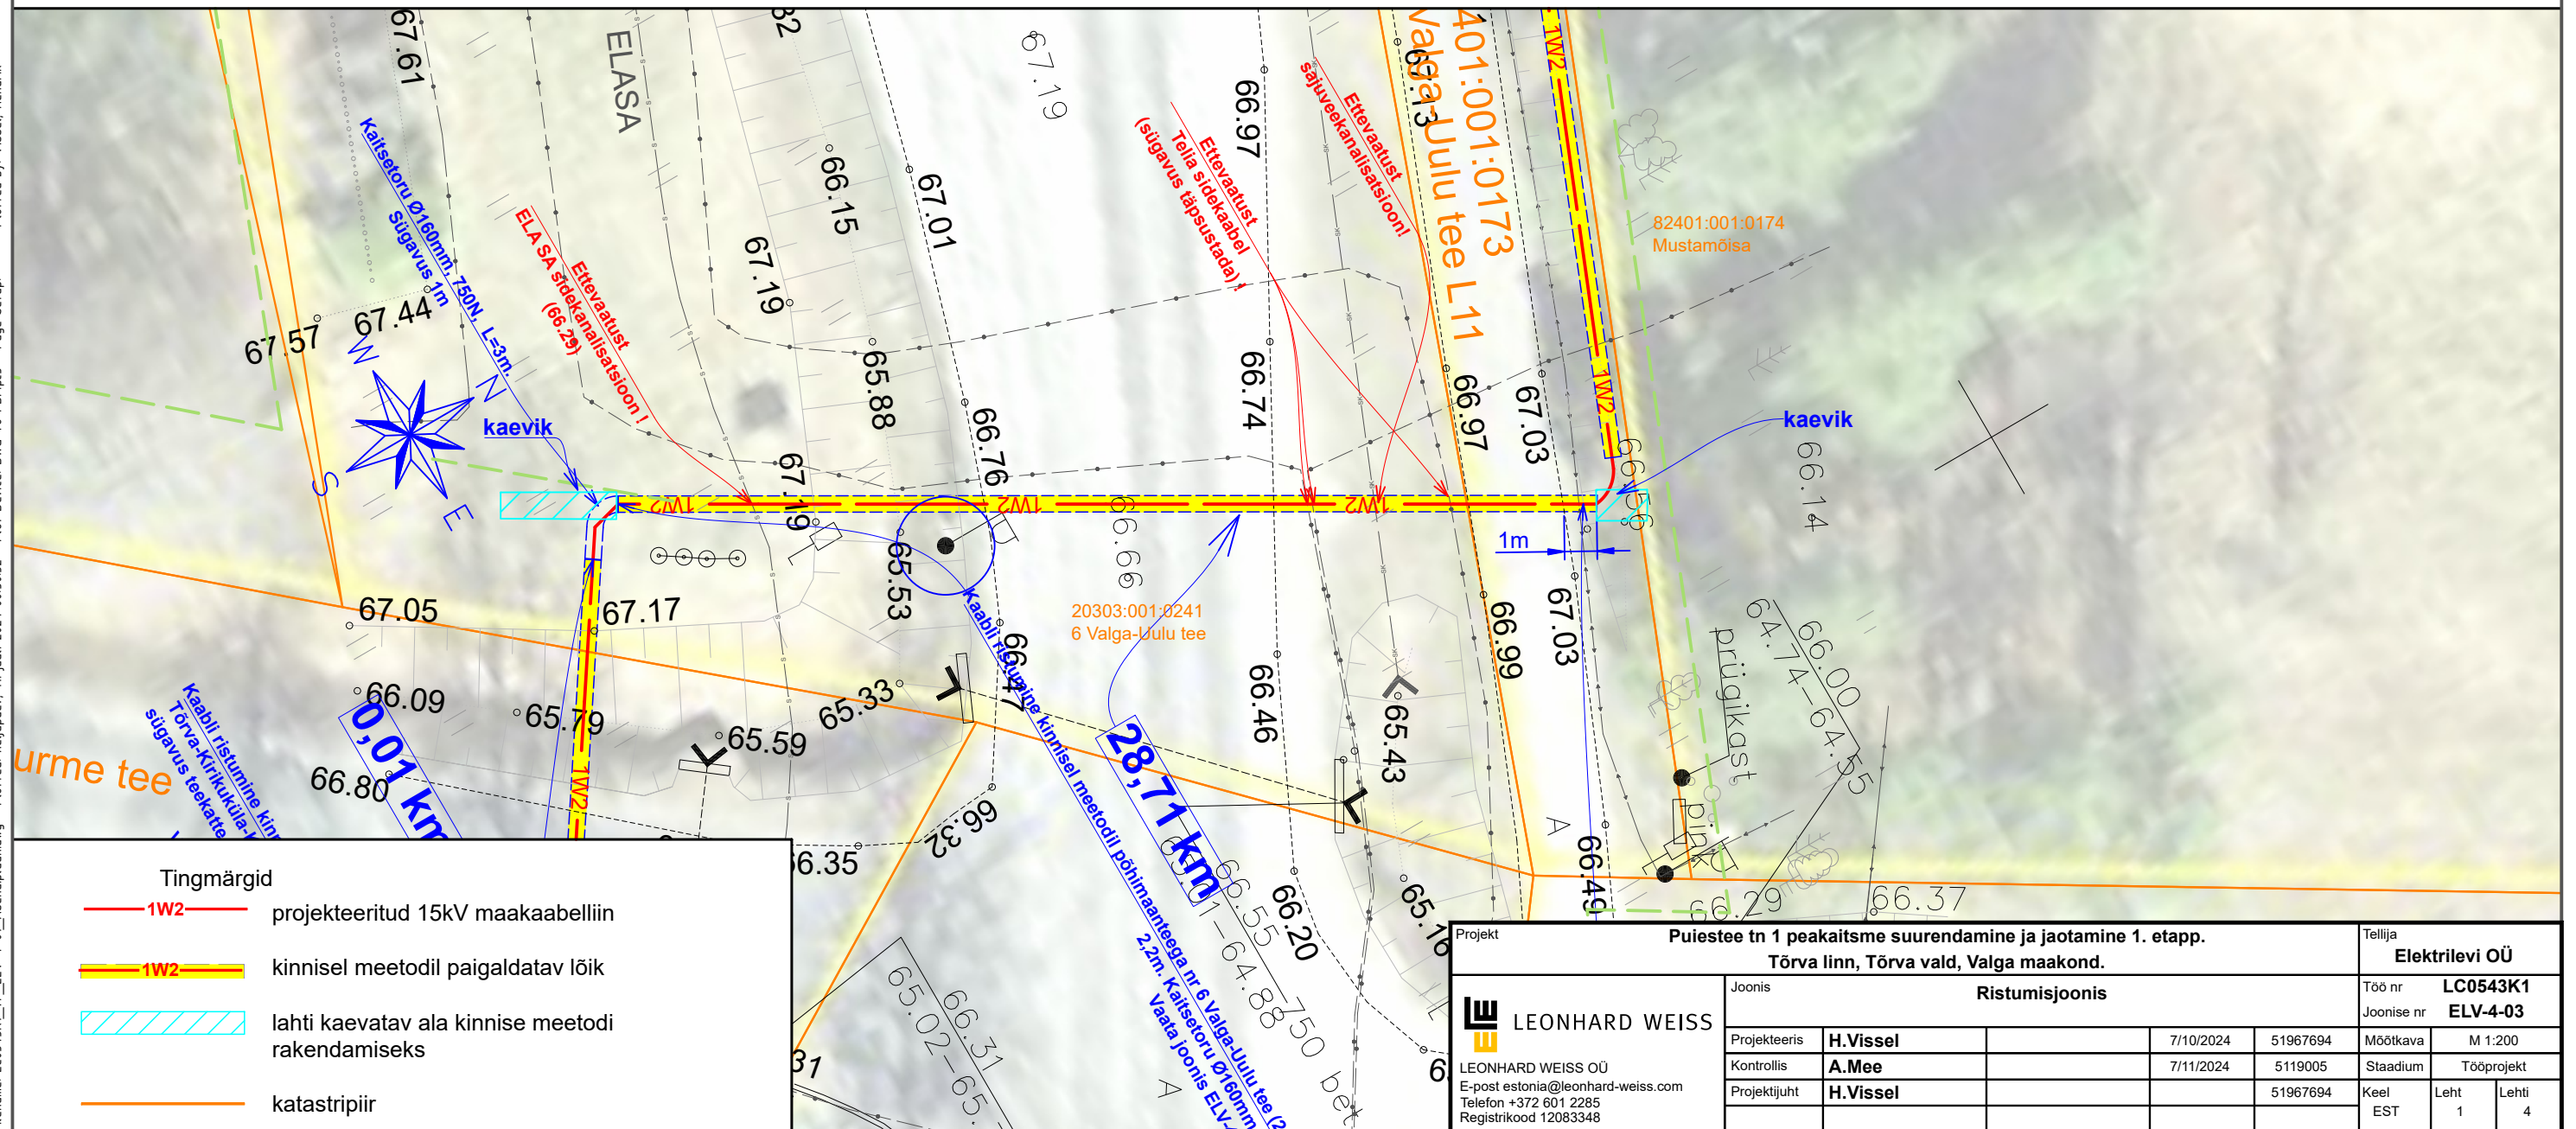
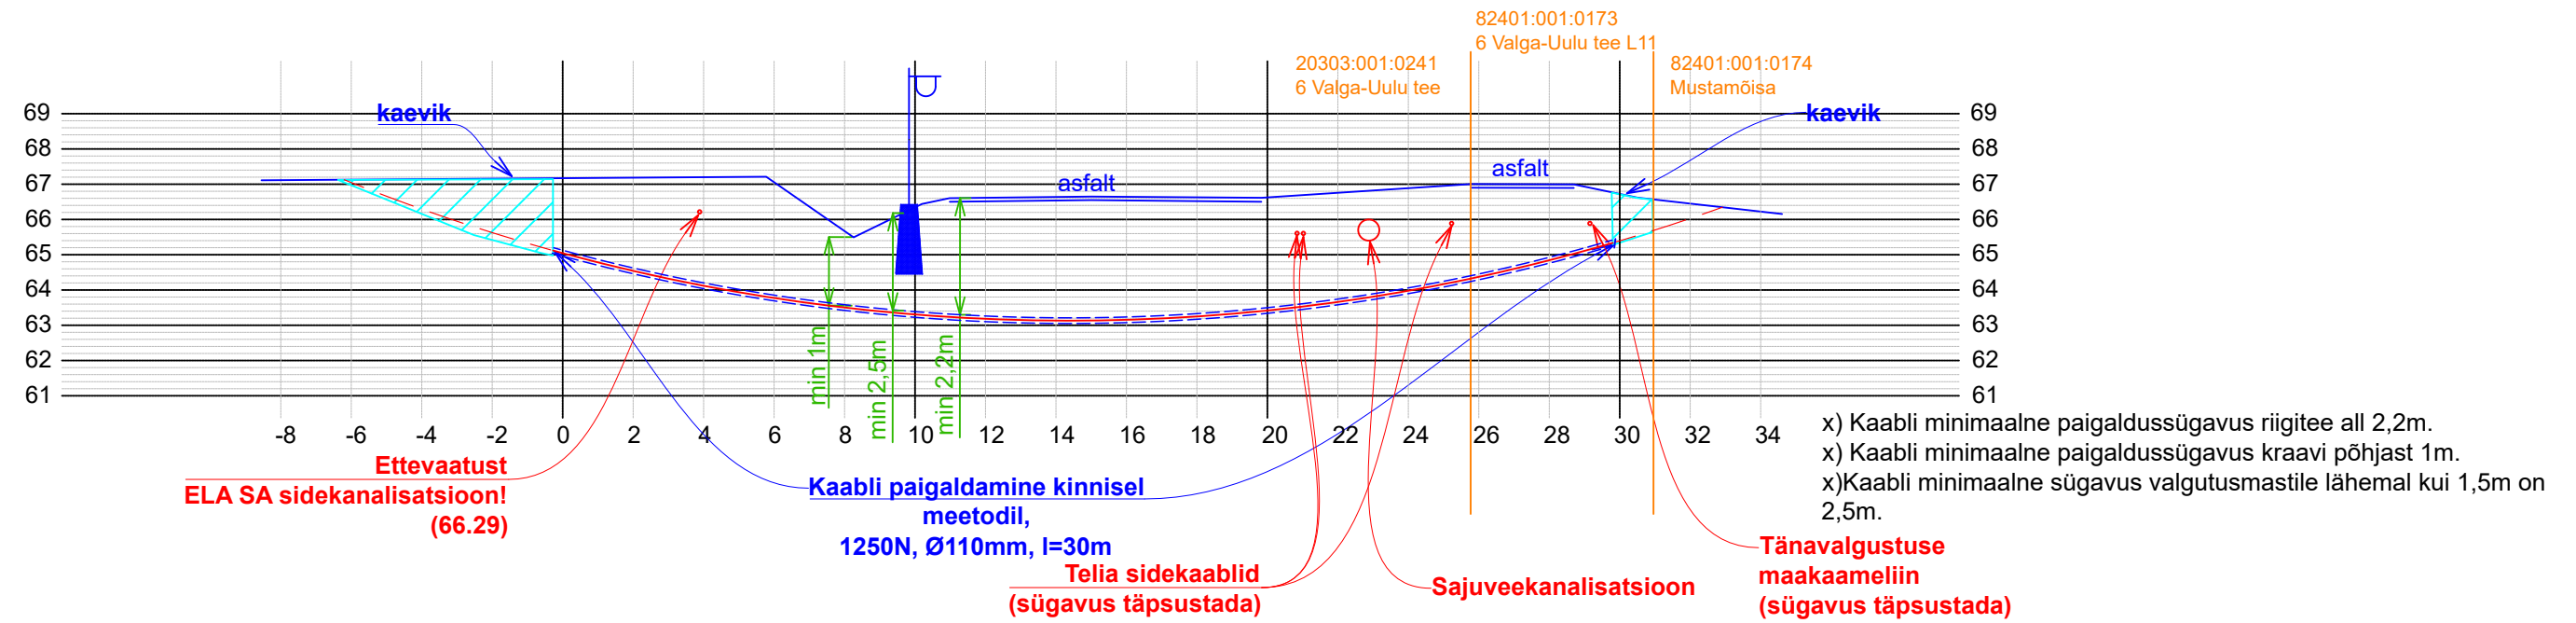



15 kV maakaabelliini ristumine kinnisel meetodil kinnisel meetodil põhimaanteega nr 6 Valga-Uulu tee (28.71km)

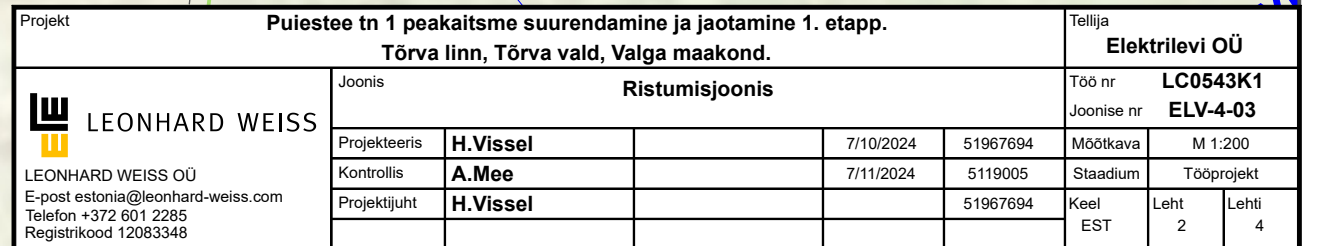


Filename: LC0543K1_TP_ELV-4-01_Asendiplaan.dwg Plotted: neljapäev, 11. juuli 2024 00:30:34 Plot Device: DWG To PDF.pc5 Page Setup: ---- Plotted by: Vissel, Hendrik



15 kV maakaabelliini ristumine kinnisel meetodil kinnisel meetodil põhimaanteega nr 6 Valga-Uulu tee (28.52km)

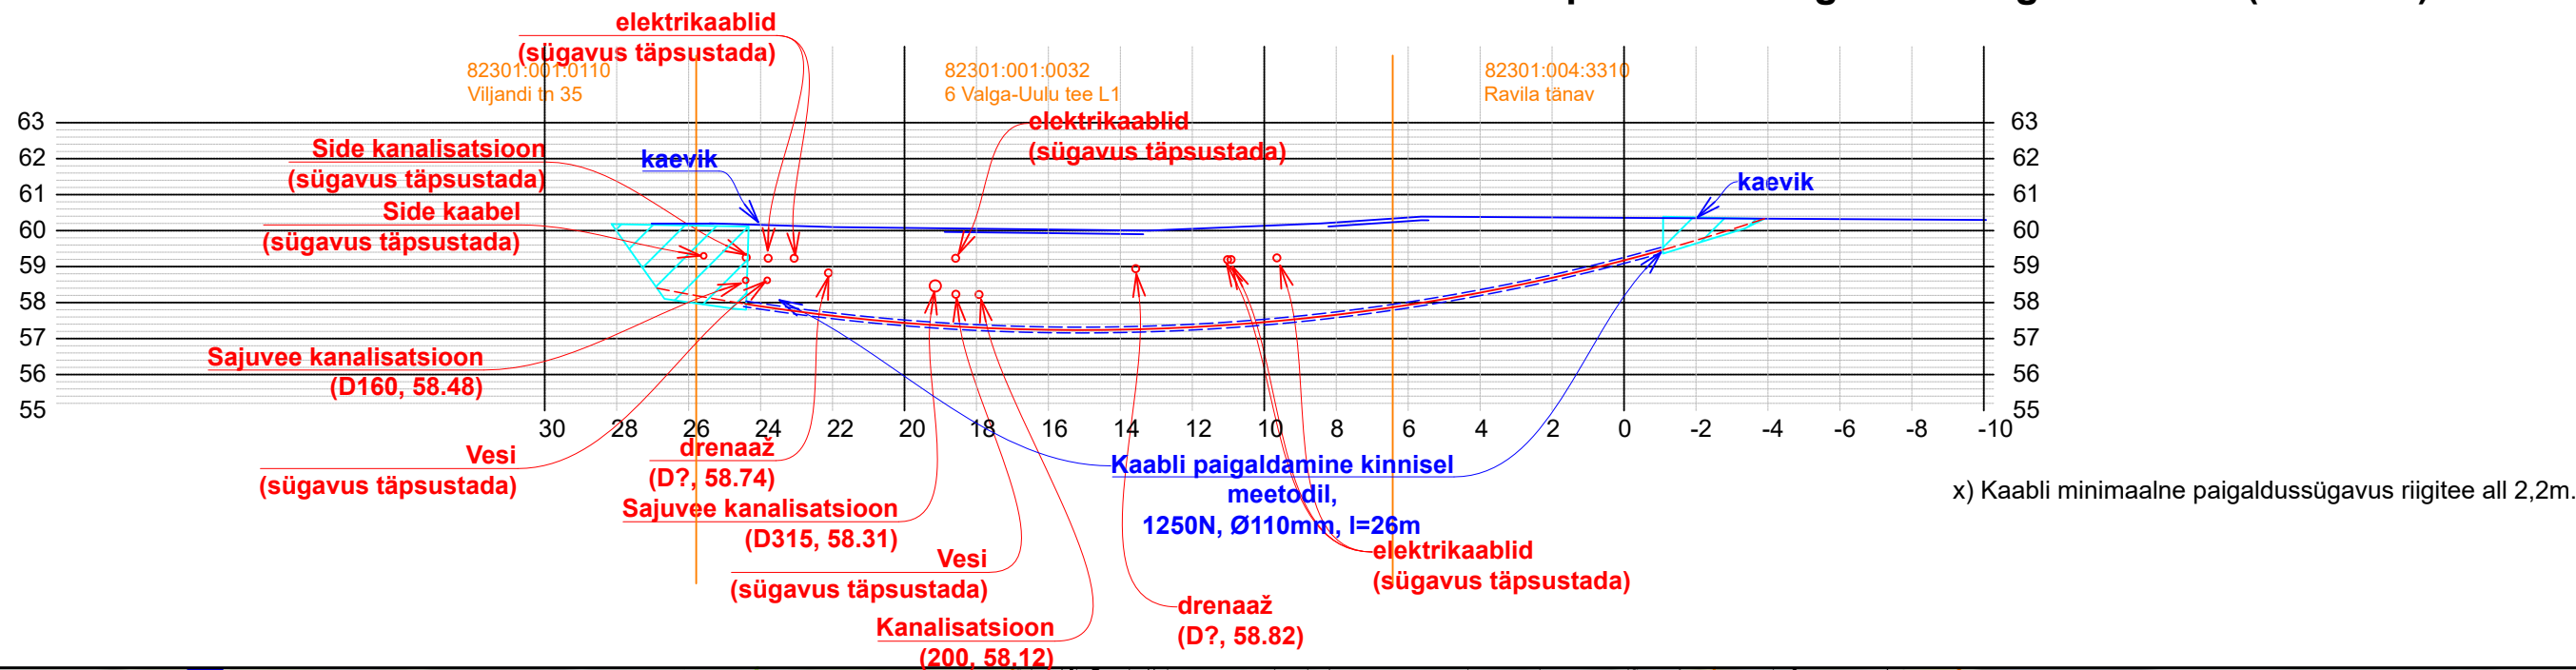

x) Kaabli minimaalne paigaldussügavus riigitee all 2,2m.

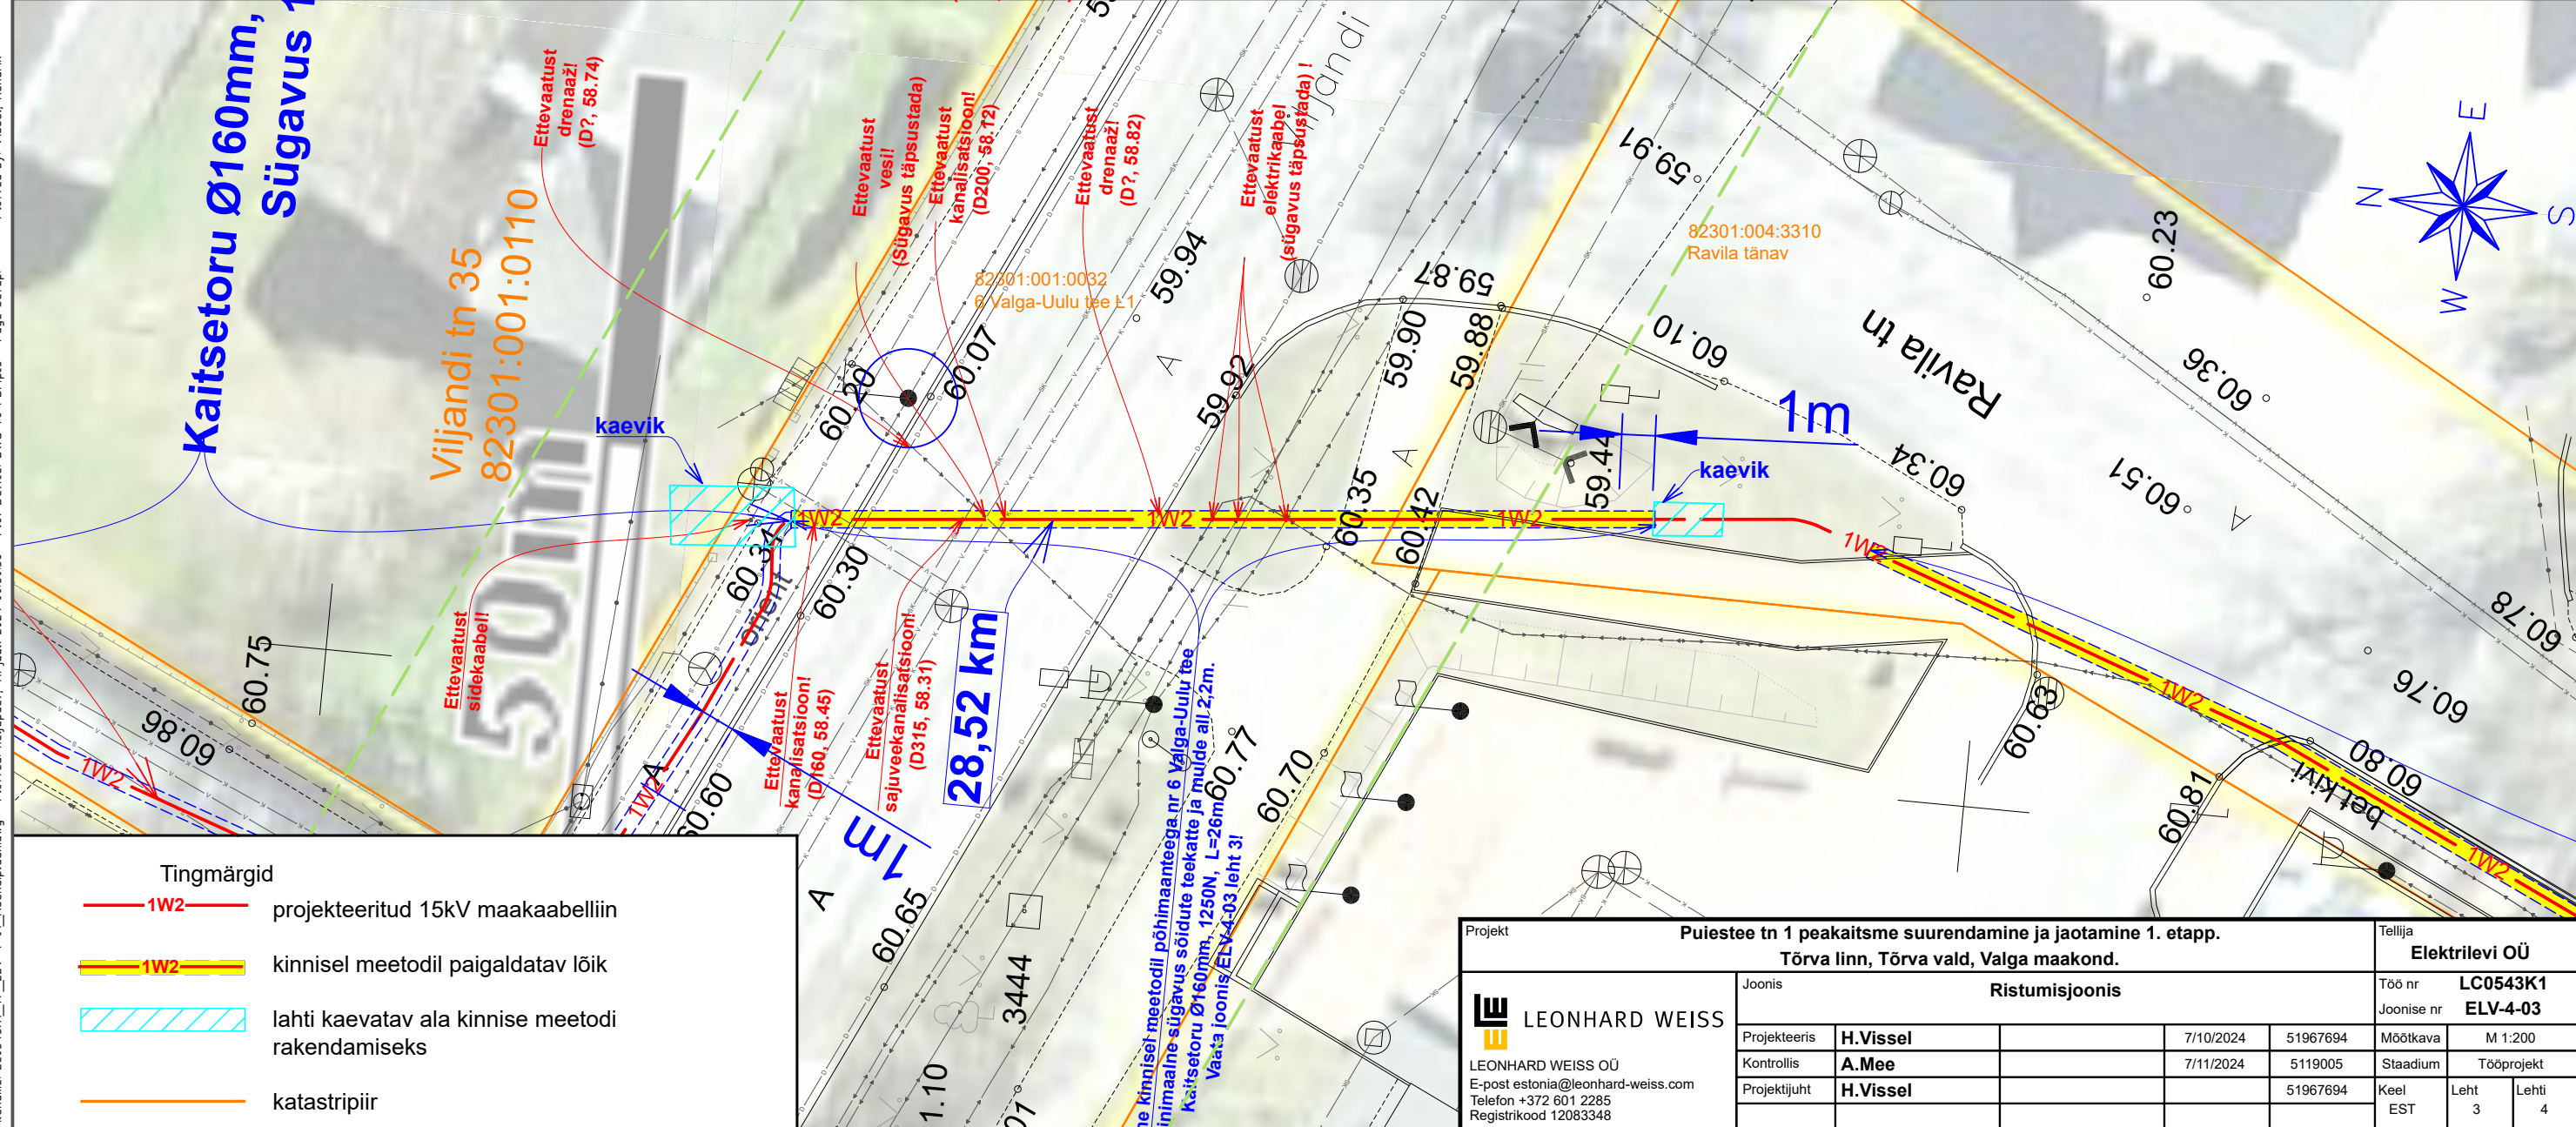

- Tingmärgid
- 1W2 projekteeritud 15kV maakaabelliin
 - 1W2 kinnisel meetodil paigaldatav lõik
 - lahti kaevatav ala kinnise meetodi rakendamiseks
 - katastripiir

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|----------|-----------|----------------|----------|
| Projekt | | Puiestee tn 1 peakaitsme suurendamine ja jaotamine 1. etapp. | | | | Tellija | |
| | | Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond. | | | | Elektrilevi OÜ | |
| Joonis | | Ristumisjoonis | | | | Töö nr | LC0543K1 |
| | | | | | | Joonise nr | ELV-4-03 |
| LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 | Projekteeris | H.Vissel | 7/10/2024 | 51967694 | Mõõtkaava | M 1:200 | |
| | Kontrollis | A.Mee | 7/11/2024 | 5119005 | Staadium | Tööprojekt | |
| | Projektijuht | H.Vissel | | 51967694 | Keel EST | Leht 3 | Lehti 4 |

