





1. Mulla huumus sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinna, mis võib sisaldada huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimedele kahjulikke jäätmeid, ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogumise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvest.


LÖIGE 3-3

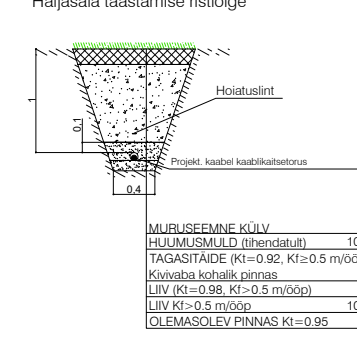

-  1W2 ————— projekteeritud 15 kV maakaabelliini (450N kaitsetorus)
-  1W2 ————— projekteeritud 15 kV maakaabelliini (750N kaitsetorus)
-  ————— projekteeritud taastatav murukate (ristlõige 3-3)
- ————— kataspiir
- ————— maantee kaitsevööndi piir

LEONHARD WEISS OÜ töö nr IL6242. Mai.2023.

Tõrva-Kärstna fiidri rekonstrueerimine Helme alevik ja Möldre küla, Tõrva vald, Valga maakond

- 
 varem projekteeritud 10 kV maakaabelliin
 varem projekteeritud demonteeritav 10kV õhuliin

[illegible]

LEH

