


Sidetrass, ELA SA  
oletatav sügavus 1.2m

Sidetrass, Telia Eesti AS  
oletatav sügavus 1,2m

Truup


35201:002:0244  
11267 Kuusalu-Valkla tee

35301:001:2222  
Metsoja tee

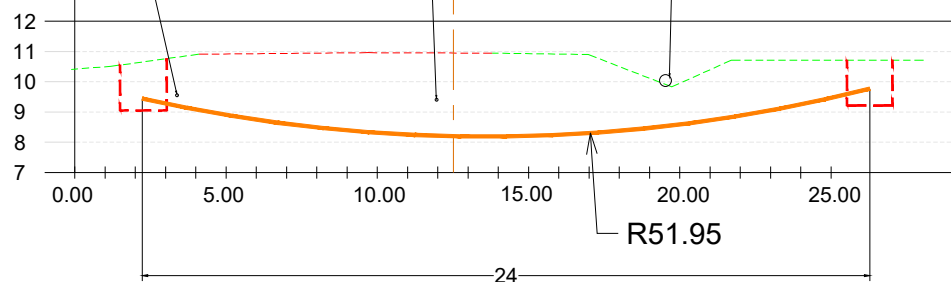

### Tingmärgid:

- Maakaablite paigaldus kinnisel meetodil.
- Maapind, haljasala.
- Maapind, kõvakate.
- Ristuvad tehnovõrgud.

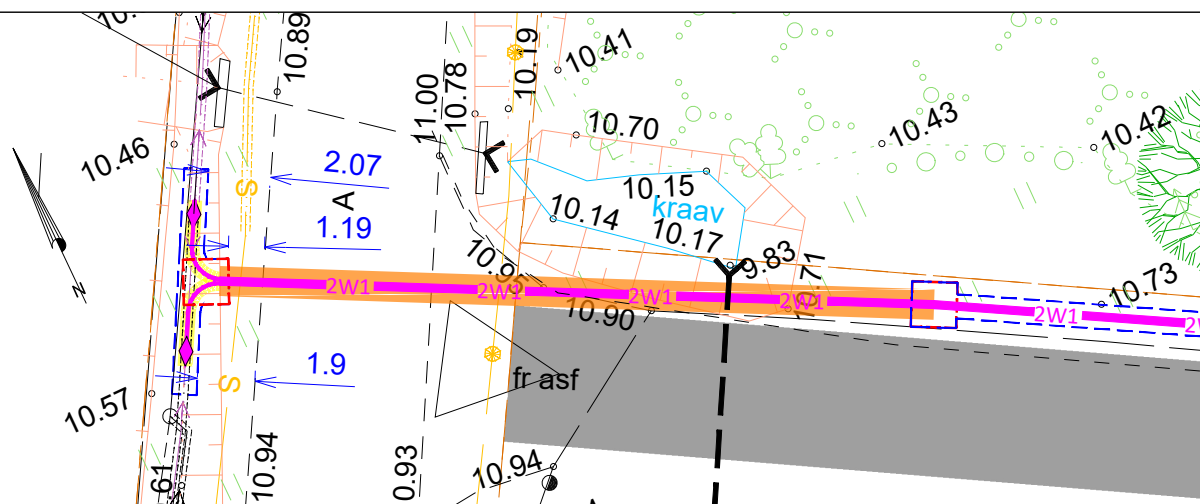

### MÄRKUSED:

- Kaabli ristumisel teiste kommunatsioonidega jälgida gabariidinõuet (Seletuskiri p.3);
- Tööde alustamisel informeerida tehnovõrkude jakinnistute valdajaid;
- Täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel.

Projekti nimetus

Metsoja tee 1 elektriliitumine, Salmistu küla, Kuusalu vald, Harju maakond

Joonise nimetus

Ristumise profiiljoonis

Projekteerija

**Hepta**

Hepta Group Energy OÜ  
Teaduspargi 6/1  
12618 TALLINN  
EESTI  
Tel. +372 5179698  
info@hepta.ee

Tellij

**elektrilevi**

Elektrilevi OÜ  
Veskiposti 2  
10138, TALLINN, EESTI  
Tel. +372 777 1545  
elektrilevi@elektrilevi.ee

Kontrollija

S. Kulp

Projekti juht

S. Kulp

Projekteerija

V. Romanjuk

Staadium

TP

Kuupäev

08.02.2026

Möötkava

1:250

Projekti nr

LC4647

Joonise nr

E202