
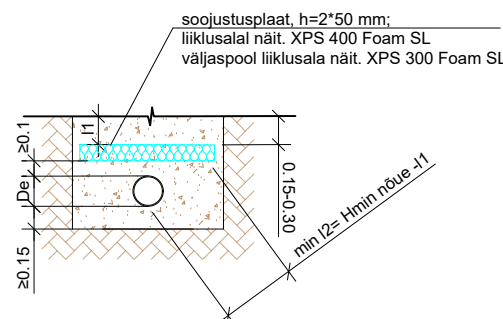
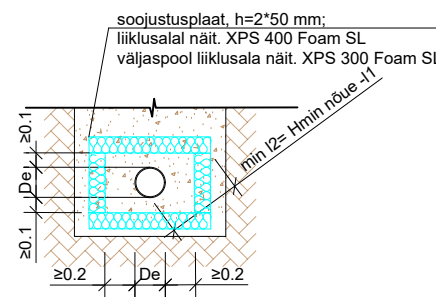


Soojustatud torustiku ristlõige

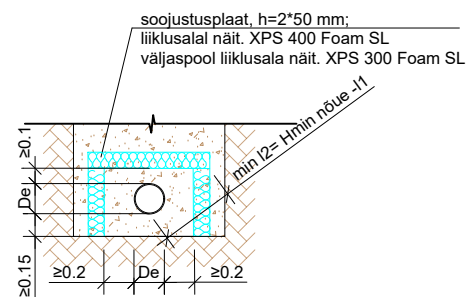

Märkused:

1. Mõõdud on toodud meetrites.
2. Lahtisel kaevamisel rajatavale survetorustikule paigaldada traadiga märkelint.
3. Kinnisel meetodil rajatavale survetorustikule paigaldada märketross.
4. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (α) määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

Muudatus	Kuupäev	Sisu	Allkiri

Projekt

Nikerjärve reoveekogumisala ÜVK projekteerimis-ehitustööd

Projekti osa

Muud joonised

Joonise nimetus

Kaeviku tüüplõiked ja torustike soojustamine

Projekteerija	Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2 12919 Tallinn EESTI Tel. +372 664 5808 info@skpk.ee	Tellij	OÜ Raven Sügise 2b, Aruküla, 75201, Harju mk info@ravenou.ee OÜ Altos Teed Õlleköögi põik 6, Kurna küla, 75307, Rae vald algis.vaitekunas@altosteet.ee
Projekti juht	Loit Munter	/digiallkiri/	Staadium
Projekteerija	Svetlana Kivistik	/digiallkiri/	TP
			Kuupäev
			14.11.2024
			Mõõtkava
			-
			Projekti nr
			24000141
			Joonise nr
			VK-7-02
			Leht/Lehti
			1/1