




Torustiku paigaldamine ristumisel
olemasoleva elektri- või sidekaabliga

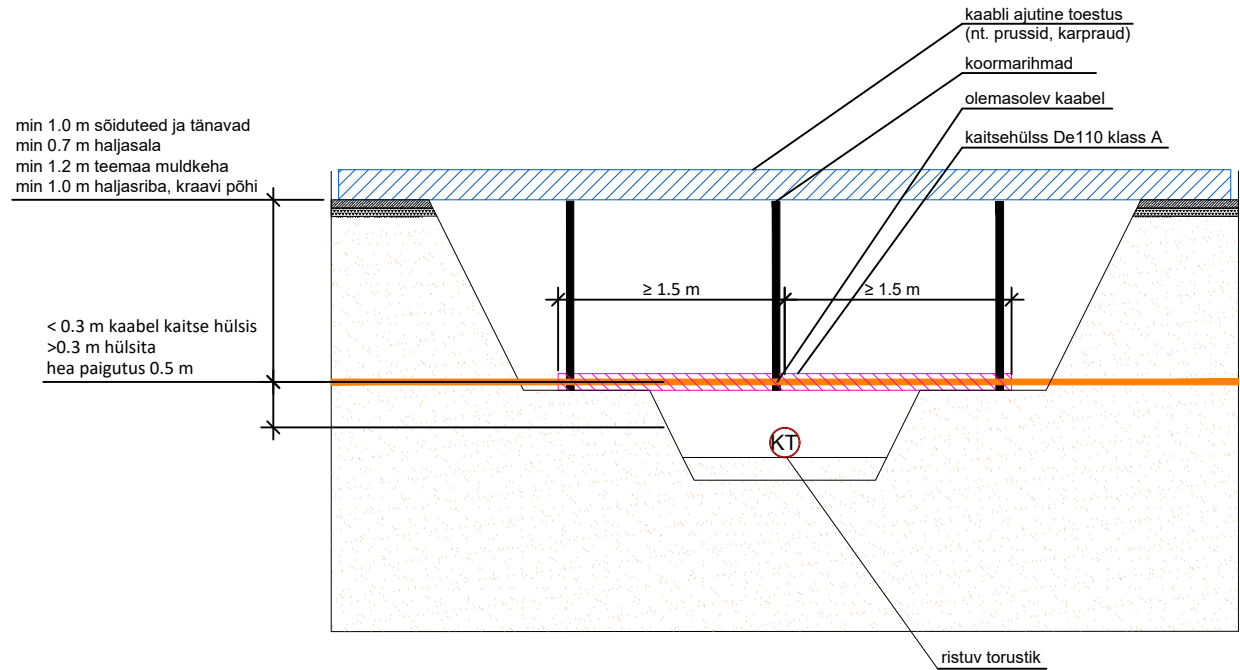

Torustiku paigaldamine paralleelsel kulgemisel
olemasoleva elektri- või sidekaabliga

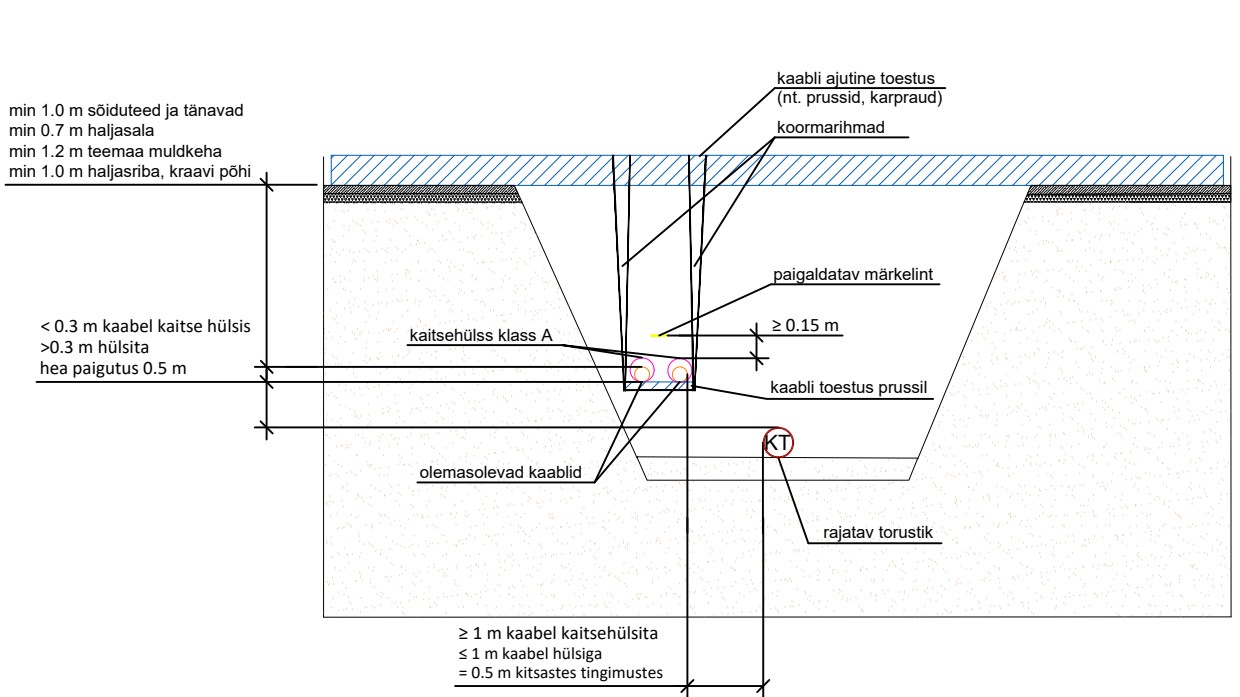

Torustiku paigaldamine ristumisel
olemasoleva sidekanalisatsiooniga

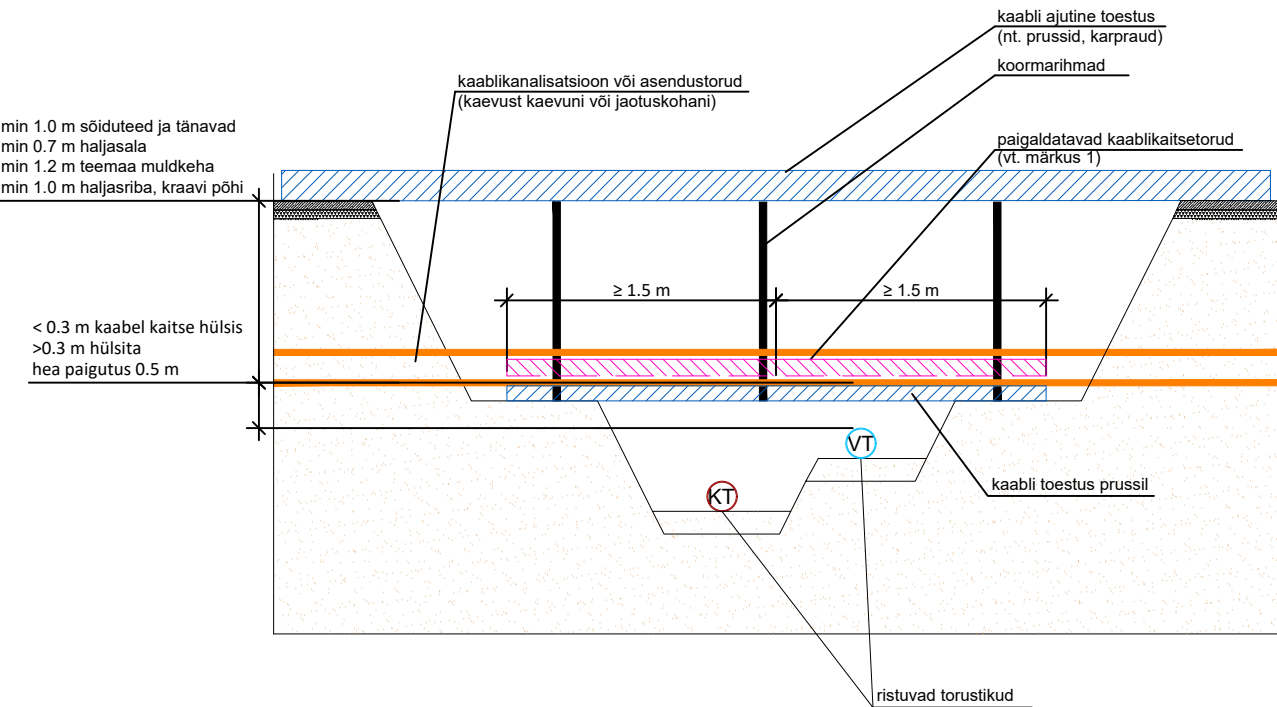

- Märkused:
1. Kui olemasoleva kaablikanalisatsiooni või kaablite terviklikkust ehitusalal ei ole võimalik tagada, nähakse ette kaablikanalitorude eemaldamine ja utiliseerimine ning kaablite kaitsmine poolitatavate kaablikaitsetorudega. Kaablikaitsetoru peab ulatuma ≥ 1.5 m mõlemale poole ristuva rajatise teljest ja teemaa piirist väljapoole kauguseni ≥ 1.0 m.
 2. Kui kaablikanalitorude või maakaablite nõutavat paiknemissügavust projekteeritud teepinna suhtes ei ole võimalik tagada, tuleb kaablid või kaablikanalitorud süvistada ja viia nõutud sügavusele ja/või nende kohale ≥ 0.2 m kõrgusele näha ette ≥ 1.0 m laiused betoonplaadid.
 3. Kaeviku tagasitäitmisel ümbritsetakse maa-alused sideehitised ≥ 0.15 m paksuse liivakihi ja tähistatakse ≥ 0.15 m kaablist või kaablikanalisatsioonist kõrgemale paigaldatava märkelindiga.

| | | | |
|----------|---------|------|---------|
| | | | |
| | | | |
| Muudatus | Kuupäev | Sisu | Allkiri |

| | | | |
|--|---------------|--|--------------------------------|
| Projekt Nikerjärve reoveekogumisala ÜVK projekteerimis-ehitustööd | | | |
| Projekti osa Muud joonised | | | |
| Joonise nimetus Ristuvate ja paralleelselt kulgevate kommunikatsioonide toetuse skeemid | | | |
| Projekteerija SKEPAST & PUHKIM Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2 12919 Tallinn EESTI Tel. +372 664 5808 info@skpk.ee | | Tellija OÜ Raven Sügise 2b, Aruküla, 75201, Harju mk info@ravenou.ee OÜ Altos Teed Õlleköögi põik 6, Kurna küla, 75307, Rae vald algis.vaitekunas@altosteed.ee | |
| Projektijuht Loit Munter | /digiallkiri/ | Staadium TP | Möötkava - |
| Projekteerija Svetlana Kivistik | /digiallkiri/ | Kuupäev 14.11.2024 | Projekti nr 24000141 |
| | | Joonise nr VK-7-01 | Leht/Lehti 1/1 |