Söidutee alla paigaldada kaablikaitsetorusse Pe De160 1250N h= -1,5m.

Kanama tee 9
71901:001:0821
71901:001:0821
Kanama tee 9

KP-kaabel: paigaldus lahtiselt
1x PVC 160 750 N, L=66 m
Paigaldussügavus H_{min}=1.1 m
Kaabel paigaldada ol.olevate kaablite alla.

Paigaldus kinniselt
2x PE 160 1250 N, L=18 m
Paigaldussügavus H_{min}=1.5 m
vt. joonis 7.

AJ Kadakanurga
Lülitada sisse 36 KOL

11343 Kanama tee
71801:003:0218

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga

Kanama sidesõlm
71801:003:0718
71801:003:0718
Kanama sidesõlm

Säre
71801:003:0687

AJ Kadakanurga -> AJ Lehtla
AHXAMK-W 3x120
KPL206268, L=4+592+12 m

71801:003:0136
11344 Kanama-Üks

71801:003:0630
Kadakanurga

Paigaldus kinniselt
1x PE 160 1250 N, L=10 m

71801:001:1592
Kadakanurga tee L1

71801:003:0687
Säre

71801:003:0177
Punapaju
Punapaju
71801:003:0177

Eemaldada trassilt ettejäävad puud.

Paigaldus kinniselt
1x PE 160 1250 N, L=86 m

Joonis 7.

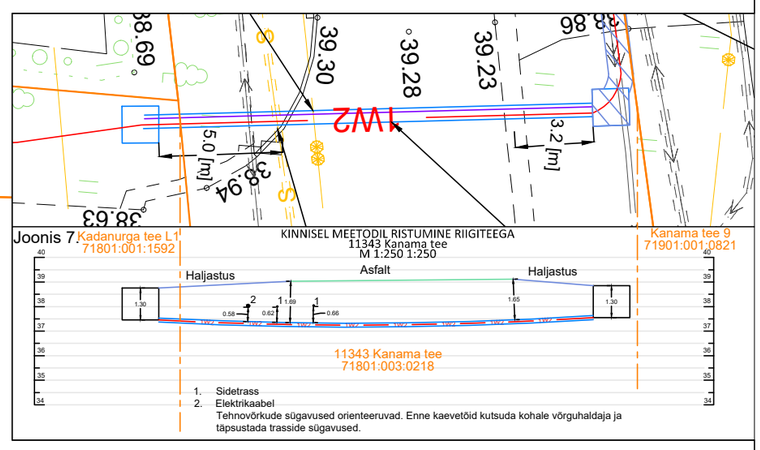

71901:001:0460
Paeokka
Paeokka
71901:001:0460

Paigaldus kinniselt
1x PE 160 1250 N, L=9 m

X = 6574400
Y = 532800

Lisette
71801:003:0854

71801:003:0854
Lisette

1W2 1W2 — Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
1W1 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. kaablikaitsetoru
Proj. reservtoru
Puurimise lähtekaevik
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel
S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
Katastriüksuse piir

Üks kaabel kaevikus
Haljasala taastamine

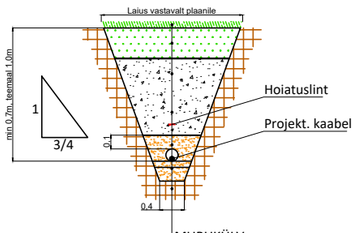

MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm

Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 05.12.2023
		MTR: TEL002388	Töö nr: 21-96
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 008
Töö nimetus:	SAUE-KANAMAA 10 KV FIIDRI ÜMBEREHITUS. SAUE KÜLA, SAKU VALD, HARJU MAAKOND. IP4387. ETAPP II	Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Martin Bluum 56969904	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	