Üks kaabel kaevikus
Haljasala taastamine

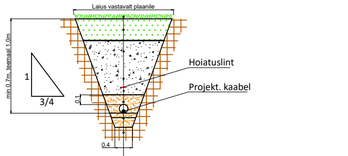

MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm

1W2 1W2 Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. kaablikaitsetoru (PE 160/110 1250 N)
Puurimise lähtekaevik
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Kruusa/killustikkattega tee taastamine
Ol. olev 0.4 kV kaabel
Ol. olev keskpinge-õhuliin
Katastriüksuse piir

Pearna
71901:001:0296

71801:003:0557
Reinu

Reinu
71801:003:0557

Saare
71801:003:0014

71801:003:0014
Saare

Mõtte
71901:001:0297

71901:001:0297
Mõtte

Johannese
71801:003:0560

Ettevaatust! Ristumine side-trassiga

Männi
71801:003:0667

71801:003:0667
Männi

Paigaldus kinniselt
1x PE 160 1250 N, L=92 m

Paigaldus kinniselt
1x PE 160 1250 N, L=30 m

Paigaldus kinniselt
1x PE 160 1250 N, L=15 m

KP JM-5

Öobiku
71801:003:0820

71801:003:0820
Öobiku

Paigaldus kinniselt
1x PE 160 1250 N, L=26 m

Piiri
71801:003:0830

71801:003:0980
Pihlaka

Pihlaka
71801:003:0980

M64

AJ Lehtla
Paigaldada uued KP-pingepiirikud
M64 jääb püsti

71801:003:0302
Künka

Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 05.12.2023
		MTR: TEL002388	Töö nr: 21-96
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 009
Töö nimetus: SAUE-KANAMAA 10 KV FIIDRI ÜMBEREHITUS, SAUE KÜLA, SAKU VALD, HARJU MAAKOND. IP4387. ETAPP II		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Martin Bluum 56969904	
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	