




Matsi
67401:002:0703

Kubja
67401:002:0398

Ol. olev alajaam "Lossikivi" (KTPN) (lülituspunkt).
Asendada 10 kV ventiillahendid alajaama katusel
metall-oksiid liigpingepiirkutega.

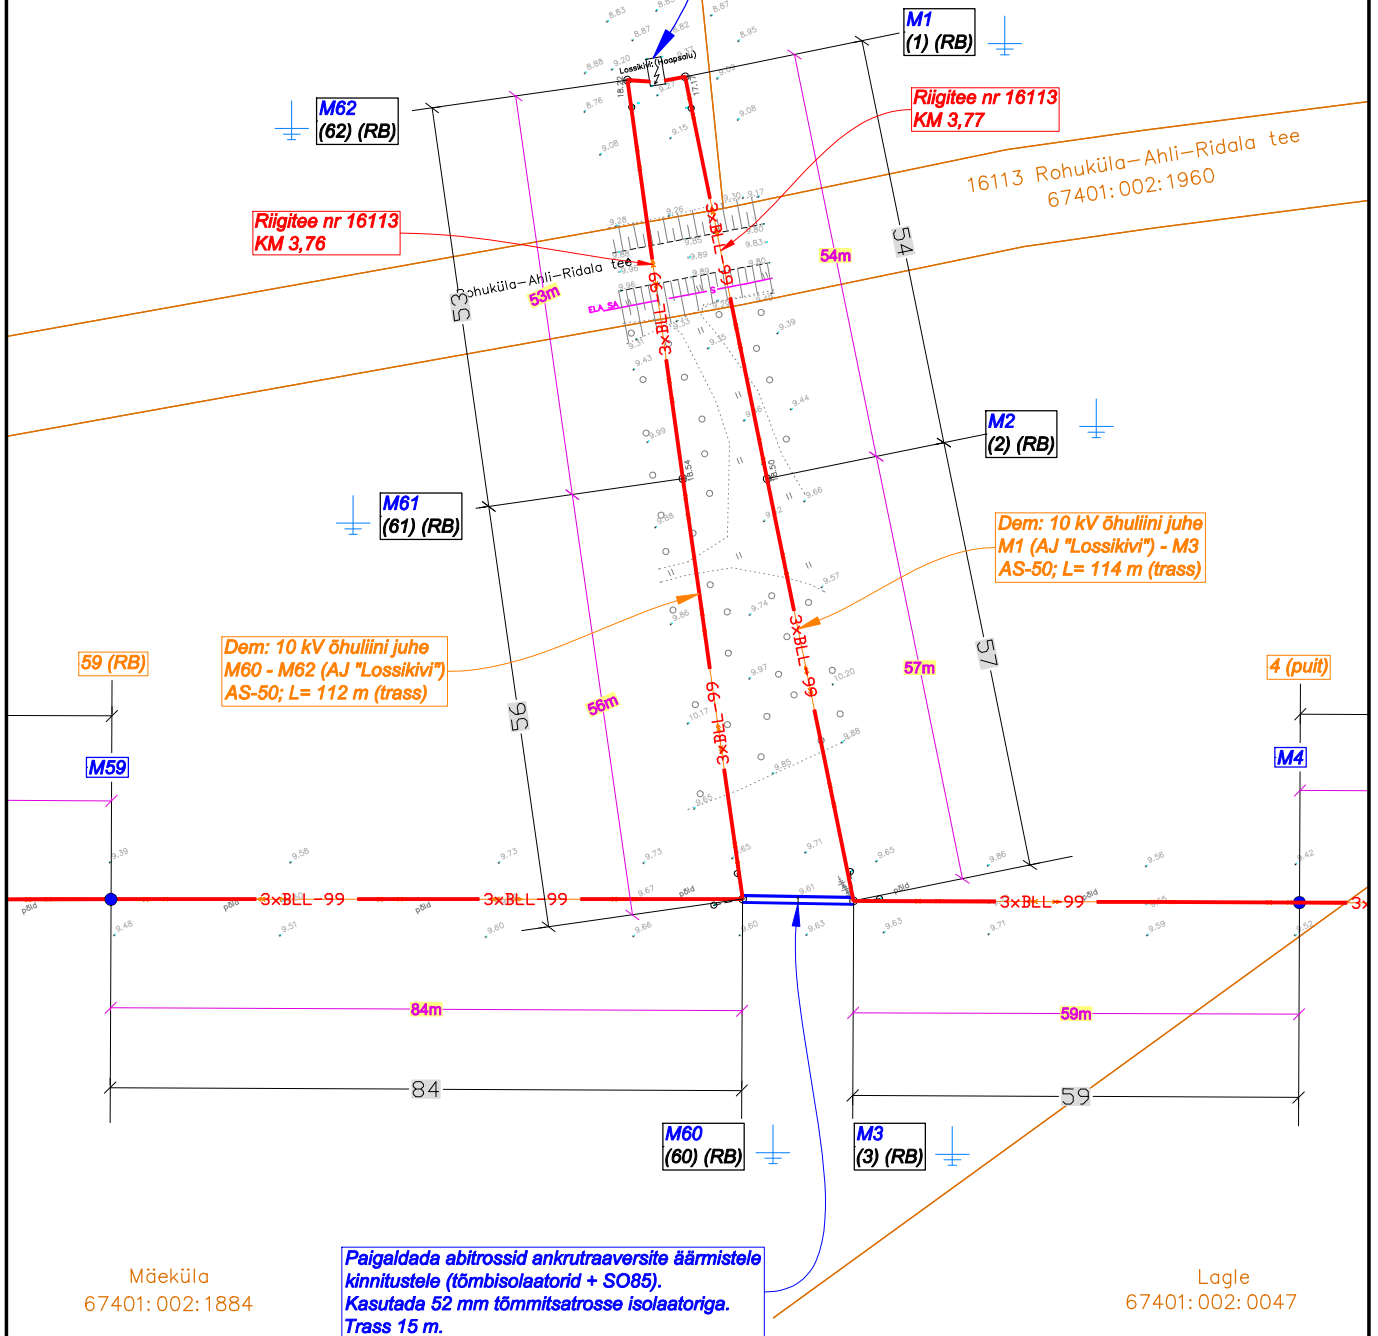

Mäeküla
67401:002:1884

Lagle
67401:002:0047

Projekt: Haapsalu-Ungur 10 kV liini rekonstrueerimine lõigul AJ "Pusku" - AJ "Sepa" Pusku küla, Mäeküla küla, Sepaküla küla, Haapsalu linn, Lääne maakond				Tellija: Elektrilevi OÜ			
Joonis: Asendiplaan				Joonise nr: JTI099-1			
Projekteeris Mikk Reiter		Kontrollis Aro Kivisild		Mõõtkava 1:1000		Leht Lehti	
Projekti OÜ Reg. koode: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee		Tel. 5348 2352		Staadium Tööprojekt		5 6	