

# 10 kV õhuliini ristumine 16113 Rohuküla-Ahli-Ridala tee 3,77 km-l


Mäeküla  
67401:002:1884

16113 Rohuküla-Ahli-Ridala tee  
67401:002:1960

Matsi  
67401:002:0703

## Märkused:

1. Enne tööde algust taotleda tööde teostamise luba.
2. Tagada nõutav teegabariit.

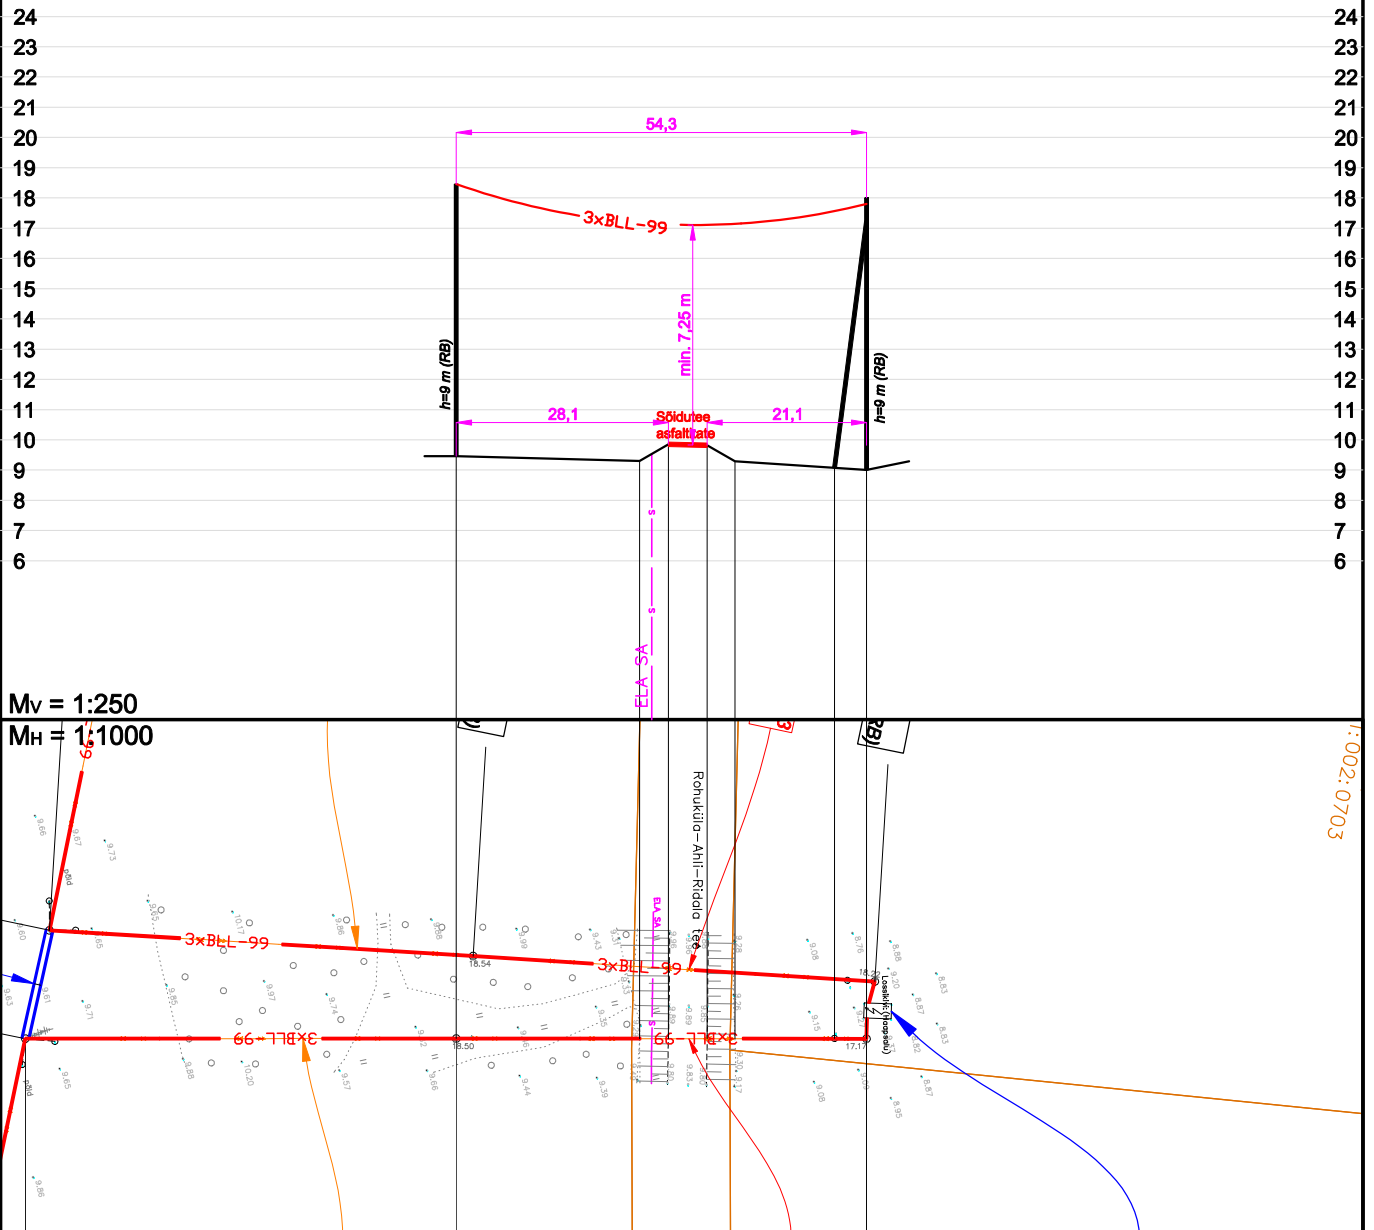

|   |  |              |                |  |                         |            |
|---|--|--------------|----------------|--|-------------------------|------------|
| Projekt:  |  |              | Tellija:       |  |                         |            |
| Haapsalu-Unguru 10 kV liini rekonstrueerimine lõigul AJ "Pusku" - AJ "Sepa" |  |              | Elektrilevi OÜ |  |                         |            |
| Pusku küla, Mäeküla küla, Sepaküla küla, Haapsalu linn, Lääne maakond       |  |              |                |  |                         |            |
| Joonis:   |  |              | Joonise nr:    |  |                         |            |
| Ristmäväl   |  |              | JT1099-5       |  |                         |            |
| Projekteeris  |  | Mikk Reiter  | Tel. 5348 2352 |  |                         |            |
| Kontrollis  |  | Aro Kivisild |                |  | Möötkava 1:1000 / 1:250 | Leht       |
|   |  |              |                |  | Staadium                | Tööprojekt |
|   |  |              |                |  | 4                       | 4          |