

10 kV õhuliini ristumine 16113 Rohuküla-Ahli-Ridala tee 3,76 km-l


Mäeküla  
67401:002:1884

16113 Rohuküla-Ahli-Ridala tee  
67401:002:1960

Matsi  
67401:002:0703


Märkused:

1. Enne tööde algust taotleda tööde teostamise luba.
2. Tagada nõutav teegabariit.

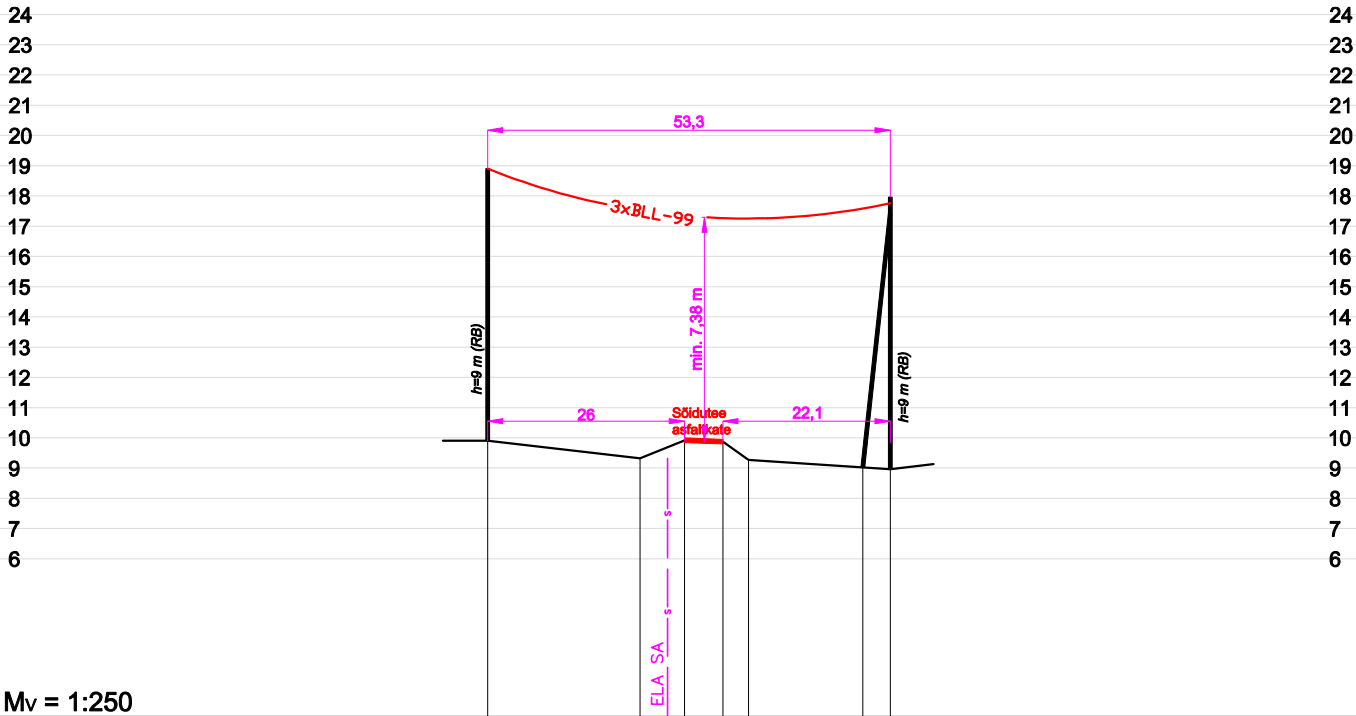

M<sub>v</sub> = 1:250

M<sub>H</sub> = 1:1000

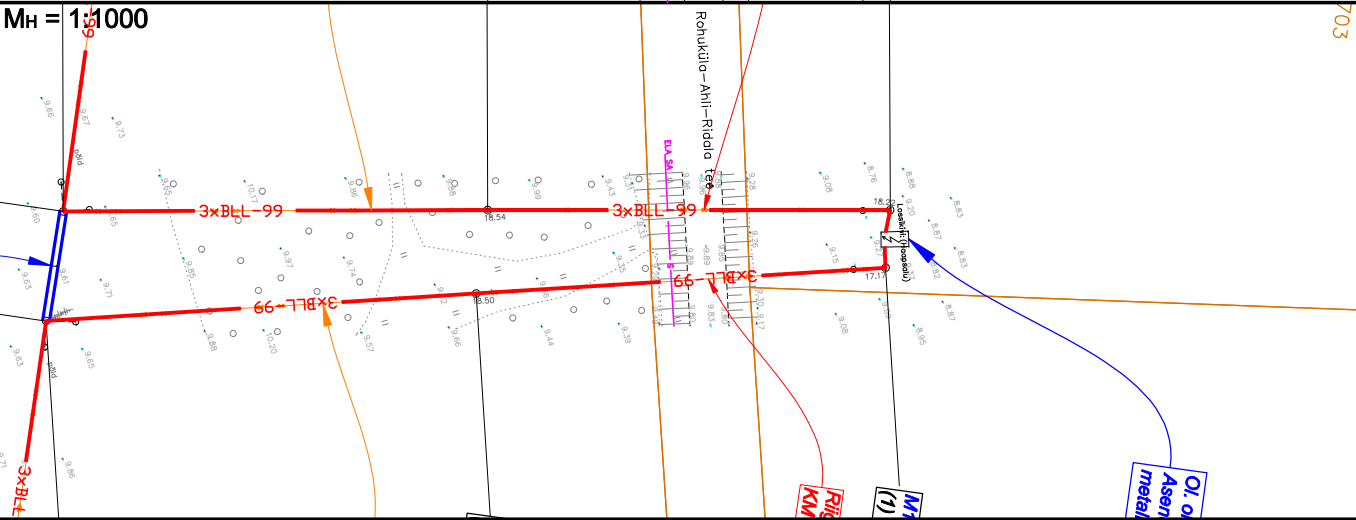

|  |  |                            |  |                            |  |      |       |
|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|------|-------|
| Projekt:<br>Haapsalu-Unguru 10 kV liini rekonstrueerimine lõigul AJ "Pusku" - AJ "Sepa"<br>Pusku küla, Mäeküla küla, Sepaküla küla, Haapsalu linn, Lääne maakond |  |                            |  | Tellija:<br>Elektrilevi OÜ |  |      |       |
| Joonis:<br>Ristmäväl   |  |                            |  | Joonise nr:<br>JT1099-5    |  |      |       |
| Projekteeris<br>Mikk Reiter  |  | Kontrollis<br>Aro Kivisild |  | Mõõtkava 1:1000 / 1:250    |  | Leht | Lehti |
| DRAFTIT OÜ<br>Reg. koode: 14231335<br>Ilmatsalu 3, 50412 Tartu<br>info@draftit.ee  |  | Tel. 5348 2352             |  | Staadium Tööprojekt        |  | 3    | 4     |