

# 10 kV õhuliini ristumine 16113 Rohuküla-Ahli-Ridala tee 3,31 km-l


Reinu  
18401:001:0649

16113 Rohuküla-Ahli-Ridala tee  
67401:002:1960

Reinu  
67401:002:1011


## Märkused:

- Enne tööde algust taotleda tööde teostamise luba.
- Tagada nõutav teegabariit.

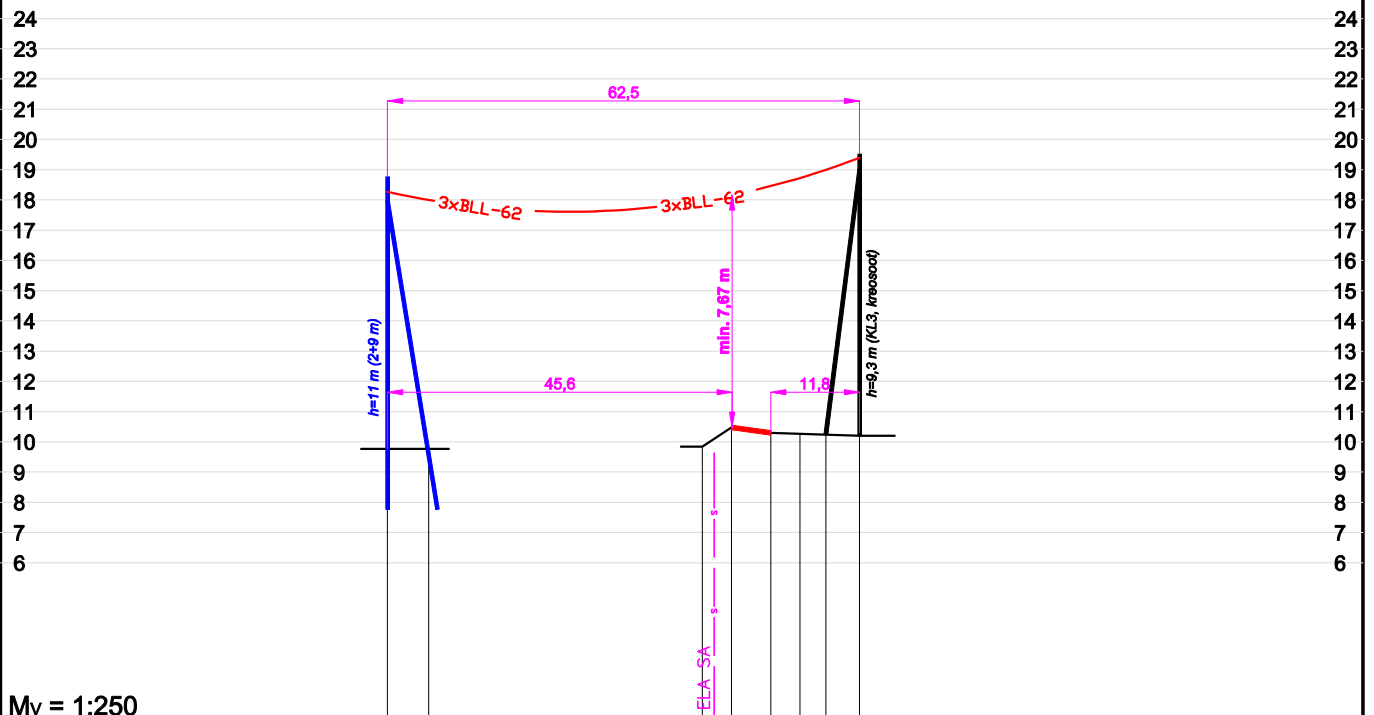

M<sub>v</sub> = 1:250

M<sub>H</sub> = 1:1000

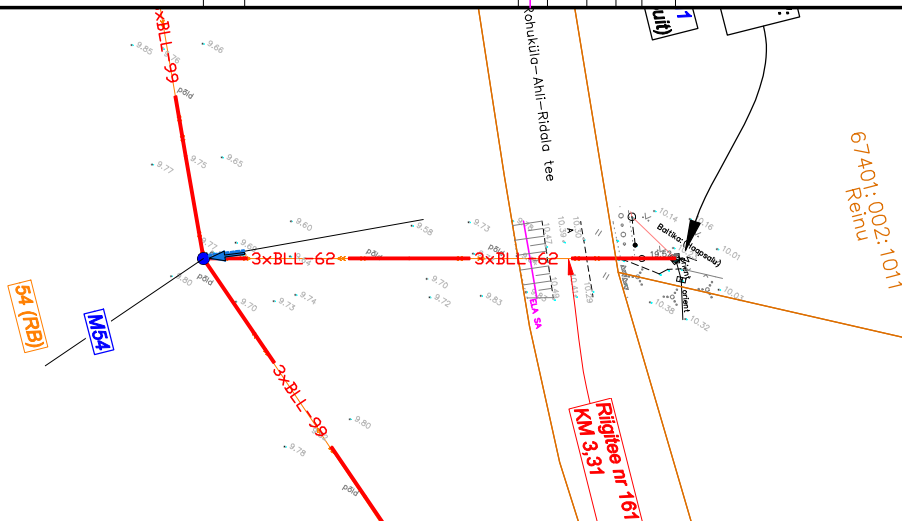

Projekt:				Tellija:			
Haapsalu-Unguru 10 kV liini rekonstrueerimine lõigul AJ "Pusku" - AJ "Sipa" Pusku küla, Mäeküla küla, Sepaküla küla, Haapsalu linn, Lääne maakond				Elekttrilevi OÜ			
Joonis:				Joonise nr:			
Ristmäväli				JT1099-5			
<div>DRAFTIT</div> <div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Imreialu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</div>		Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5348 2352			
		Kontrollis	Aro Kivisild	Mõõtkava 1:1000 / 1:250			
				Mõõtkava 1:1000 / 1:250			
				Leht	Lehti		
				Staadium	Tööprojekt	2	4

**DRAFTIT**  
DRAFTIT OÜ  
Reg. koode: 14231335  
Ilmatsalu 3, 50412 Tartu  
info@draftit.ee