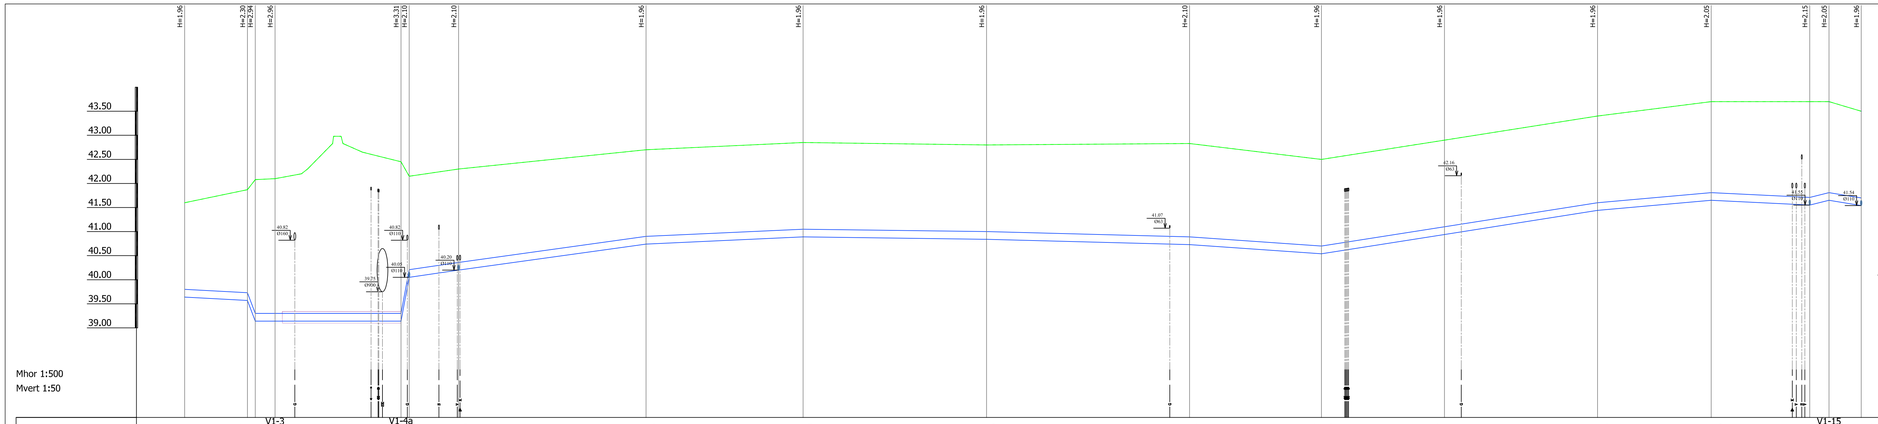

KAEVU TÄHIS	V1-1	V1-1a	V1-2	V1-3	V1-4a	V1-4	V1-5	V1-6	V1-7	V1-8	V1-9	V1-10	V1-11	V1-12	V1-13	V1-14	V1-15	V1-16
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	41.60	41.87 42.08		42.10		42.45 42.15	42.30	42.70	42.85	42.80	42.83	42.50	42.90	43.40	43.70	43.70	43.70	43.50
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	41.60	41.87 42.08		42.10		42.45 42.15	42.30	42.70	42.85	42.80	42.83	42.50	42.90	43.40	43.70	43.70	43.70	43.50
TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK (m ABS)	39.64	39.57 39.14		39.14		39.14 40.05	40.20	40.74	40.89	40.84	40.73	40.54	40.94	41.44	41.65	41.55	41.65	41.54
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.96	2.30 2.94		2.96		3.31 2.10	2.10	1.96	1.96	1.96	2.10	1.96	1.96	1.96	2.05	2.15	2.05	1.96
LANG / PIKKUS (m)	13.1	0.000	1.64	0.000	26.2	30.3	1.7	10.3	0.014	38.9	0.005	32.6	38.1	0.001	42.2	0.003	27.4	0.007	0.016	57.3	0.009	23.6	20.5	0.005	4.0	0.025	6.7	0.016
TORU LÄBIMÕÕT	160 - 348.2m																	
TORU ALUS	Prof. survetorustik Ø160, PN10 paikneb hülsitorus Ø3250, PN10																	
VAHEKAUGUSED (m)	13.1	1.64	4.1	26.2	1.7	10.3	38.9	32.6	38.1	42.2	27.4	25.5	31.8	23.6	20.5	4.0	6.7	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1

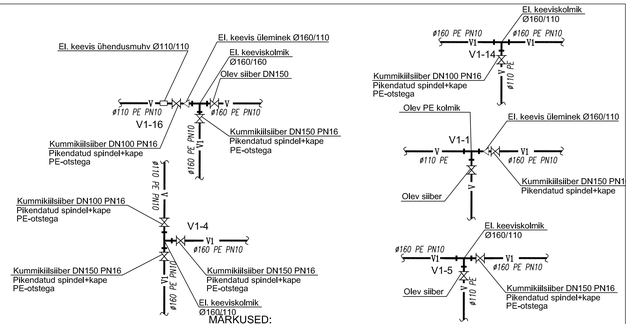

MARKUSED:

1. Olemasolevate kommunikatsioonide ja maapinna kõrgusmärgid ning asukoht täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist koha peal. Vajadusel viia projekti sisse muudatused.
- torustikel ja kaablite, milledel puuduvad pikiprofiilidel kõrgusmärgid ja läbimõõdud tuleb täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal.
Vajadusel viia projekti sisse muudatused.
2. Kõik veetarbijad peavad olema ehitustööde ajal pidevalt veega varustatud. Vajadusel rajada ajutisi ehitusaegseid veeühendusi.
3. Veetorustike tagasitäide töömahtude piires asfaltkatte all (sõidutee): Kogu kaevik täita liivaga kuni kattekonstruktsioonini. Liiv tihendada kihtide kaupa (kihi paksus 0,2m), tihenduskoefitsient 0,98. Haljasalade all torustike kaevik tagasi täita liivaga kuni 0,35m toru peale (liiv tihendada, tihenduskoefitsient 0,98). Edasine tagasitäide kohaliku pehme mineraalpinnasega (tihendada). Kasvupinnas (=0,2m) taastada, muruseeme külvata.
4. Torustike alused on ette nähtud peenkillustikust 15cm.
5. Proj. veetorustikud viia vajadusel proj. torustike all põlvedega mööda.
5. Proj. veetorustikud viia vajadusel proj. torustike alt põlvedega mööda.

1					
MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS			TÄITJA	KUUPÄEV

Merindorf OÜ
Tammsaare tee 47, 11316
Tallinn, Harjumaa
e-mail: merindorf@merindorf.ee

Tellija: Maximus Consult OÜ	
Ins	R.Mugamäe
Proj.juht	R.Mugamäe
Koostatud / trükitud:	30.09.2024

TÖÖ nr: 024019
Joonise nr: VKV-4-02
Projekti nimetus: Jälgimäe tee 13 kinnistu veetorustiku rekonstrueerimise projekt.
Staadium: TP
Objekti aadress: Jälgimäe tee 13, 14, 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee, Jälgimäe tee T1; Jälgimäe küla, Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond
Joonise nimetus: Proj. veetorustike pikiprofiil.
Mõõtkava: 1:500 1:50