Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 1

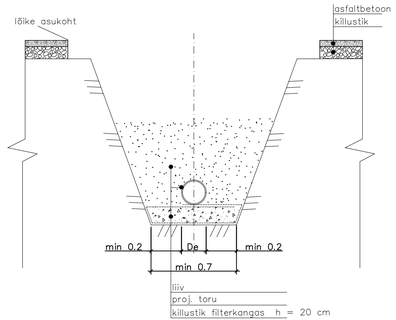

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 2

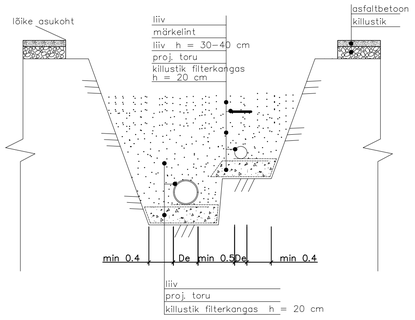

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 3

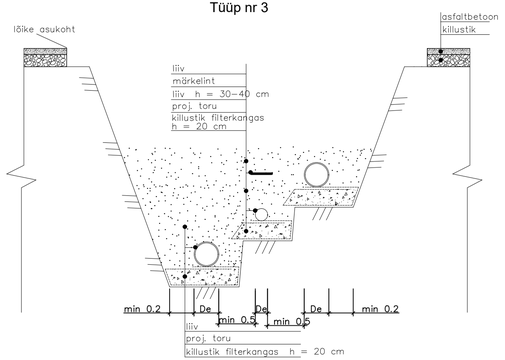

Soojustatud kanalisatsioonitoru ristlõige 1



Soojustatud toru ristlõige 2



Soojustatud toru ristlõige 3



Märkused:
1. Kanalisatsioonitorustik soojustada juhul kui toru rajamissügavus H <1,0 m toru peale.
2. torustik soojustada juhul kui toru rajamissügavus H <1,5 m toru peale.
3. Samad vahemaad kehtivad ka truubitoruga ristmusel.
4. Vajaliku plaadi mõõdu leidmine optimaalsetel tigimustel: l1+l2=X
   X=vajalik paigaldussügavus maapinnast toru laeni;
   Soojustamise järgselt peab olema täidetud tingimus Hmin=X

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 4

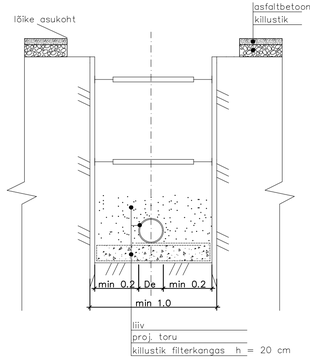

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 5

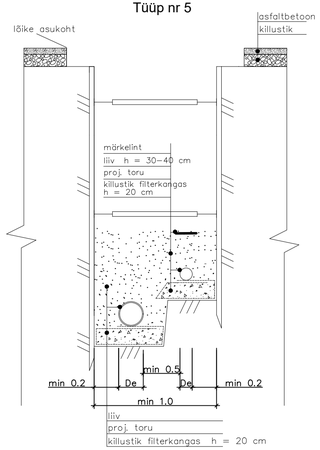

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 6

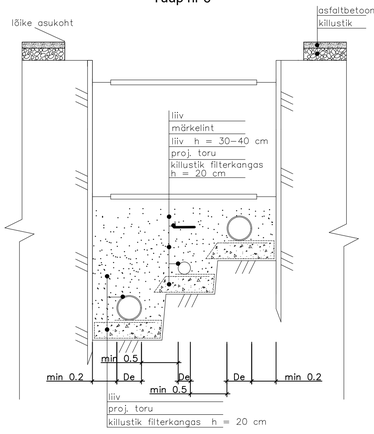

Torustiku paigaldamine paralleelsel kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

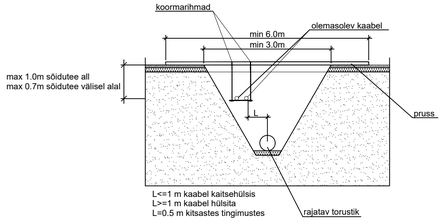

Märkused:
1. Kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga
ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga
2. Kui teostatakse ehitustöid kaabli kaitsetsoonis (kas siis paralleelsel kulgemisel kuni 2m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta kaablivaldajalt kaablite paiknemissügavused.

Torustiku paigaldamine ristumisel ol.ol. elektri- või sidekaabliga

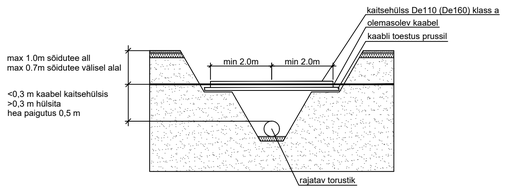

TERMOPILT PROJEKTEERIMISTÖÖD
Riia mnt. 106, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
TERMOPILT OÜ
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija:	Teehoiu Partnerid OÜ	Töö nr.	Staadium
Töö nimetus:	Veevarustus, olme- ja sademeveekanalisatsioon Ehitajate tee T17 ja T20, Pärnu linn, Pärnu linn	1005	PP
		Kaust nr.	VKV-12
Joonise nimetus:	Kaeviku tüüpristlõiked Kaablite toestamine, toru soojustus	Joonise nr:	5-01
Projektijuht	M. Juursalu /allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:	
Vastutav spets.	L-L. Juursalu /allkirjastatud digitaalselt/		
		Trükitud:	16.06.2023

Faili nimi: 1005_PP_VKV.dwg