




Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin:
M16 (37)...AJ Ilmari:
 3x AS-50-->3x BLL 99, L=1399m
1025

Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin:
M28 (48)...M28H1 (1):
 3x AS-16-->3x BLL 99, L=61m
1025

Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin:
AJ Ilmari...M37 (57):
 3x AS-35-->3x BLL 99, L=95m
KPL226411

Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin:
M37 (57)...AJ Desintegrator:
 3x AS-50-->3x BLL 99, L=626m
KPL226411

NB! Tööd toimuvad arheoloogiamälestisel nr 11993 (Asulakoht)

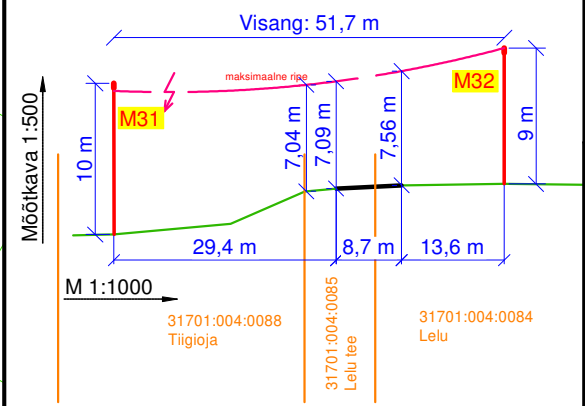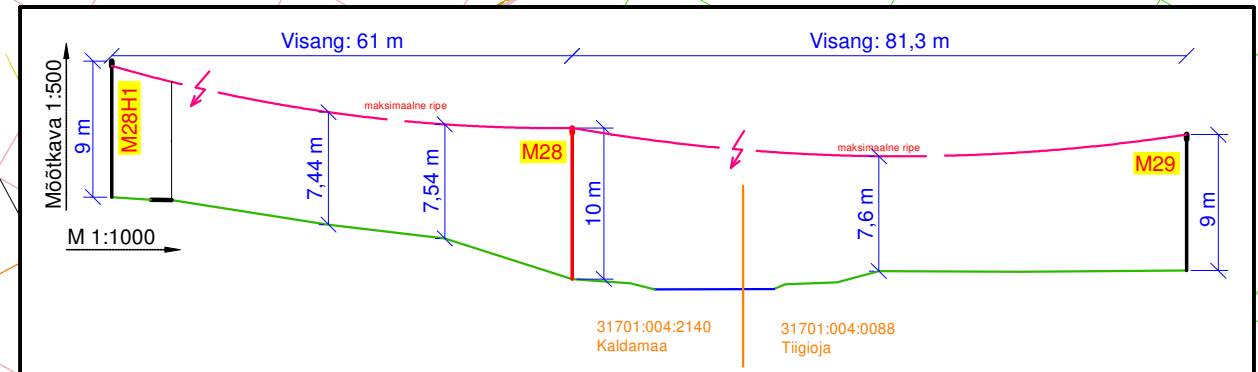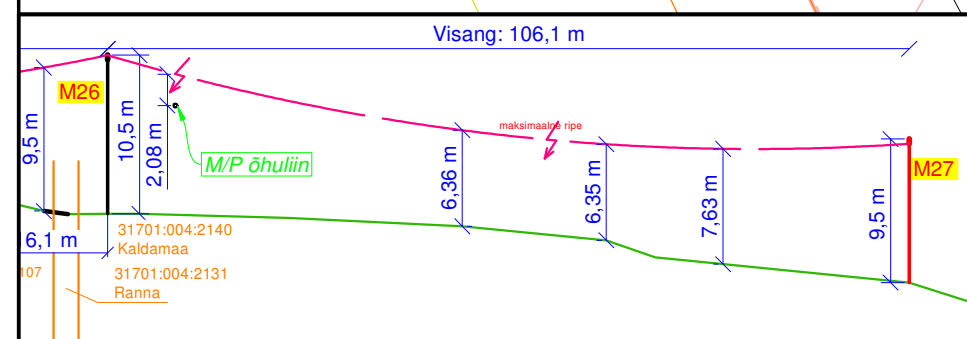

Tingmargid on toodud asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	Sigala ja Torupõllu liitumispunkti peakaitsme suurendamine. III etapp Lohu ja Loone küla, Kohila vald, Raplmaa			Tellija:	Elektrilevi OÜ	
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:	LR9968-K3-1	
	Projekteeris	Aro Kivisild	_____2024	Mõõtkaava	1:1000	Leht Lehti
	Kontrollis	Mikk Reiter	_____2024	Stadium	Tööprojekt	3 4

DRAFTIT
 DRAFTIT OÜ
 Reg. koode: 14231335
 Imbilasku 3, 50408 Tartu
 info@draftit.ee