



88 Rakvere - Rannapungerja tee km 5,51

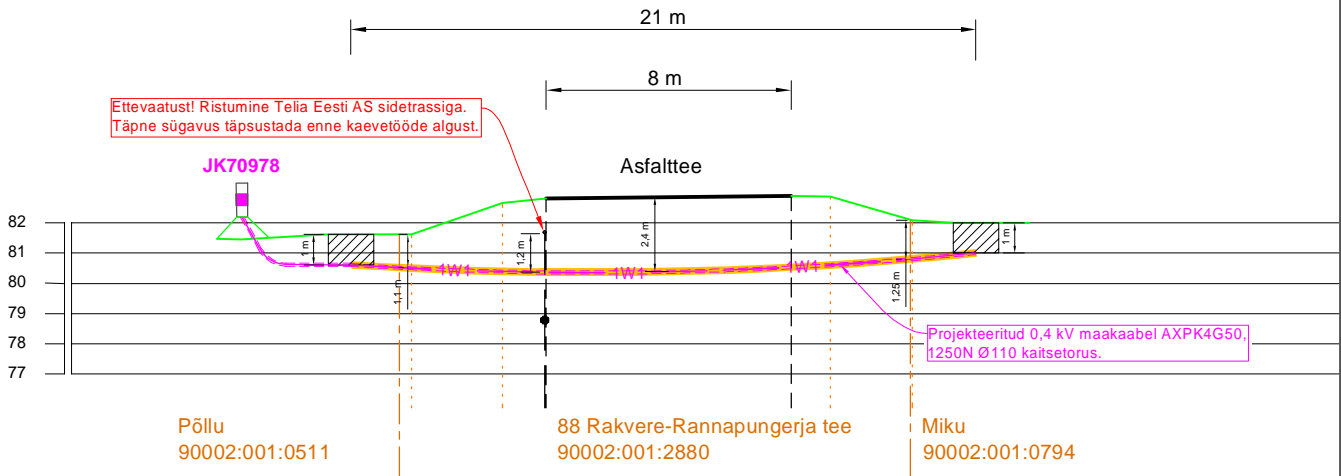

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised trüubiga 1 m altpoolt trüubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.

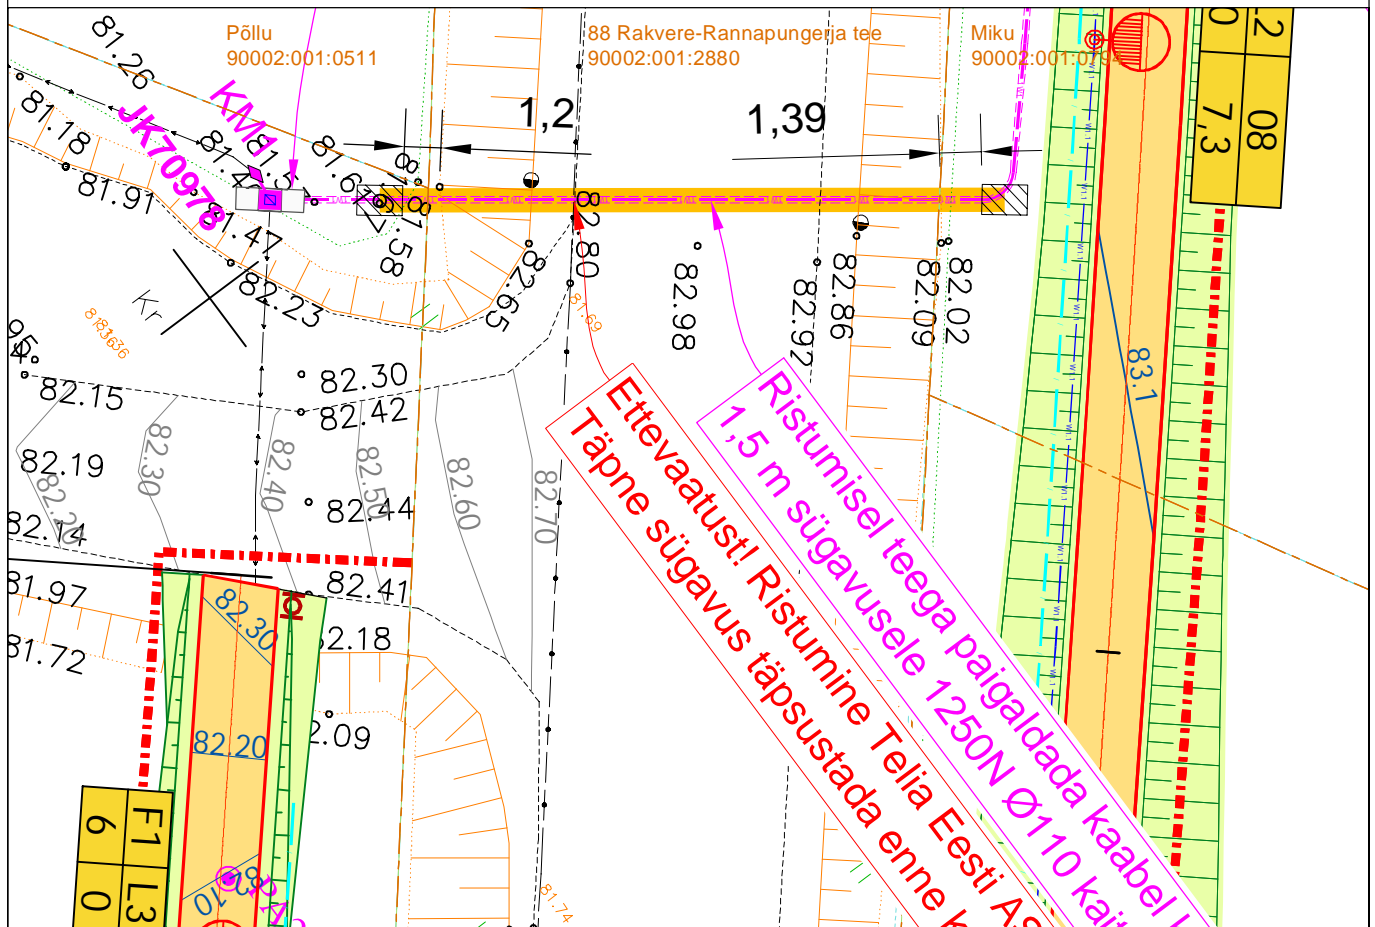

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------|----------------|-------------------|------------|-------|--|
| Projekt | | | | Tellija | | | |
| Järve tn 4 kinnistu elektriliitumine. Vetiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | | | | Elektrilevi OÜ | | | |
| Joonis | | | | Joonise nr | | | |
| Ristmeväli | | | | LC3966_TP_EL-4-02 | | | |
| Projekteeris | Raido Rebane | 26.06.2025 | +372 5699 8445 | Mõõtkaava | M 1: 250 | | |
| Kontrollis | Kunnar Kangro | 26.06.2025 | +372 5304 5971 | Staadium | Tööprojekt | | |
| Projektijuht | | | | Keel | Leht | Lehti | |
| | | | | EST | 1 | 1 | |

LEONHARD WEISS
 LEONHARD WEISS OÜ
 E-post estonia@leonhard-weiss.com
 Telefon +372 601 2285
 Registrikood 12083348
 EE101756486