

10 kV õhuliini ristumine 16113 Rohuküla-Ahli-Ridala tee 2,78 km-l



Reinu
18401:001:0649

16113 Rohuküla-Ahli-Ridala tee
67401:002:1960

Pootka
67401:002:1581

Märkused:

- Enne tööde algust taotleda tööde teostamise luba.
- Tagada nõutav teegabariit.

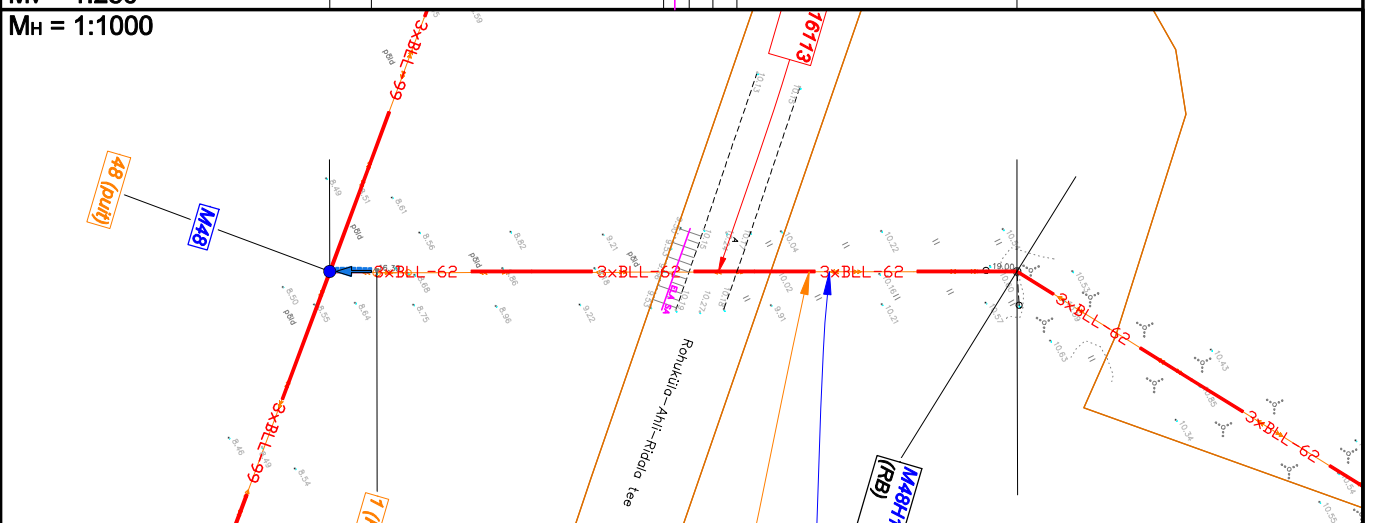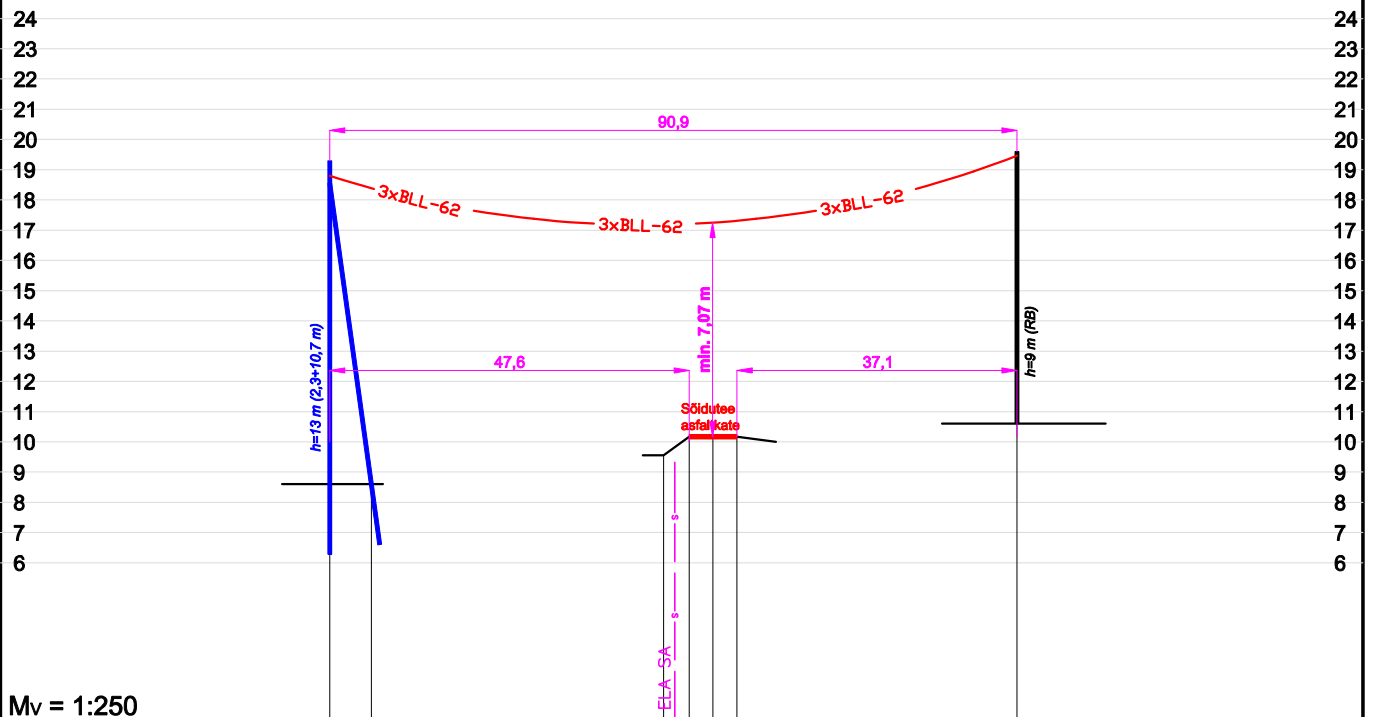

Projekt: Haapsalu-Unguru 10 kV liini rekonstrueerimine lõigul AJ "Pusku" - AJ "Sepa" Pusku küla, Mäeküla küla, Sepaküla küla, Haapsalu linn, Lääne maakond				Tellija: Elektrilevi OÜ			
Joonis: Ristmevälli				Joonise nr: JT1099-5			
DRAFTIT <small>DRAFTIT OÜ Reg. koode: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</small>		Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5348 2352			
		Kontrollis	Aro Kivisild	Mõõtkava 1:1000 / 1:250			
				Staadium	Tööprojekt	1	4