

10 kV õhuliini ristumine 16118 Mäeküla tee 0,04 km-l


Reinu
18401:001:0649

16118 Mäeküla tee
67401:002:2050

Mäeküla
67401:002:1884


Märkused:

1. Enne tööde algust taotleda tööde teostamise luba.
2. Tagada nõutav teegabariit.

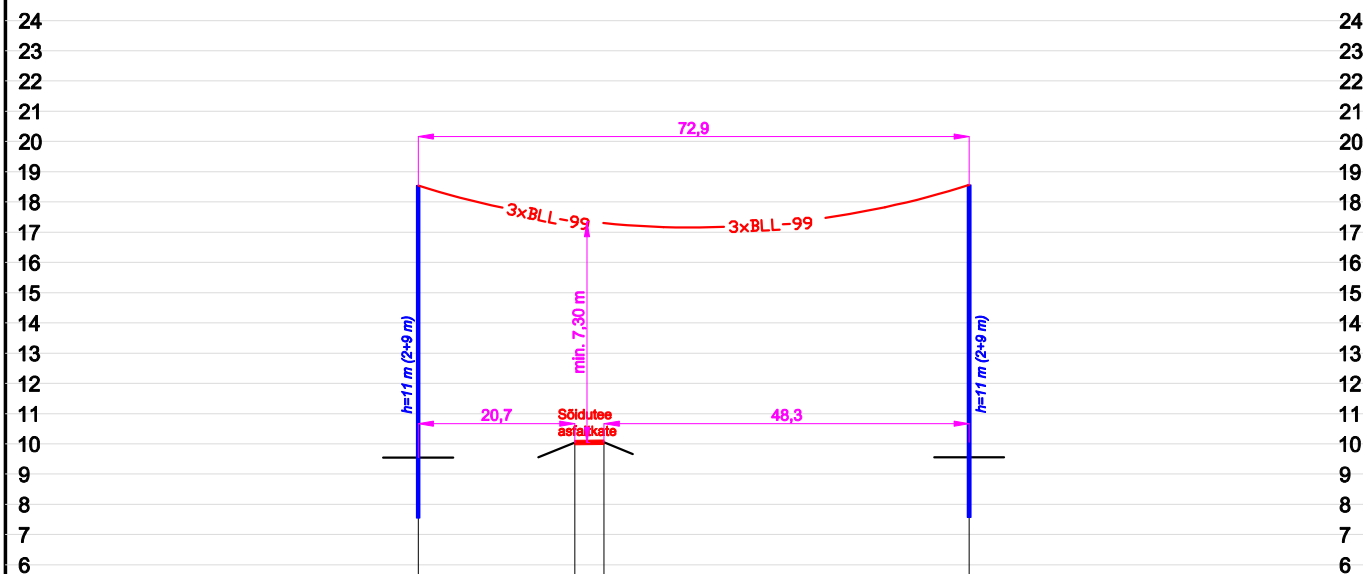

M_v = 1:250

M_H = 1:1000

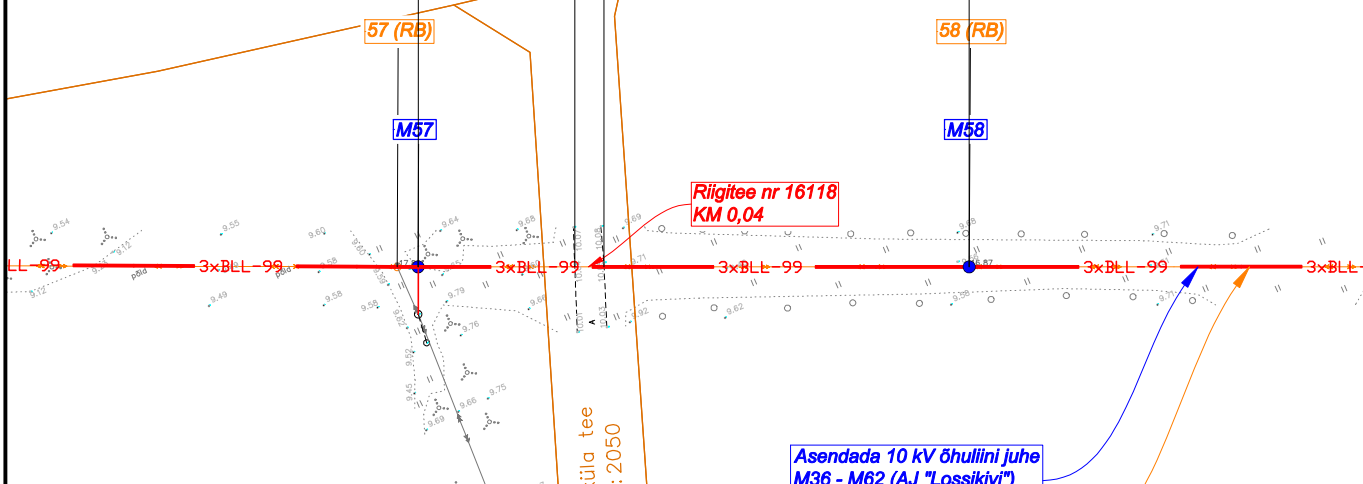

Projekt:			Haapsalu-Unguru 10 kV liini rekonstrueerimine lõigul AJ "Pusku" - AJ "Sepa" Pusku küla, Mäeküla küla, Sepaküla küla, Haapsalu linn, Lääne maakond			Tellija:			Elektrilevi OÜ						
Joonis:			Ristmäväl			Joonise nr:			JT1099-5						
<div>DRAFTIT</div> <div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Imreasku 3, 50412 Tarlu info@draftit.ee</div>			Projekteeris		Mikk Reiter		Tel. 5348 2352		Möötkava 1:1000 / 1:250			Leht		Lehti	
			Kontrollis		Aro Kivisild										
											Staadium		Tööprojekt		55