



Kaablikanaliseerimise torude / kaitsetorus kaablite paigaldamine sõidutee alla kinnisel meetodil

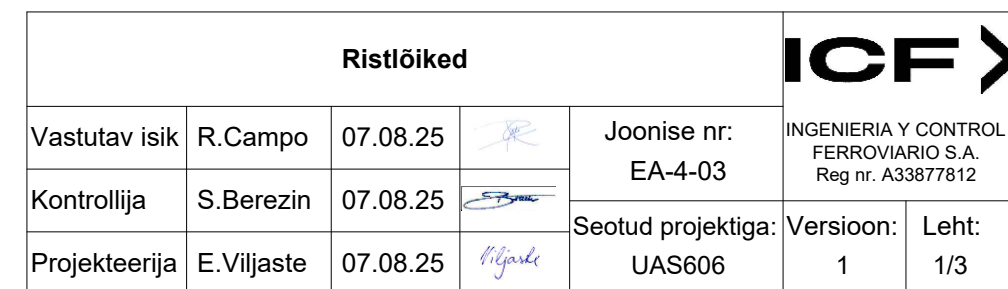


Ristlõiked: Vastse-Kuuste raudteeülesõit km 28,476

Lõige 1-1

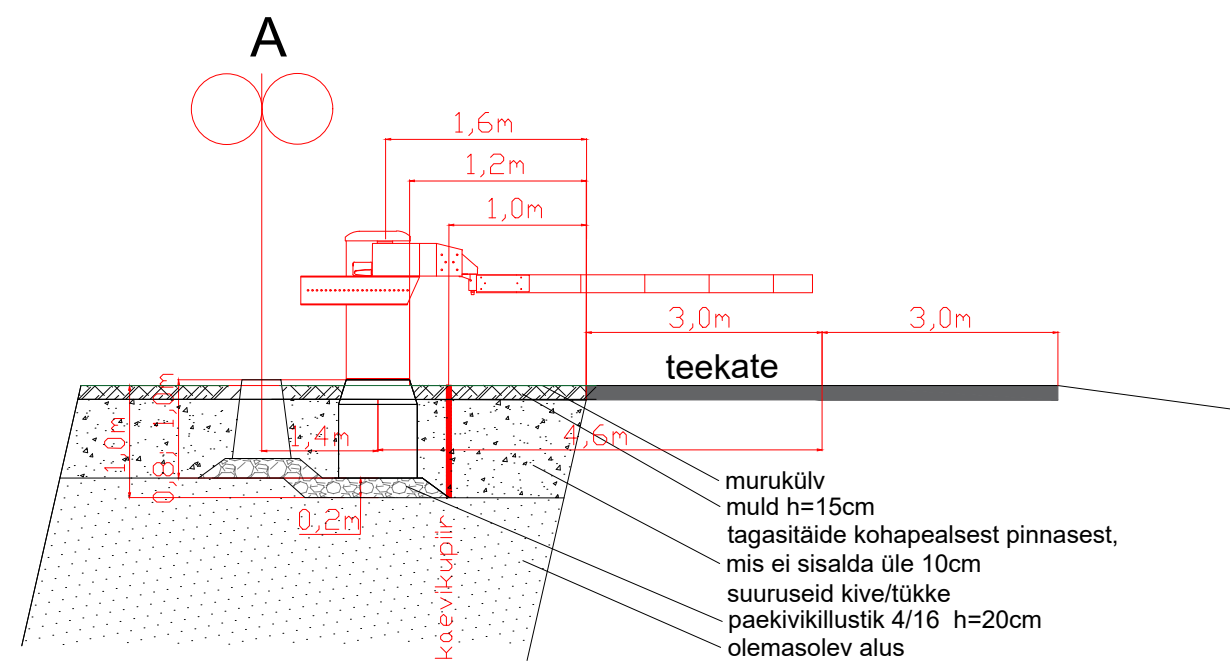

Lõige 2-2



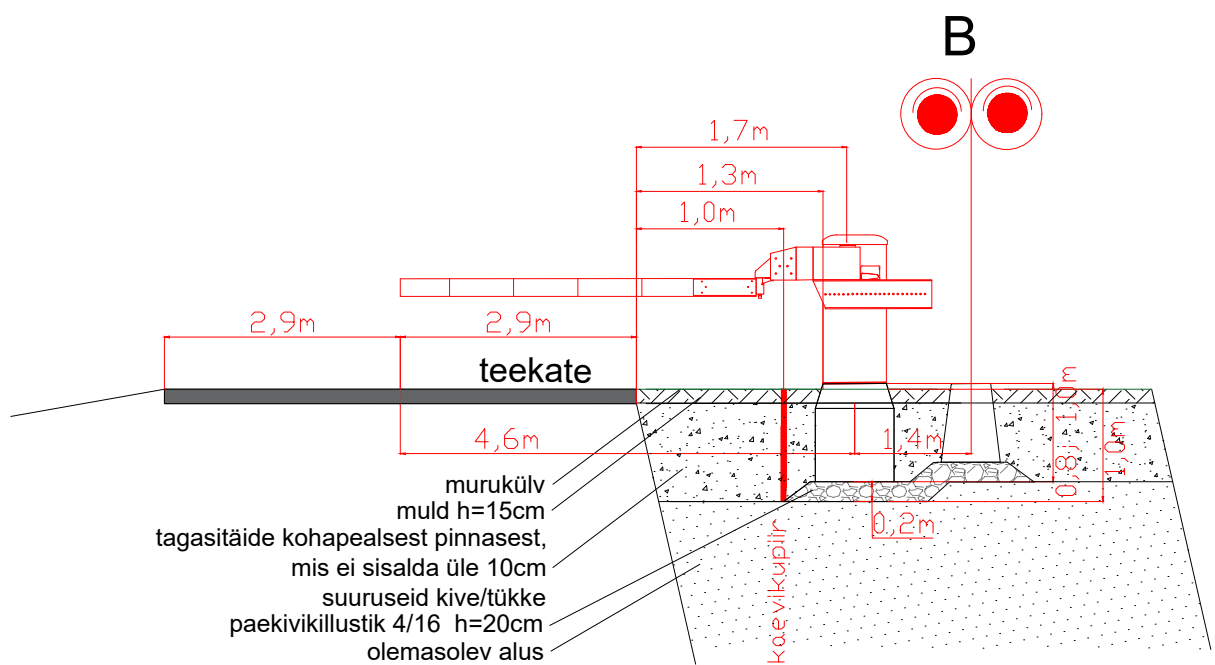


Ristlõiked					ICF	
Vastutav isik	R.Campo	07.08.25		Joonise nr: EA-4-03	INGENIERIA Y CONTROL FERROVIARIO S.A. Reg nr. A33877812	
Kontrollija	S.Berezin	07.08.25		Seotud projektiga: UAS606		
Projekteerija	E.Viljaste	07.08.25			Versioon: 1	Leht: 2/3

Ristlõiked: Vastse-Kuuste raudteeülesõit km 28,476 (riigitee nr 18180 Ahja - Vastse-Kuuste tee km 10,104)

M 1:100

Kaablite paigaldamine lahtisel meetodil

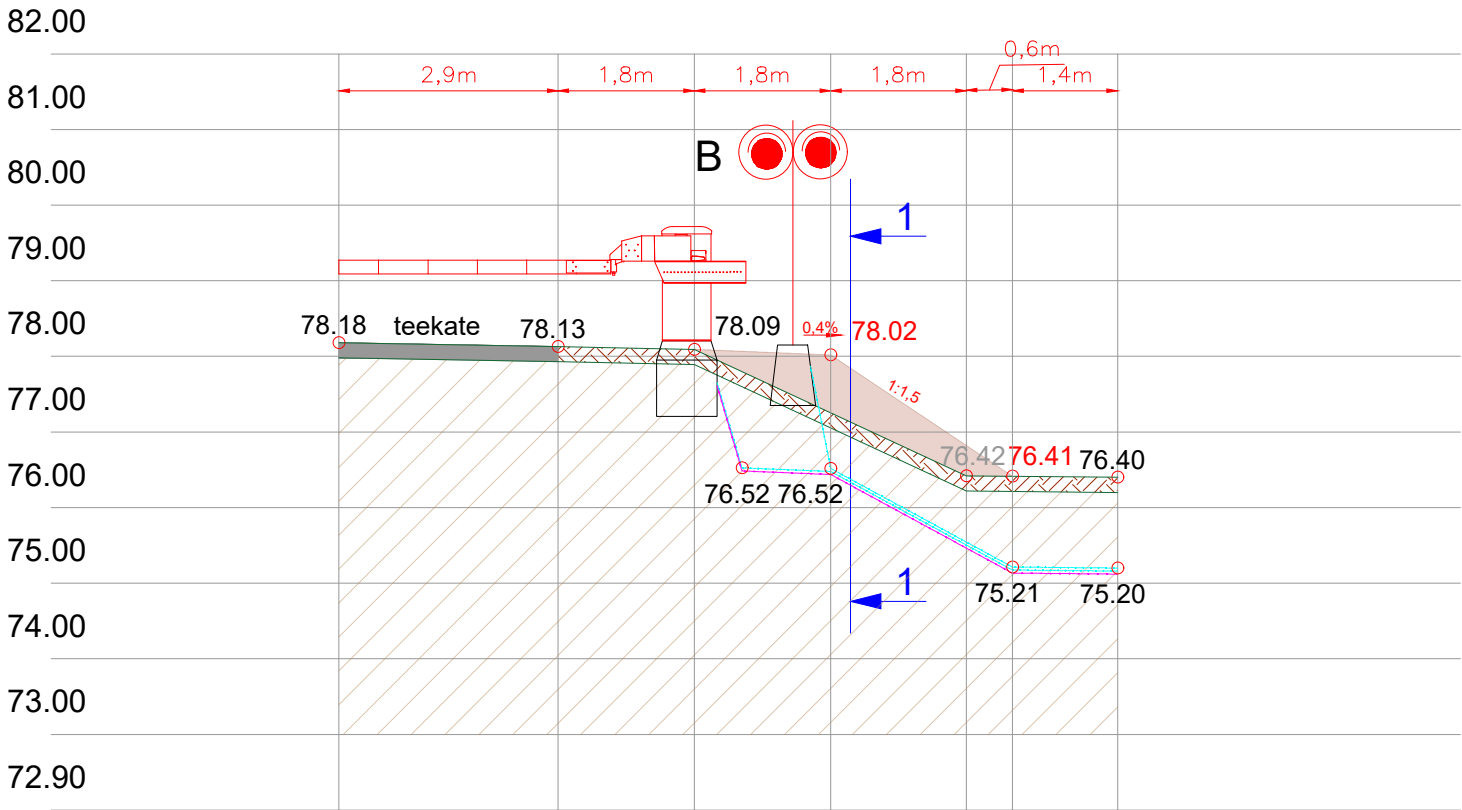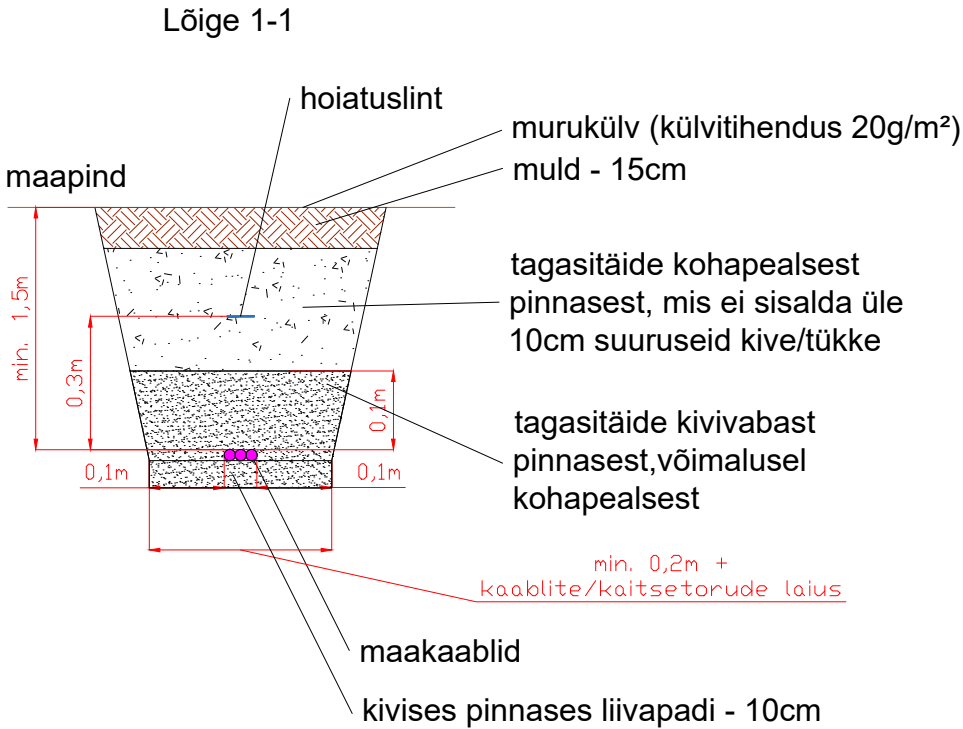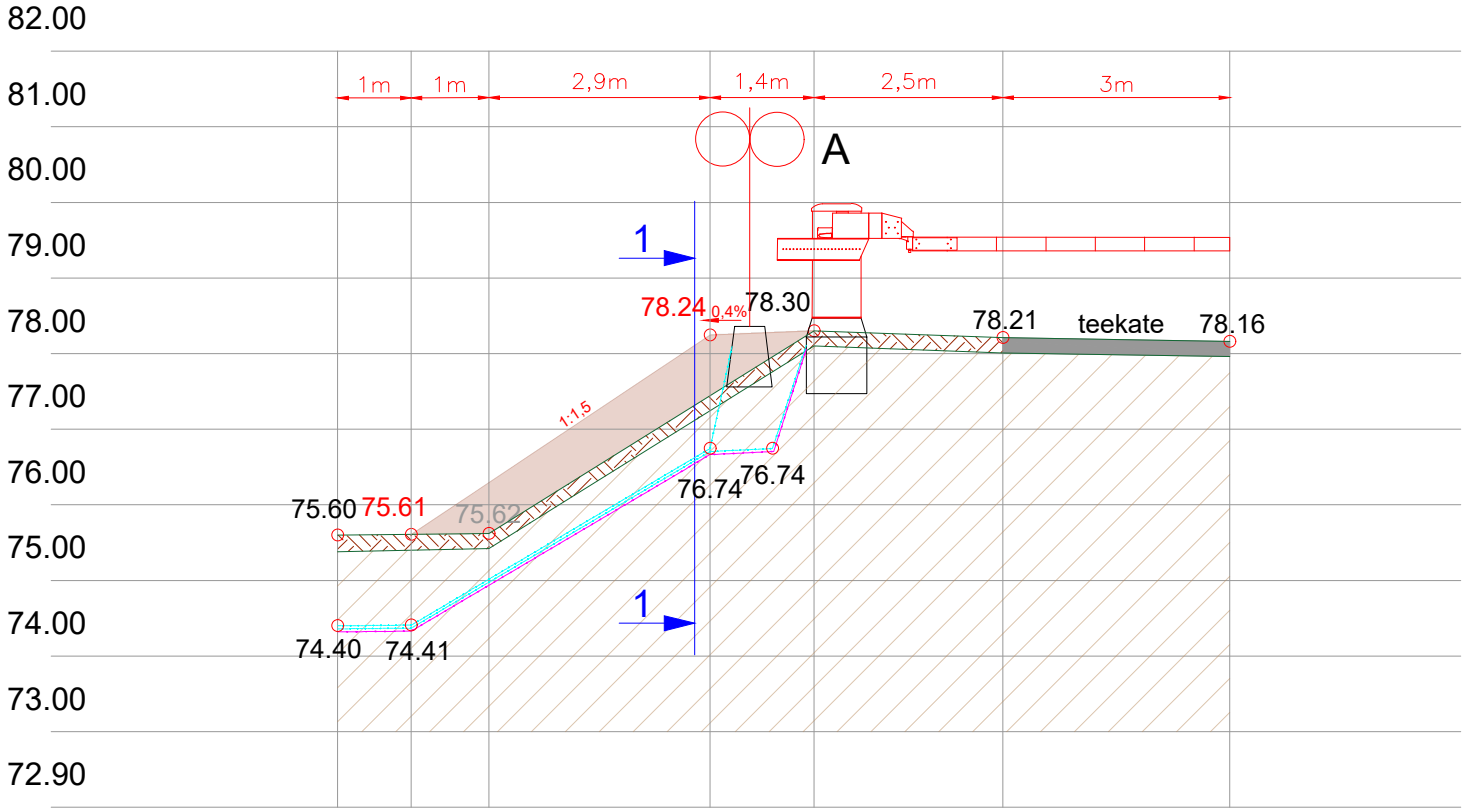

Ristlõiked					ICF	
Vastutav isik	R.Campo	07.08.25		Joonise nr: EA-4-03	INGENIERIA Y CONTROL FERROVIARIO S.A. Reg nr. A33877812	
Kontrollija	S.Berezin	07.08.25		Seotud projektiga: UAS606		
Projekteerija	E.Viljaste	07.08.25			Versioon: 1	Leht: 3/3