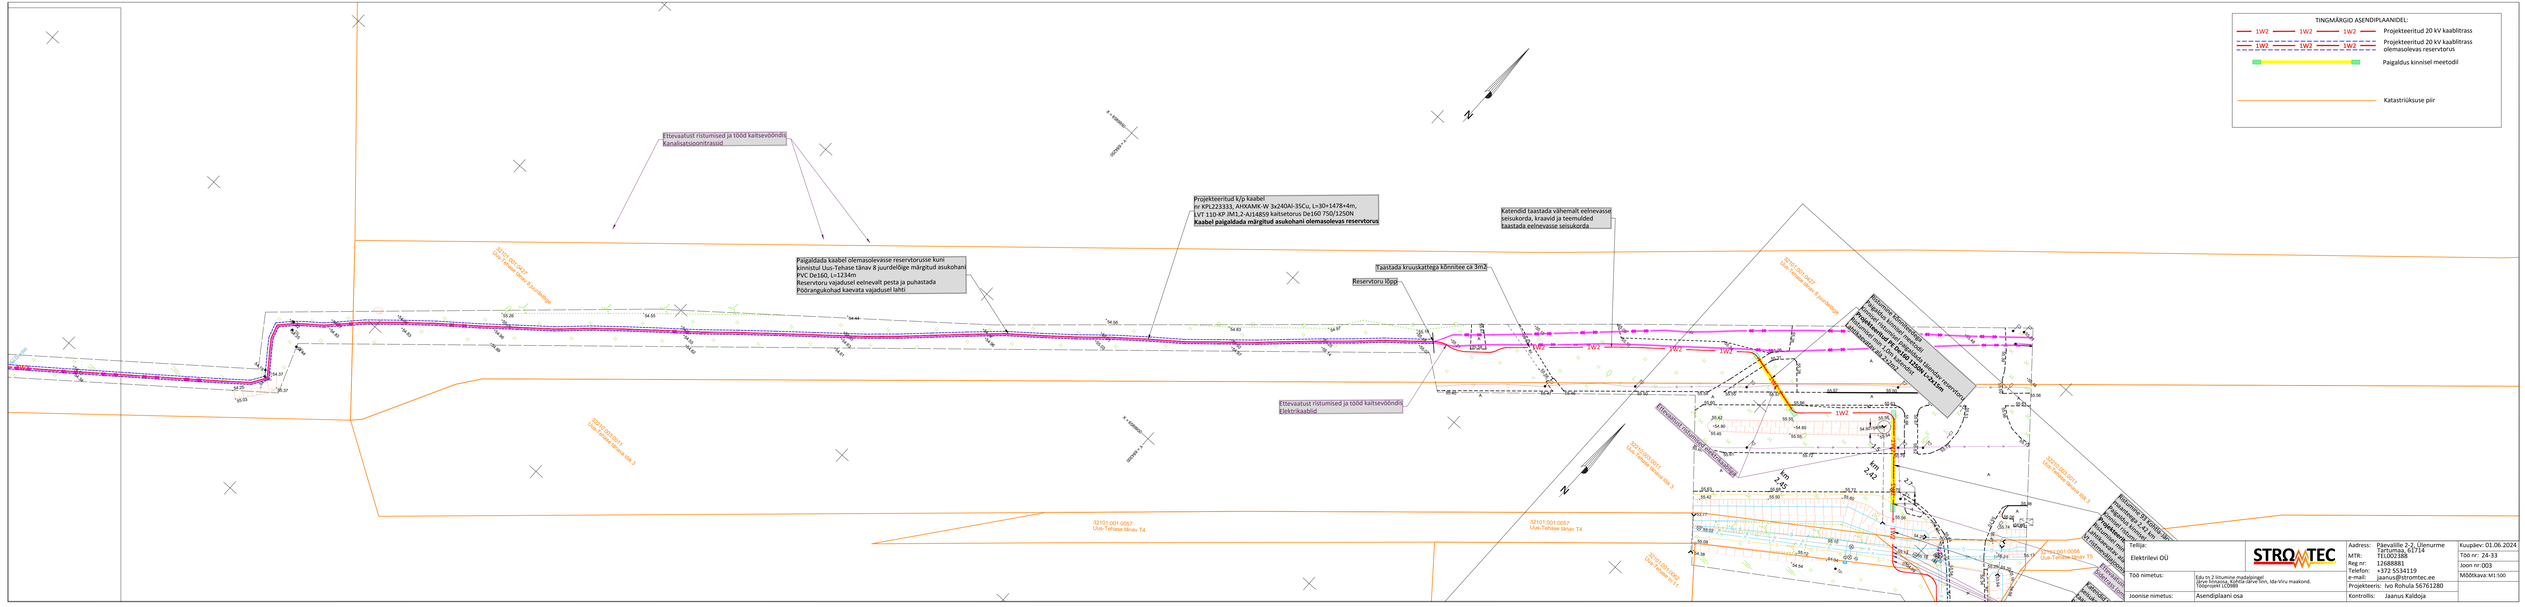
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:
1W2 Projekteeritud 20 kV kaablitrass
1W2 Projekteeritud 20 kV kaablitrass olemasolevas reservtorus
Paigaldus kinnisel meetodil
Katastriüksuse piir
Ettevaatust ristumised ja tööd kaitsevööndis Kanalisatsioonitrassid
Paigaldada kaabel olemasolevasse reservtorusse kuni kinnistul Uus-Tehase tänav 8 juurdelõige märgitud asukohani PVC De160, L=1234m
Reservtoru vajadusel eelnevalt pesta ja puhastada
Põörangukohad kaevata vajadusel lahti
Projekteeritud k/p kaabel
nr KPL223333, AHXAMK-W 3x240Al-35Cu, L=30+1478+4m,
LVT 110 KP JML2-A/1489 kaitsetoru De160 750/1250N
Kaabel paigaldada märgitud asukohani olemasolevas reservtorus
Katendisl taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, krasvid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda
Taastada kruuskattega kõnnitee ca 3m2
Reservtoru lõpp
Ettevaatust ristumised ja tööd kaitsevööndis Elektrikaablid
Projekteeritud kaabel olemasolevasse reservtorusse
Kaabel 1W2 paigaldada olemasolevasse reservtorusse
Kaabel 1W2 paigaldada olemasolevasse reservtorusse
Ettevaatust ristumised ja tööd kaitsevööndis Elektrikaablid
Ettevaatust ristumised ja tööd kaitsevööndis Kanalisatsioonitrassid
32101:001:0027 Uus-Tehase tänav 8 juurdelõige
32101:001:0011 Uus-Tehase tänav 10
32101:001:0057 Uus-Tehase tänav T4
32101:001:0057 Uus-Tehase tänav T4
32101:001:0011 Uus-Tehase tänav 10
32101:001:0027 Uus-Tehase tänav 8 juurdelõige
32101:001:0027 Uus-Tehase tänav 8 juurdelõige
32101:001:0011 Uus-Tehase tänav 10
32101:001:0057 Uus-Tehase tänav T4
32101:001:0058 Uus-Tehase tänav T5
Tellija: Elektrilevi OÜ
Töö nimetus: Edu tn 2 liitumine maaliinivõrgu (pirse liitumine, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond. Tööprojekt U2089)
Joonise nimetus: Asendiplaani osa
STROMTEC
Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714
MTR: 12100288
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteeris: Ivo Rohula 56761280
Kontrollis: Jaanus Kalsbos
Kuupäev: 01.06.2024
Töö nr.: 24-32
Joon nr 003
Mõõtkava M1:500