Ristumine kõnniteedega
Paigaldus kinnisel meetodil
Kinnisel ristumisel paigaldada täiendav reservtoru
Projekteeritud PE De160 1250N L=2x15m
Ristumisel min 1,0m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

32101:001:0427
Uus-Tehase tänav 8 juurdelõige

32210:003:0011
Uus-Tehase tänava lõik 3

Ristumine 93 Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku tee maanteega 2,42 km
Paigaldus kinnisel meetodil
Kinnisel ristumisel paigaldada täiendav reservtoru
Projekteeritud PE De160 1250N L=2x20m
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 1

Ettevaatust ristumine
Sidetrass (omanik teadmata)

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda
Ristumisel kraaviga paigaldada kaabel min 1,0m vooluala põhjast

32141:001:0058
Uus-Tehase tänav T5

Ettevaatust ristumised ja tööd kaitsevööndis
Gaasitrass
Kanalisatsioonitrass
Veetrass
Sidetrass (omanik teadmata)

X = 6590000

Ettevaatust tööd kaitsevööndis
Veetrass
Kaabel paigaldada vahekaugusega min 0,5m

Ettevaatust ristumised elektrikaabliga

km 2,42

km 2,45

1W2

1.5

2.7

TP

32101:001:0066
Edu tn 1

32210:003:0011
Uus-Tehase tänava lõik 3

32101:001:0062
Uus-Tehase tn 11

32101:001:0057
Uus-Tehase tänav T4

X = 6589950

Y = 684450

32101:001:0063
Edu tn 2

Projekteeritud k/p kaabel
nr KPL223333, AHXAMK-W 3x240Al-35Cu, L=30+1478+4m,
LVT 110-KP JM1,2-AJ14859 kaitsetorus De160 750/1250N

32101:001:0068
Edu tn 3

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM1000, AJ14859, 630 kVA trafoga
Nurga koordinaadid ca:
X = 6589937.06 Y = 684511.52
X = 6589934.99 Y = 684513.40
X = 6589933.47 Y = 684511.73
X = 6589935.54 Y = 684509.85
Maapinna 0.00=55.00, Alajaama 0.00=55.20
Rajada maanduskontuur
Alajaama paigaldada NB SERVICE OÜ Tootja liitumispunkt (630A)

AJ14859

32101:001:0064
Edu tn 4

32101:001:0060
Tuleviku tänav

N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud komplektalajaam
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur

RISTMEVÄLJA JOONIS 1
93 Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 2,42 L=2x20m

Side- ja elektritrasside sügavused on teadmata ning kujutatud tinglikult

32210:003:0011
Uus-Tehase tänava lõik 3

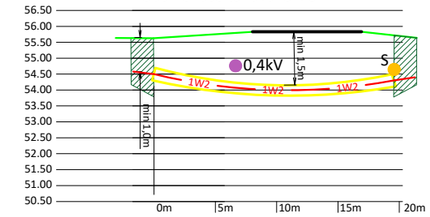

MÄRKUSED:
Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STRØMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 01.06.2024
Töö nimetus:	Edu tn 2 liitumine madalpingel Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LC0989	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 24-33 Joon nr: 004 Mõõtkava: M1:500
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	