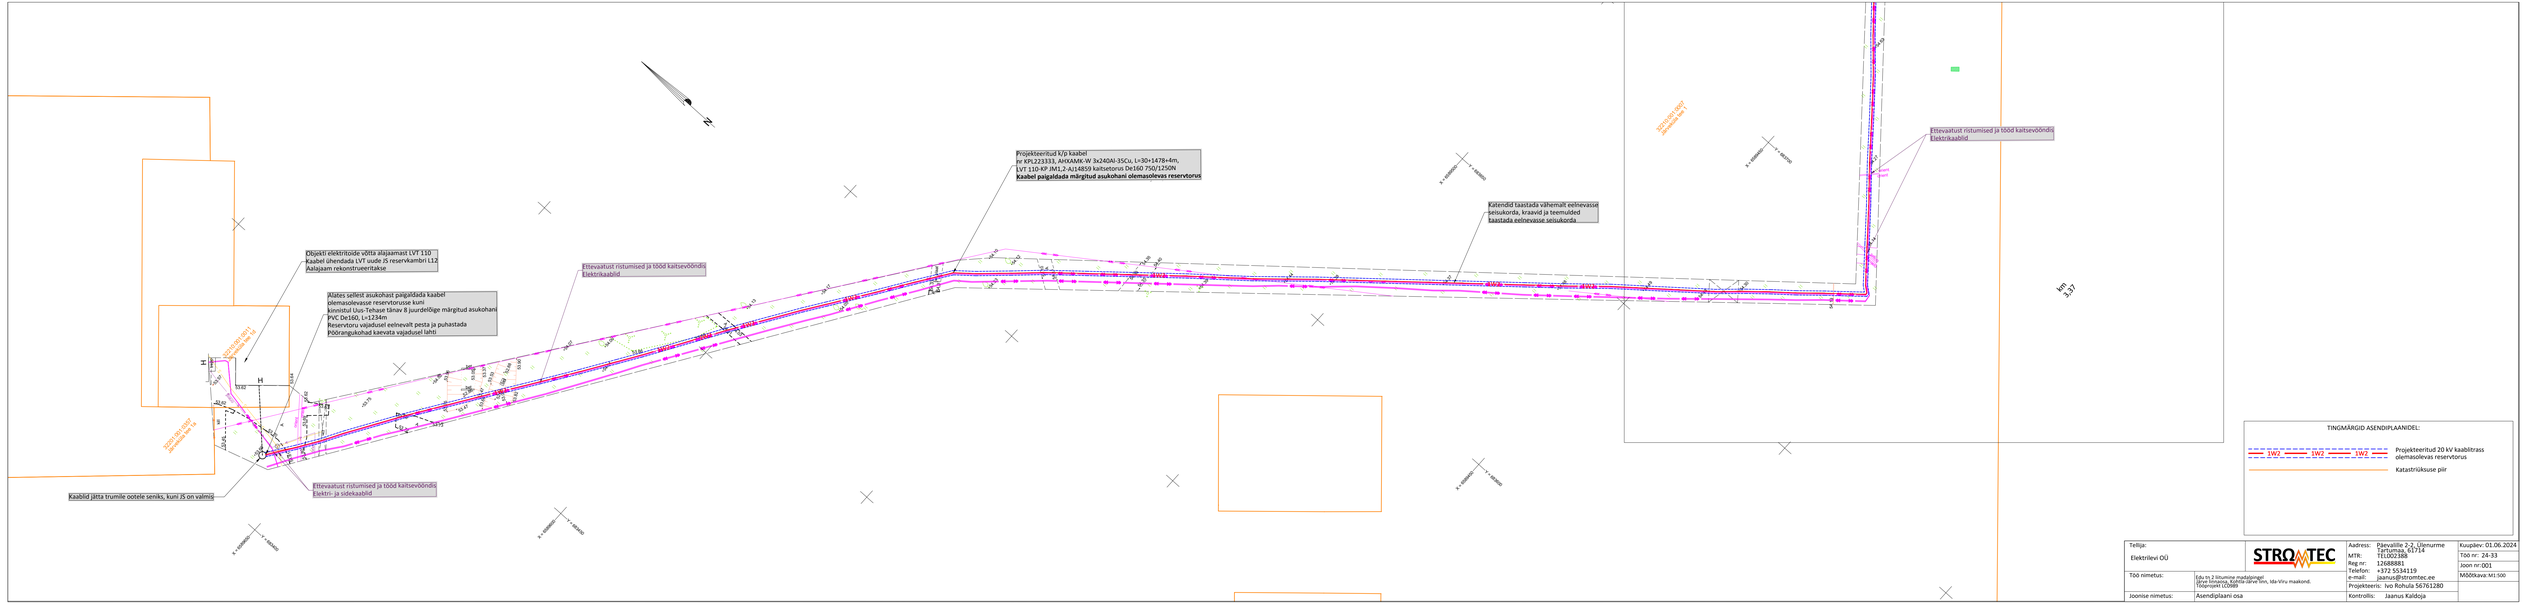
Projekteeritud k/p kaabel
nr KPL223331, AHSAMK-W 3x240Al-35Cu, L=30+1478+4m,
LVT 110-KP JM1,2-Aj14859 kaitsetoros De160 750/1250N
Kaabel paigaldada märgitud asukohani olemasolevas reservtorus
Katenvidid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda
Ettevaatust ristumisel ja tööd kaitsevööndis Elektrikaablid
Objekti elektritoide võtta alajaamast LVT 110 kaabel ühendada LVT suvle JS reservkambri L12 Aalajaam rekonstrueeritakse
Alates sellest asukohast paigaldada kaabel olemasolevasse reservtorusse kuni kinnistul Uus-Tehase tänav 8 juurdelõige märgitud asukohani PVC De160, L=124m
Reservtoru vajadusel eelnevalt pesta ja puhastada
Pöörangukohad kaevata vajadusel lahti
Ettevaatust ristumisel ja tööd kaitsevööndis Elektrikaablid
Kaablid jätta trumlie ootele seniks, kuni JS on valmiq
Ettevaatust ristumisel ja tööd kaitsevööndis Elektri- ja sidekaablid
SOJUS OÜ 10KV JAOTUSVÕRK
SOJUS OÜ 10KV JAOTUSVÕRK
km 3,37
N
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:
1W2
Projekteeritud 20 kV kaabeltrass olemasolevas reservtorus
Katastriüksuse piir
Tellija: Elektrilevi OÜ
STROMTEC
Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714
MTR: 12L0023B8
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteeris: Ivo Rohula 56761280
Kontrollis: Jaanus Kaldoja
Kuupäev: 01.06.2024
Töö nr.: 24-32
Joon nr: 001
Mõõtkava: M1:500
Töö nimetus: Edu tn 2 liitumine maaliinnuga! Ülne linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LO089
Joonise nimetus: Asendiplaani osa