

## Laur Kõiv

**Saatja:** Laur Kõiv  
**Saatmisaeg:** esmaspäev, 18. september 2023 15:59  
**Adressaat:** 'Piret.Kikkas@skpk.ee'  
**Teema:** Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla ÜVK torustike III etapp  
**Manused:** IKÕ näidislahendus.pdf


Tere

Oleme projekti läbi vaadanud ning palume täiendada/korrigeerida.

- Palume IKÕ plaanide loetavust parandada. Eemaldada asjasse mittepuutuv info (näiteks kõrgusandmed). Plaani värvuse poolest korrigeerida (taustainfo halliga, punased ristid halliga), et IKÕ ala ja antud vee- ja kanalitorud oleks selgesti tuvastatavad. Tingmärkides kajastada IKÕ plaanile oluline info vastavalt IKÕ näidislahendusele.
- Palume lisada IKÕ plaanide tabelitesse sihtotstarve.

Katastriüksuse tunnr ja sihtotstarve
72704:002:0095 11403 Ääsmäe mõi
72704:002:0095 11403 Ääsmäe mõi


- Palume IKÕ asendiplaanidel paigutada riigitee maaüksuste katastritunnused ja nimed loetavalt.
- Antud IKÕ ala on ilmselt osaliselt väljaspool riigitee maaüksust. Palume kontrollida ning korrigeerida.

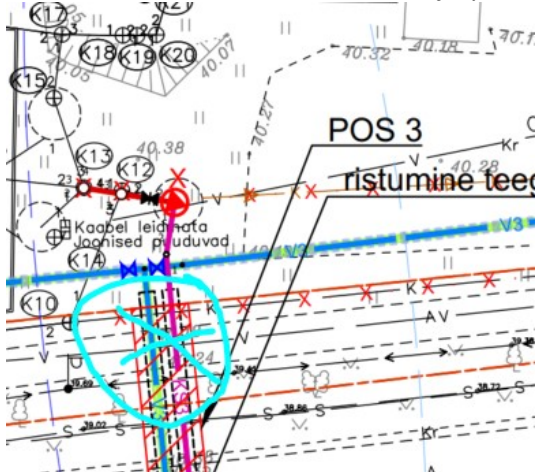

- Palume asendiplaani tingmärkidesse lisada musta katkendjoone selgitus vee, kanali ja survekanali kohta.



- Ristlõikejoonistel kajastada tabelis andmed ka kanalisatsiooni torustike kohta.
- Ristmevälja jooniselt „23000047\_TP\_VK-7-10\_v01\_MNT-ristloige“ nähtub, et veetoru rajamissügavus pole piisav. Palume kontrollida ning korrigeerida.

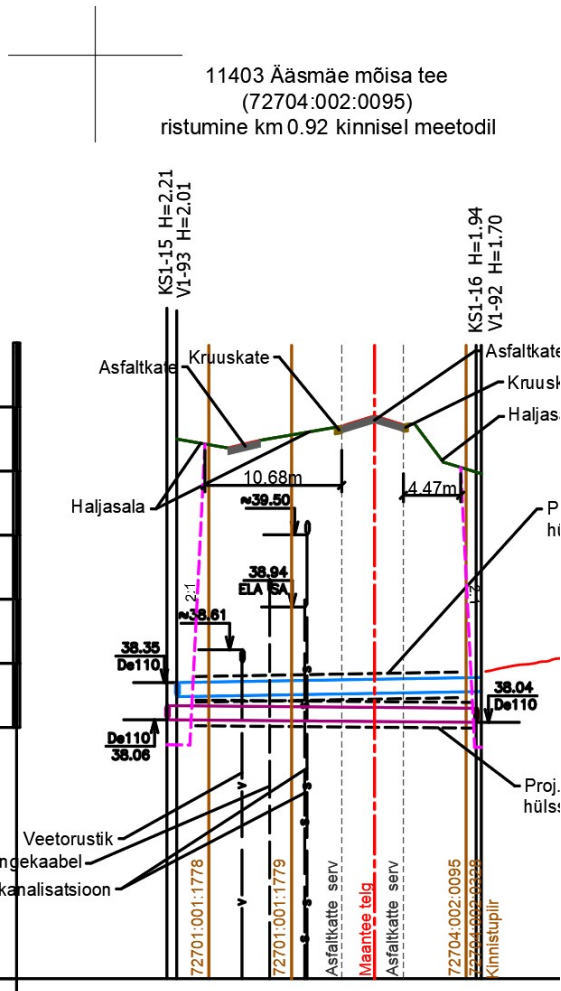

Palume projekti täiendada ning edastada projekt e-mailile [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee).

Parimate soovidega



**Laur Kõiv**  
Peaspetsialist  
Kooskõlastuste üksus  
Planeerimise osakond  
55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](http://transpordiamet.ee)

