
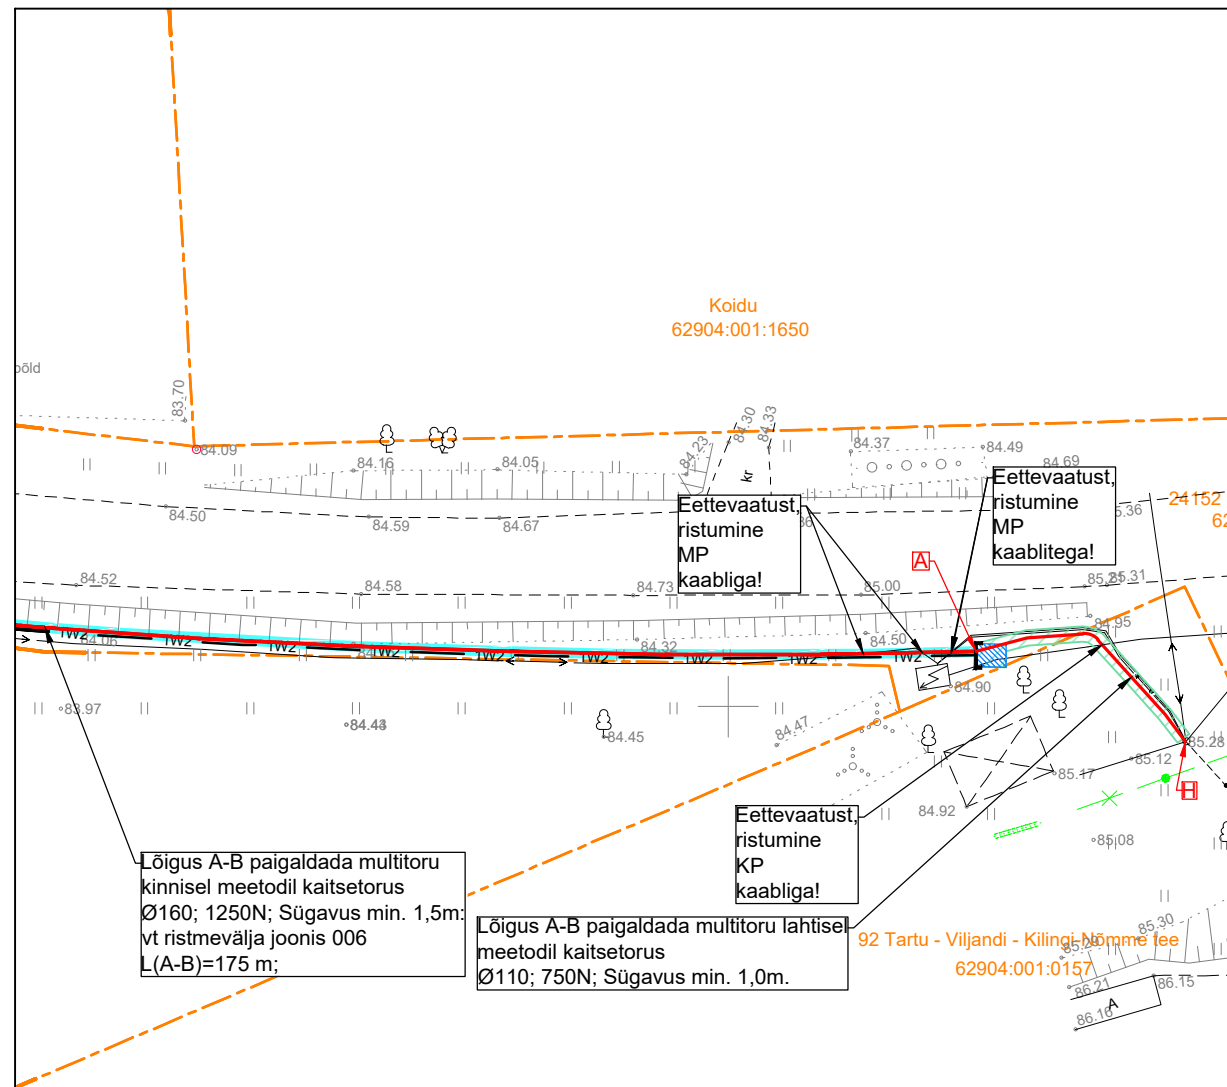


# STEOMTEC TÖÖ NR 25-89S TINGMÄRGID

- Proj. maasisene multitoru
- Proj. maasisene multitoru kinnisel meetodil
- Proj. multitoru õhuliin
- Kinnise meetodi kaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpinge-kaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev drenaaž
- Katastriüksuse piir

## STEOMTEC TÖÖ NR 25-89 TINGMÄRGID

- 1W2 1W2 Proj. keskpinge kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 1W1 Proj. madalpinge kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. madalpinge rippkeerdkaabel
- Proj. alajaam 1VM250 maanduspaigaldisega

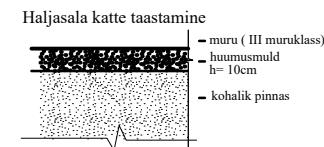

Tellija: Enefit AS			Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 29.12.2025
Töö nimetus: Sidevõrgu ümberehitus, Päre küla, Viljandi vald, Viljandi maakond. VT2232			MTR:	TEL002388	Töö nr: 25-89S
			Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 003
			Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
			E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 003		Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
			Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	