## LÕIGE 1 - 1

PK 0+50

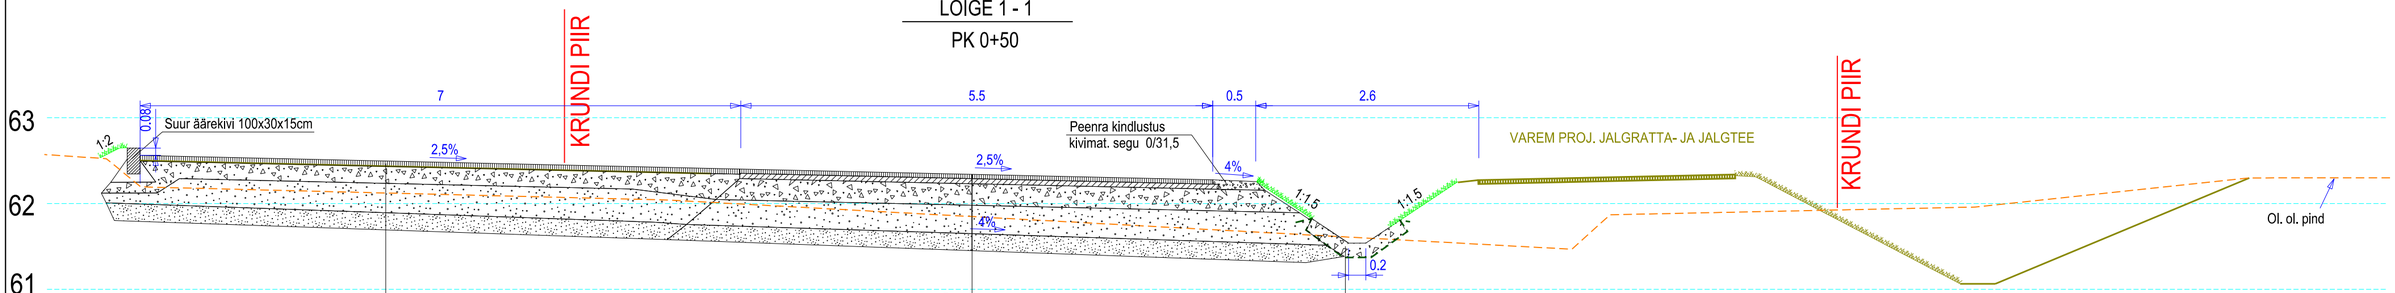


| | |
|---|---|
| AC 16 Surf | 6 cm |
| Killustikalus | 20 cm |
| Liivalus | 30 cm |
| Mulde pinnas, filtr ≥0,5m/ööp | min 20 cm |
| Aluspinnas | |

| | |
|---|---|
| AC 16 Surf | 5 cm |
| AC 20 Base | 6 cm |
| Killustikalus | 25 cm |
| Liivalus | 30 cm |
| Mulde pinnas, filtr ≥0,5m/ööp | min 20 cm |
| Aluspinnas | |

| | |
|---|---|
| Killustik fr 16/32 | 15 cm |
| Geotekstiil NGS4 | |
| Aluspinnas | |

## LÕIGE 2 - 2

PK 3+25

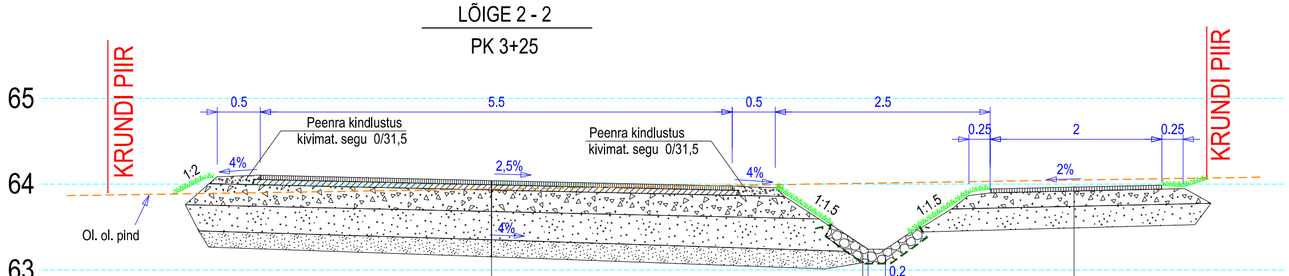


| | |
|---|---|
| AC 16 Surf | 5 cm |
| AC 20 Base | 6 cm |
| Killustikalus | 25 cm |
| Liivalus | 30 cm |
| Mulde pinnas, filtr ≥0,5m/ööp | min 20 cm |
| Aluspinnas | |

| | |
|---|---|
| Kivikindlustus betoonil | 15 cm |
| Geotekstiil NGS4 | |
| Aluspinnas | |

| | |
|---|---|
| AC 8 surf | 5 cm |
| Killustikalus | 20 cm |
| Liivalus | 20 cm |
| Aluspinnas | |

Märkused:

1) Killustikalused ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nõuetele (kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 22.11.2016 nr. 0215)

2) Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ tabeli nr.1 veerule 6 AKÖL 20 500 - 3000

3) Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 900 - 1499

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projekteerija | Tellija | Töö nimetus | Joonise nimetus |
| TEEDE KAVAND OÜ<br>Vibu 2-22, Tallinn 10415<br>Reg 14433688 Tel 5228003<br>teedekavand@gmail.com<br>MTR EEP004040; EPE001351 | Decol Ehitus OÜ<br>Nõva tn 4a-30, Tartu 50104<br>Reg 10800687<br>Tel +372 503 1497<br>rain@decol.ee | NÕO ALEVIKUS KIRIKU TN PIIRKONNA INFRASTRUK-TUURIDE PROJEKTEERIMINE<br>Osa-1<br>Teedeehitus ja liikluskorraldus (TL) | KONSTRUKTIIVNE RISTPROFIIL |
| Vastutav spetsialist: TIIT KORN /allkirjastatud digitaalselt/ | | Töö number: 2306 | Joonise number: TL-6-01 |
| Projekteeris: TIIT KORN /allkirjastatud digitaalselt/ | | Staadium: PP; Mõõt: 1:50 | Kuupäev: 24.11.2023 |