




Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 1

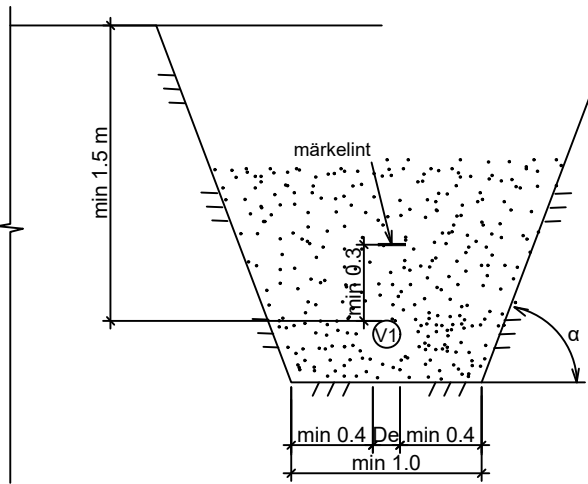


Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 2

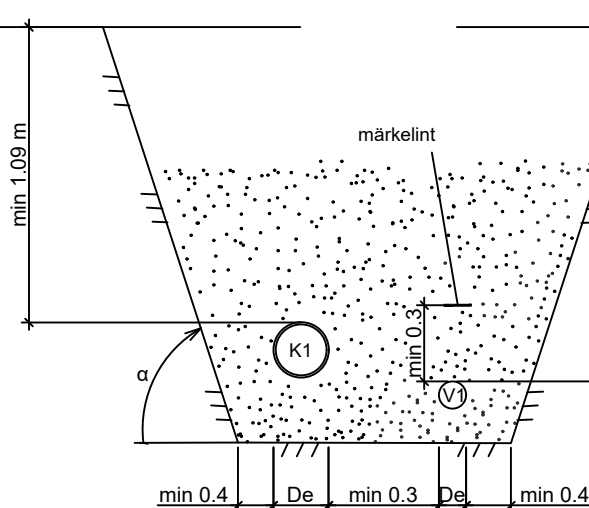

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 3

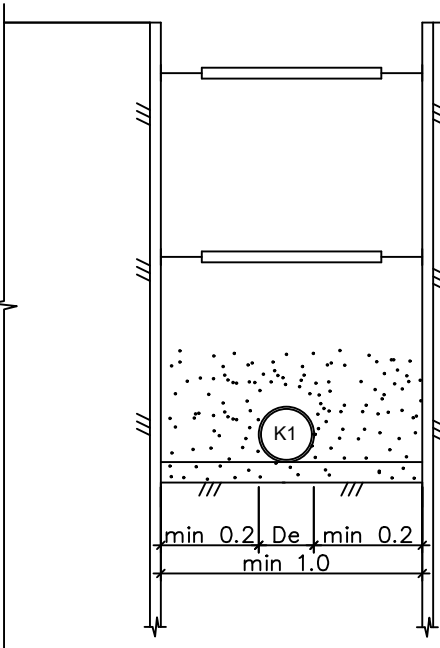

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 4

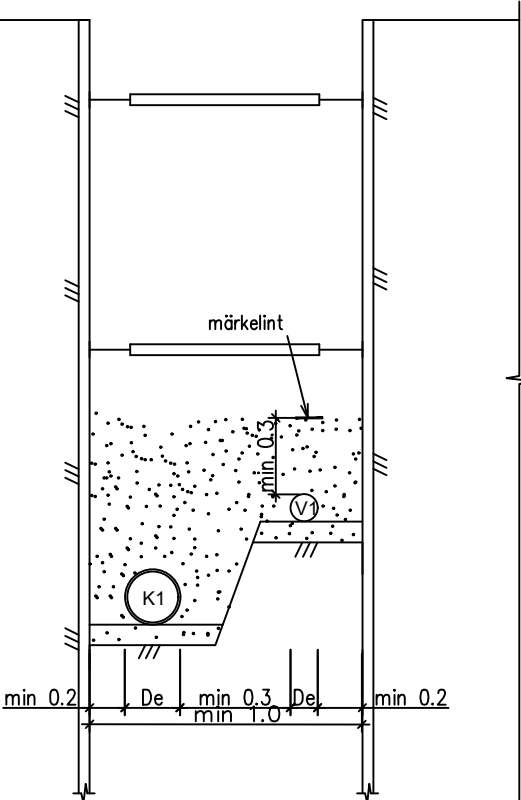


Märkused:
1. Märkelint (-traat) paigaldatakse vee- ja survekanalisatsioonitorustikele
2. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (α) määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest
3. Ebastabiilse pinnase puhul paigaldada killustiku kiht II-klassi filterkangasse, kangas ülekattega


Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

max 1.0m sõidutee all
max 0.7m sõidutee välisel alal

<0,3 m kaabel kaitsehülssis
>0,3 m hülssita
hea paigutus 0,5 m

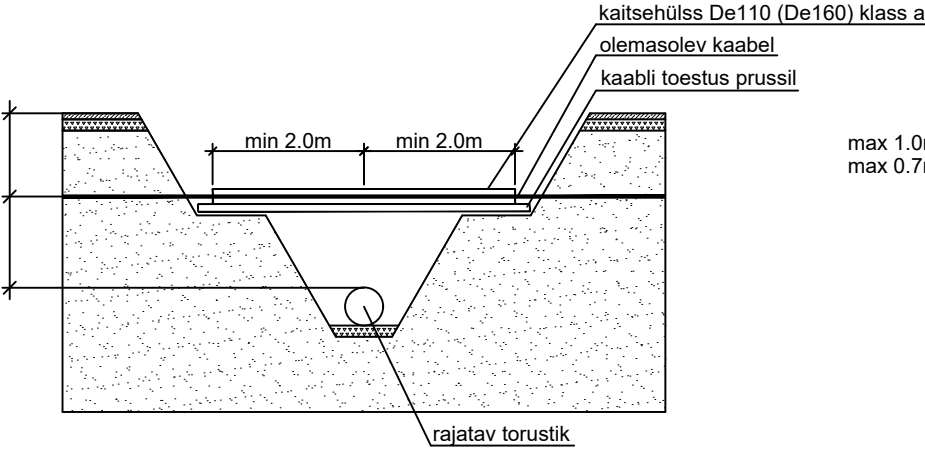


Torustiku paigaldamine paralleelsel
kulgemisel ol.ol. elektri- või sidekaabliga

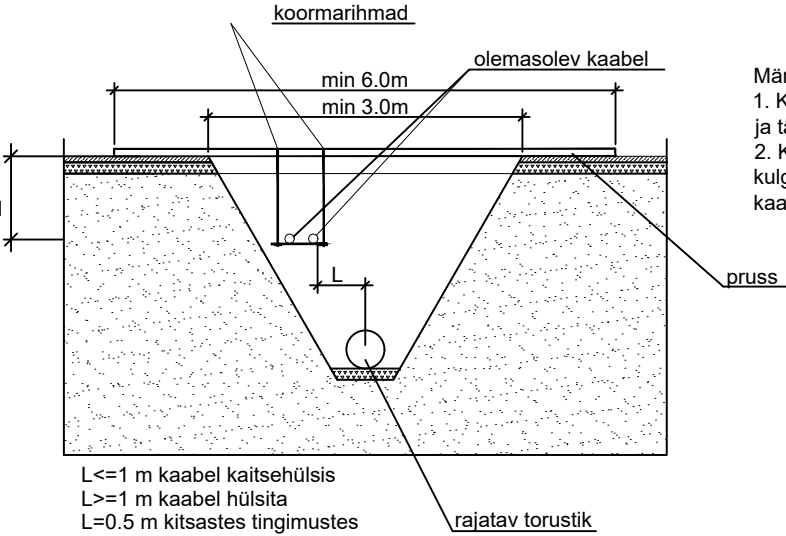

Märkused:
1. Kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihi ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga
2. Kui teostatakse ehitustöid kaabli kaitsetsoonis (kas siis paralleelsel kulgemisel kuni 2m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta kaablivaldajalt kaablite paiknemissügavused.

max 1.0m sõidutee all
max 0.7m sõidutee välisel alal

<0,3 m kaabel kaitsehülssis
>0,3 m hülssita
hea paigutus 0,5 m

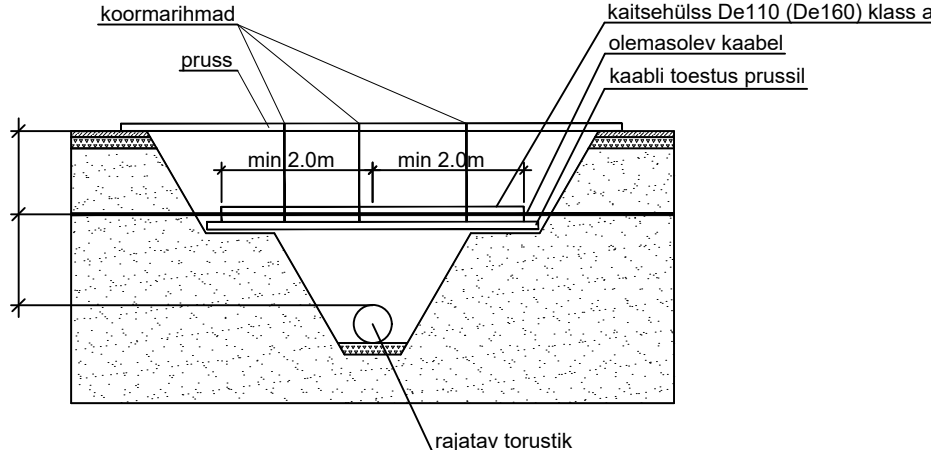

TERMOPILT
PROJEKTEERIMISTÖÖD
Riia mnt. 106, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
TERMOPILT OÜ
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: Hansavest Rental OÜ		Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Oskari tn, Kilksamaa küla, Tori vald		1023	PP
Joonise nimetus: Kaeviku ristlõiked Kaablite toestamine		Kaust nr. VKV-12	
Projekti juht	M. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Joonise nr: 5-01
Vastutav spets.	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:
			Trükitud: 18.06.2024
Faili nimi: 1023_PP_VKV.dwg			