

x= 6579950
y= 530550



72501:001:0182
Kurvi tee L13

72501:001:0181
Kurvi tee 45

72701:002:2113
11192 Püha-Alliku tee

Paigaldada liitumiskilp LK227726
peakaitsmega 3x25A

Tee alla paigaldada maakaabel
kinnisel meetodil L=17 meetrit,
minimaalselt 1,5 m sügavusele

Kinnise meetodi abikaevik
Kaeviku kaugus tee
katendist 6,3 m

72701:002:0266
Loigu-Liisu

ETTEVAATUST!

Ristumine trubiga!
Kaabel paigaldada 1 meetri
sügavusele trubi põhjast

AJ Klaokse:(Saue) F2:


Olemasolevast madalpinge õhuliini postist number 9
ehitada välja maakaabel AXPK 4G50 (MPL423667) kuni
projekteeritud liitumiskilbini LK227726, L=28/40m

72601:001:0084
Kurvi tee 42

Kinnise meetodi abikaevik
Kaeviku kaugus tee katendist 3,42 m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses
kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N

Maakaabel paigaldada
1,2 meetri sügavusele

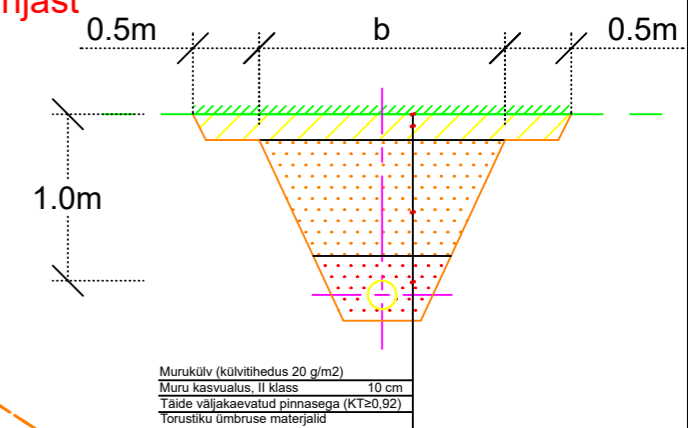

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP õhuliin

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-45_LC0838 Kurvi tee 45, Püha küla topo-geodeetiline alusplaan
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 10.03.2024 Töö nr: 24-8
Töö nimetus: Kurvi tee 45 liitumine madalpingel, Püha küla, Saue vald, Harju maakond. LC0838	E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402	Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Liina Randvoo	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan			