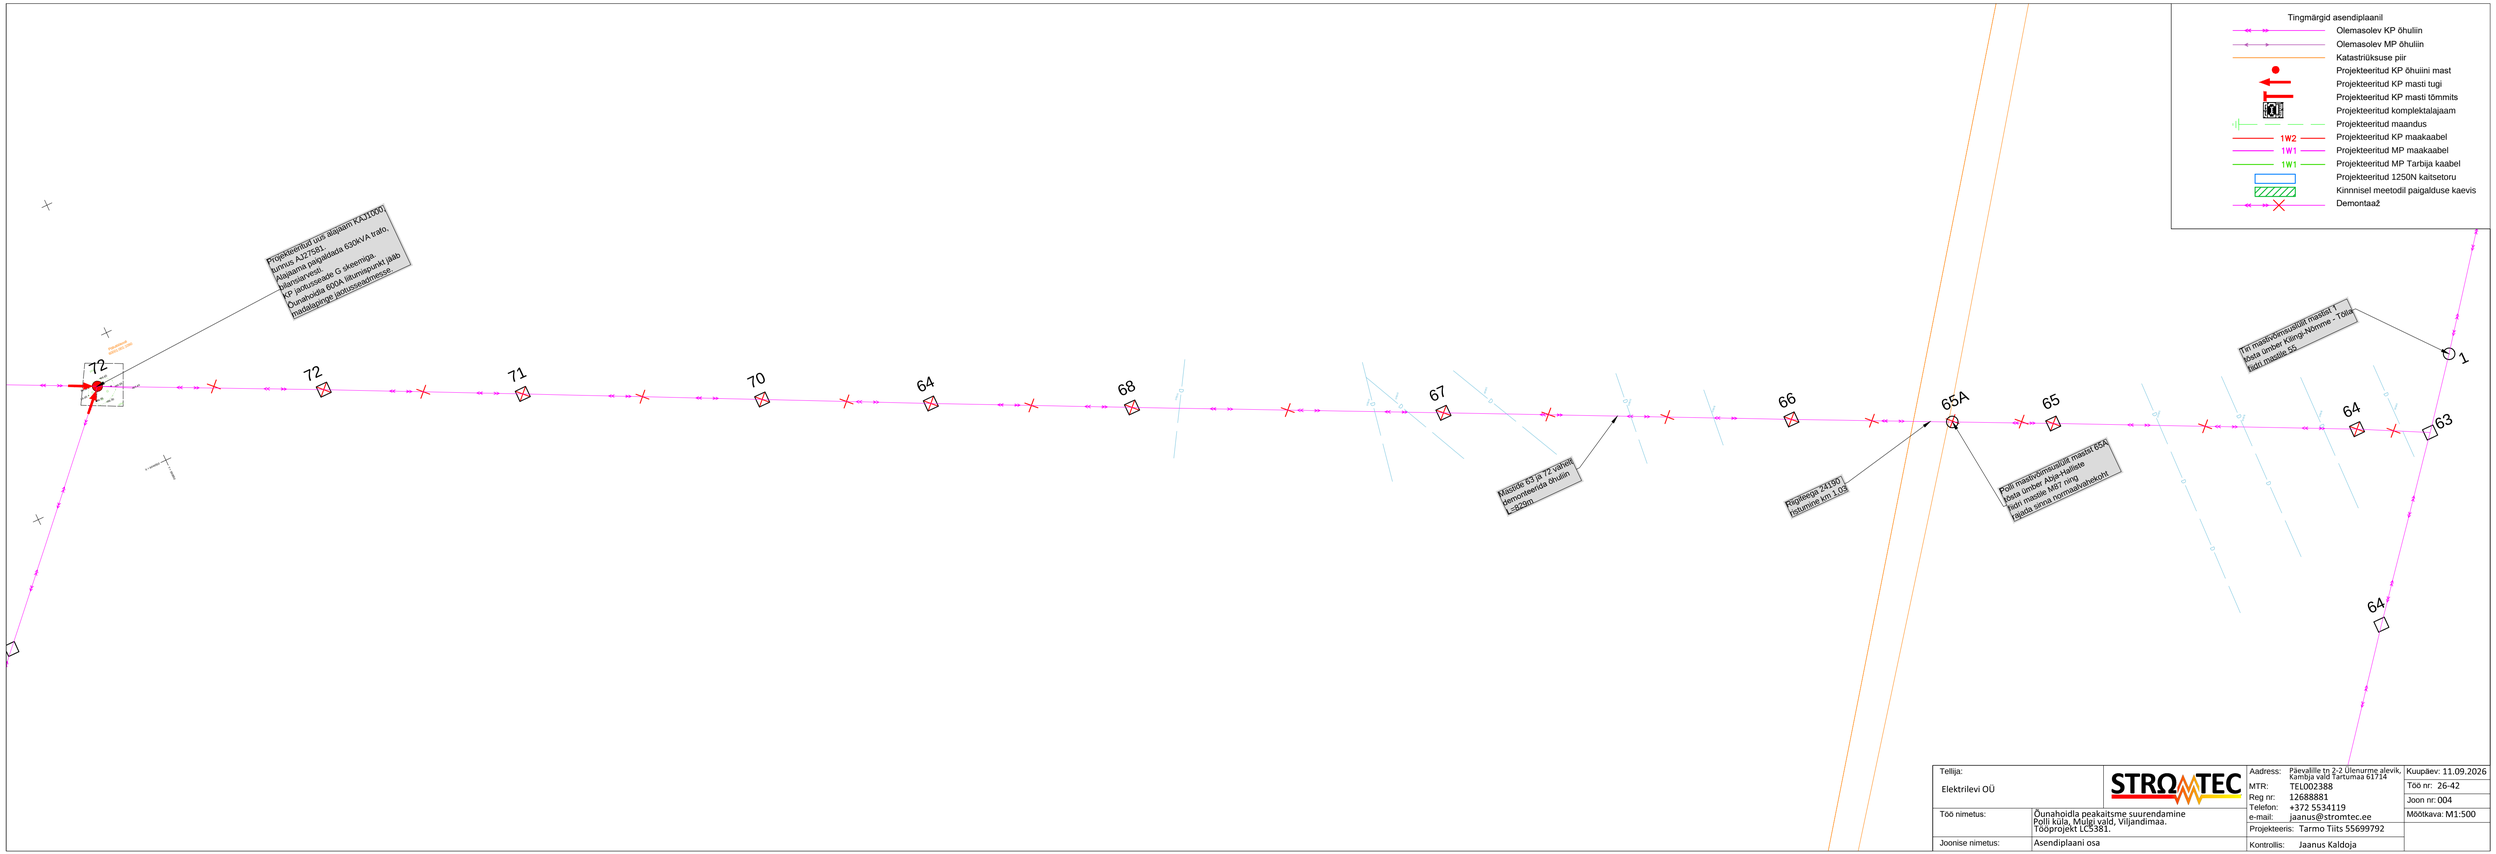

Tingmärgid asendiplaanil
Olemasolev KP õhuliin
Olemasolev MP õhuliin
Katastriüksuse piir
Projekteeritud KP õhuiini mast
Projekteeritud KP masti tugi
Projekteeritud KP masti tõmmits
Projekteeritud komplektalajaam
Projekteeritud maandus
1W2 Projekteeritud KP maakaabel
1W1 Projekteeritud MP maakaabel
1W1 Projekteeritud MP Tarbija kaabel
Projekteeritud 1250N kaitsetoru
Kinnnisel meetodil paigalduse kaevis
Demontaaž
Projekteeritud gaz alajaam KA37000 kuhtus A32581.
Alajaama paigaldada 630kVA trafo.
Alajaama vesti:
MP jaotusseade G-tekemiga.
Õunahoidla 600A lülumisajaM jätab kaablisõrge jaotusseadmesse.
72
72
71
70
64
68
67
66
65A
65
64
63
1
64
Asendis 65 ja 72 vahel demontemida õhuliin ~250m
Projitseige 2X150 katumee km 1 OS
Paigaldada 65 m masti (65A) Asta ümber Alaja-Hallliste Kivi mastile. Mõõr nimi Kaabli sirava normeeritekoht
1m maandusrõngad mastile 1 Asta ümber Kõerga-Nõmme - Tõlla Kivi mastile 65
Tellija:
Elektrilevi OÜ
STRØMTEC
Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714
MTR: TEL002388
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee
Kuupäev: 11.09.2026
Töö nr: 26-42
Joon nr: 004
Mõõtkava: M1:500
Töö nimetus: Õunahoidla peakaitsme suurendamine Polli küla, Mulgi vald, Viljandimaa. Tööprojekt LC5381.
Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792
Joonise nimetus: Asendiplaani osa
Kontrollis: Jaanus Kaldoja