


AJ Kolgi:(Turba) uus F4 paigaldada kaabel 4x120
MPL393920 planeeritud kohta liitumiskilpi.
Paigaldada liitumiskilp LK213797 (PK 3x25A, PLC)
L=419/431m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses
kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D160 750N
Kinniselt PVC D160 1250N

Paigaldada 4-kohaline liitumiskilp LK213797
peakaitsmega 3x25A

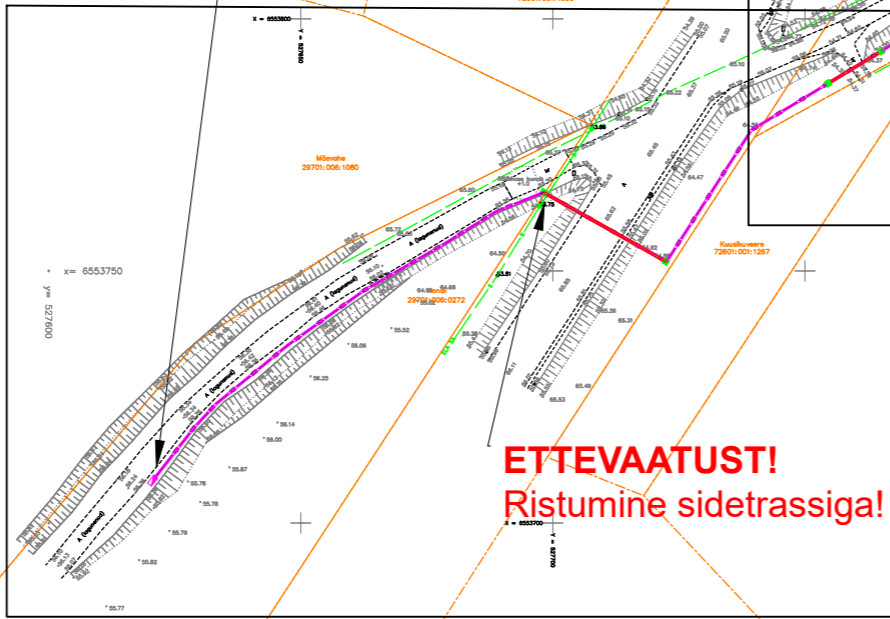

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga!

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga!

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev sidekaabel

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Geoport OÜ tööd nr. A22-183 LR6435 Kondi GEO
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 005 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellijä:		Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 20.02.2022
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: 23-1
Töö nimetus:	Kondi kinnistu liitumine madalpingel Haiba küla, Saue vald, Harjumaa LR6435	E-mail: hardi.tamme@enersense.com	Joon nr: 001/005
		Tel nr: +372 5174402	Mõõtkava: 1:1500
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteeris: Hardi Tamme	
		Kontrollis: Liina Randvoo	