TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev veetorustik
- Olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik
- Olemasolev drenaažitorustik
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev sidekaabel
- Varem likvideeritud rajatis
- Projekteeritud veetorustik
- Projekteeritud reoveekanalisatsiooni torustik
- Projekteeritud kinnistu veetorustik
- Projekteeritud kinnistu reoveekanalisatsiooni torustik
- Likvideeritav rajatis (vt. märkus 13)
- Orienteeruv kaeviku serv
- Kinnisel meetodil rajatavate torustike stardi- ja lõppkaeviku võimalik asukoht
- PA1–1 30,70 — Geoloogilise puuraugu asukoht
- VK-1 DI600 — Projekteeritud siibrikaev (läbimõõduga)
- V-1 — Projekteeritud veetorustiku sõlm
- MK-1 DN25 — Projekteeritud maakraan (läbimõõduga)
- K-2 De400/315 19,41 1) 17,30 2) 17,30 — Projekteeritud kanalisatsiooni-torustiku kontrollkaev
  - maapinna kõrgusmärk
  - kaevust väljuva toru põhja kõrgusmärk
  - kaevu siseneva toru põhja kõrgusmärk
  - kaevu siseneva toru põhja kõrgusmärk
- KK-2 De200/160 20,80 1) 19,40 2) 19,40 — Projekteeritud kanalisatsiooni-torustiku kontrolltoru
  - maapinna kõrgusmärk
  - kaevust väljuva toru põhja kõrgusmärk
  - kaevu siseneva toru põhja kõrgusmärk

Tingmärgid katete taastamise projektist (EXTech Design OÜ, töö nr 24116)

- OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
- PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONNÄÄREKIVI TAASTAMINE
- PROJEKTEERITUD KÕNNITEE BETOONNÄÄREKIVI TAASTAMINE
- PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE ASFALTBETOONKATTE TAASTAMINE (TÜÜP I)
- PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE ASFALTBETOONKATTE TAASTAMINE (TÜÜP II)
- PROJEKTEERITUD KÕNNITEE ASFALTBETOONKATTE TAASTAMINE (TÜÜP III)
- PROJEKTEERITUD BETOONKIVIKATTE TAASTAMINE (TÜÜP IV)
- PROJEKTEERITUD KILLUSTIKKATTE TAASTAMINE (TÜÜP V)
- PROJEKTEERITUD HALJASALA TAASTAMINE

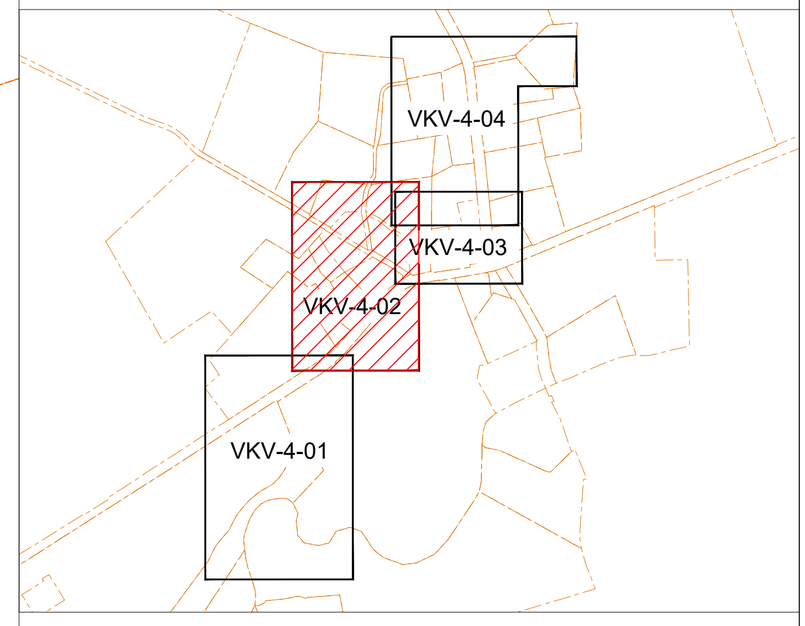

Märkused:

1. Geodeetilise alusplaanina on kasutatud OÜ Geosteeria poolt koostatud mõõdistust (töö nr 24-001, 15.04.2024.a).
2. Tehnovõrkude läheduses teostada kaevetöid käsitsi. Lahtikaevatavad tehnovõrgud tuleb toestada. Lahtised kaablid kaitsta vältimaks nende mehaanilist vigastamist. Kaevetöödel tehnovõrkude kaitsetsoonis lähtuda vastavatest eeskirjadest.
3. Kohati ei ole olemasolevate tehnovõrkude asukohad ja sügavused teada ka nende valdajale (nt. tänavavalgustusekaablid jms). Töövõtjal tuleb arvestada, et ehitustööde käigus tuleb olemasolevad tehnovõrgud säilitada, sh ka joonisel mitte märgitud tehnovõrgud.
4. Olemasolevate tehnovõrkude sügavused täpsustada ehitustööde käigus.
5. Veetorustikud on ette nähtud rajada 1,80 m sügavusele maapinnast (mõõdetuna toru pealt), kui ei ole projekteeritud teisiti.
6. Asfaltkattega teel paigaldada kaevu kaas või kape ümbritseva pinnaga samale kõrgusele. Haljasalal paigaldada kaevu kaas või kape ümbritsevast pinnast 5 cm kõrgemale ja muldesse.
7. Projekteeritud siiber tuua teleskoopse spindlipikendusega maapinnani kape alla.
8. Joonisel märgitud torustike pikkused ja kalded on ümmardatud. Paigaldamisel juhinduda esitatud kõrgusmärkidest.
9. Kaevetööde teostamine tänavavalgustuse ja elektripostide läheduses tuleb teostada toestatud kaevikuga. Postid tuleb enne kaevetööde alustamist täiendavalt toestada, et oleks välistatud postide vajumine ehitustööde ajal.
10. Kaevude asukoha maapinna ja säilitavate olemasolevate torude kõrgusmärgid täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist kohapeal.
11. PE-survetorustike paigaldamisel pidada kinni minimaalse lubatud painderaadiuse nõudest või kasutada vastavaid PE-poognaid. Käänikute kasutamine, mille nurk on suurem kui 45°, ei ole lubatud.
12. Käesoleva joonise juurde kuulub lahutamatu osana seletuskiri.
13. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde määrab Töövõtja konkreetsel töölõigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

OÜ Entec Eesti
Pärnu mnt 160E, 11317 Tallinn
Tel 617 7430
entec@entec.ee
Reg.nr. 10449959

Tellija	Matsalu Veevärk AS
Töö nimetus	Valgu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike projekteerimistööd
Projektijuht	Ülar Jõesaar
Projekteerijad	Ülar Jõesaar
Kontrollija	Ülar Jõesaar
Joonise nimetus	Asendiplaan
Objekti aadress	Valgu küla, Märjamaa vald, Raplamaa

Koostamise kuupäev	Väljatrükkimise kuupäev	Faili nimi	Töö nr	Staadium	Joonise nr	Mõõtkava
04.12.2024	04.12.2024	150724_PP_VKV-4-01_v02.dwg	1507/24	PP	VKV-4-02_v02	1:500