


$x = 6562550$
 $y = 560300$

M23 asendada traavers,
rajada maandus.









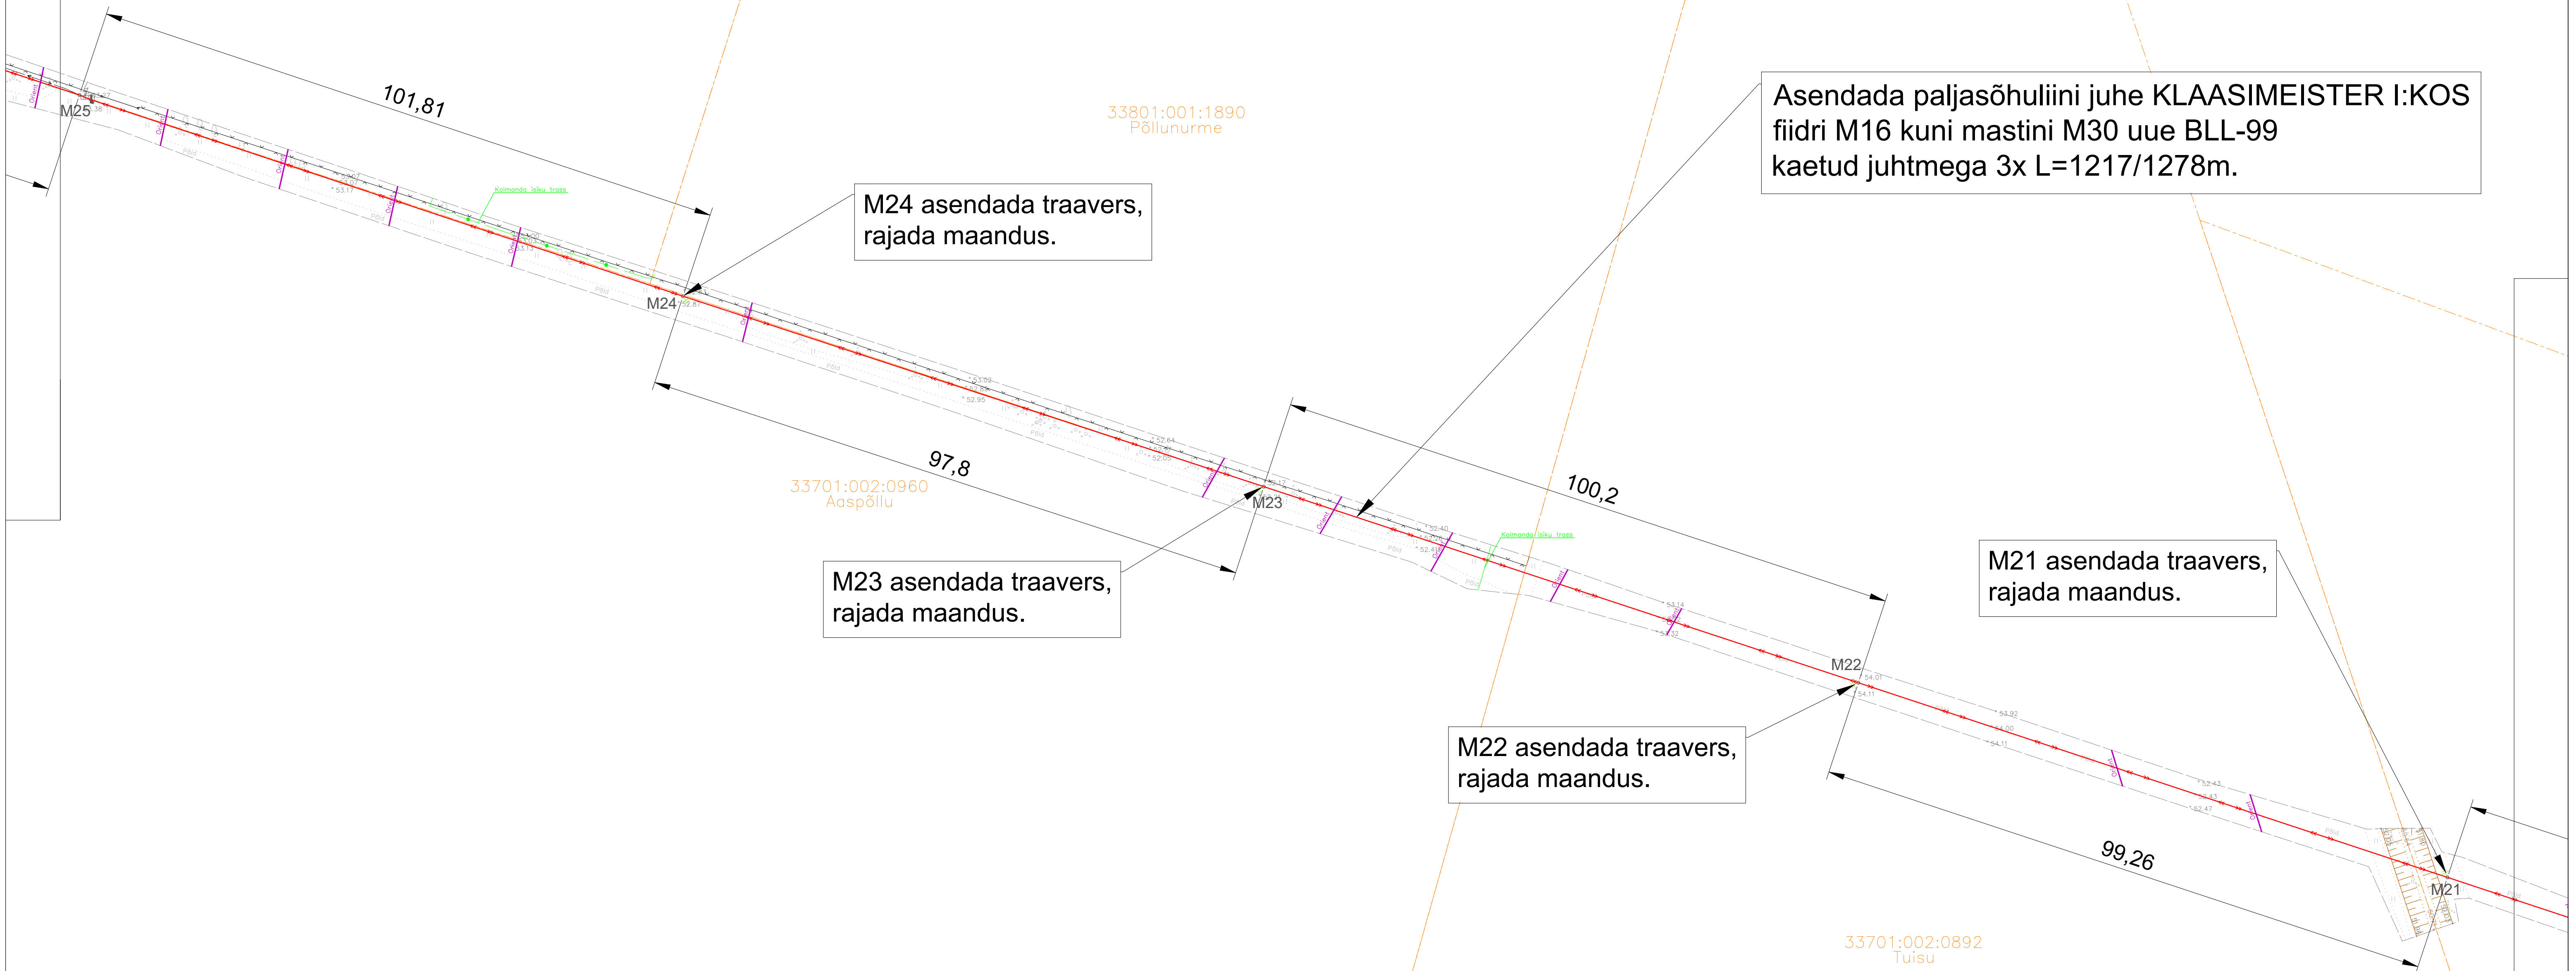

M22 asendada traavers,
rajada maandus.


Asendada paljasõhuliini juhe KLAASIMEISTER I:KOS
fiidri M16 kuni mastini M30 uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=1217/1278m.

99,26



TINGMÄRJD ASEDIPLAAN



	Projekteeritud KP ühülin
	Projekteeritud KP masti / masti tugi
	Olemasolev masti tugi
	Olemasolev puitmast
	Olemasolev r/b mast
	Kinnistu piir
	Olemasolev KP maakaabel
	Olemasolev MP maakaabel
	Olemasolev drenaažitoru
	Olemasolev sidekaabel



Projekteeritud mastimaandus

Märkus:

- Geoloogisena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-152
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkuulgelisemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandus vaadatakse üle kaheksa meetri kaugusele
- Parast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmiseks arvvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetavat pinnas tihendada.

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Address: Mölgu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 15.07.2024 Töö nr: 06/01/1482
Töö nimetus: Urva liitumine madalpingel Saula küla, Kose vald, Harju maakond, LC1482, IP7254		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5347 836	Joon nr: 001 LK 2 A1 Möödikava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	